

XAC77 EP

Certificazione ATEX categoria 2
per uso in zone 1, 21, 2, 22
e classe di temperatura T6 (T85°C)



EtherNet/IP™



II2 GD, Ex d IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db, IP65
II2 GD, Ex d IIB T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db, IP65

- Versione monogiro a 18 bit per esigenze di alta precisione
- Versione multigiro a 30 bit per applicazioni high end
- Conforme alle specifiche ODVA, edizione aprile 2017
- Real Time Ethernet (RTE) Classe 1 conforme a IEC 61 784-2

Descrive i seguenti modelli:

- XAC77-18-00-EP2-...
- XAC77-16-14-EP2-...

Indice generale

1 - Norme di sicurezza	29
2 - Identificazione	31
3 - Certificato ATEX	32
4 - Istruzioni di sicurezza	39
5 - Istruzioni di montaggio	41
6 - Connessioni elettriche	44
7 - Quick reference	49
8 - Interfaccia EtherNet/IP	77
9 - Web Server Integrato	138
10 - Lista parametri di default	159

Questa pubblicazione è edita da Lika Electronic s.r.l. 2025. All rights reserved. Tutti i diritti riservati. Alle Rechte vorbehalten. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.

Il presente manuale e le informazioni in esso contenute sono proprietà di Lika Electronic s.r.l. e non possono essere riprodotte né interamente né parzialmente senza una preventiva autorizzazione scritta di Lika Electronic s.r.l. La traduzione, la riproduzione e la modifica totale o parziale (incluse le copie fotostatiche, i film, i microfilm e ogni altro mezzo di riproduzione) sono vietate senza l'autorizzazione scritta di Lika Electronic s.r.l.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifica senza preavviso e non devono essere in alcun modo ritenute vincolanti per Lika Electronic s.r.l. Lika Electronic s.r.l. si riserva il diritto di apportare delle modifiche al presente testo in qualunque momento e senza nessun obbligo di informazione a terzi.

Questo manuale è periodicamente rivisto e aggiornato. All'occorrenza si consiglia di verificare l'esistenza di aggiornamenti o nuove edizioni di questo manuale sul sito istituzionale di Lika Electronic s.r.l. Lika Electronic s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni riscontrabili in questo documento. Valutazioni critiche di questo manuale da parte degli utilizzatori sono gradite. Ogni eventuale osservazione ci è utile nella stesura della futura documentazione, al fine di redigere un prodotto che sia quanto più chiaro, utile e completo possibile. Per inviarci i Vostri commenti, suggerimenti e critiche mandate una e-mail all'indirizzo info@lika.it.

The logo for Lika Electronic, featuring the word "lika" in a bold, lowercase, sans-serif font.

Indice generale

Manuale d'uso.....	1
Indice generale.....	3
Indice analitico.....	10
Convenzioni tipografiche e iconografiche.....	13
Informazioni preliminari.....	14
Glossario dei termini EtherNet/IP.....	15
Lista delle abbreviazioni.....	27
Referenze.....	28
1 Norme di sicurezza.....	29
1.1 Sicurezza.....	29
1.2 Avvertenze elettriche.....	29
1.3 Avvertenze meccaniche.....	30
1.4 Sicurezza operativa.....	30
2 Identificazione.....	31
3 Certificato ATEX.....	32
4 Istruzioni di sicurezza.....	39
5 Istruzioni di montaggio.....	41
5.1 Dimensioni di ingombro.....	41
5.2 Albero sporgente (LKM1758) e molla di sostegno (KIT-LKM1520).....	42
5.3 Istruzioni di montaggio.....	42
6 Connessioni elettriche.....	44
6.1 Connettori alimentazione PWR e interfaccia EtherCAT.....	45
6.1.1 Specifiche cavo T8.....	45
6.2 Configurazione di rete: cavi, hub, switch - Raccomandazioni.....	45
6.3 Collegamento a terra.....	46
6.4 Resistenza di terminazione.....	47
6.5 Indirizzo MAC e indirizzo IP.....	47
6.6 Node ID EtherNet/IP.....	47
6.6.1 Impostazione del node ID.....	48
7 Quick reference.....	49
7.1 Impostazione rapida e funzioni principali.....	49
7.1.1 Impostazione dell'indirizzo del nodo.....	50
7.1.2 Impostazione della funzione di scaling e di una risoluzione custom.....	50
7.1.3 Lettura della posizione assoluta.....	50
7.1.4 Lettura del valore di velocità.....	51
7.1.5 Impostazione ed esecuzione del preset.....	51
7.1.6 Salvataggio dei dati.....	51
7.1.7 Ripristino dei parametri di default.....	51
7.2 Sugli encoder Lika.....	52
7.2.1 Identità nella rete.....	53
7.2.2 Impostazioni di rete e di comunicazione.....	53
7.3 Configurazione dell'encoder con Studio 5000 V30.00 di Rockwell Automation.....	53
7.4 Indirizzo MAC.....	54
7.5 Installazione dell'encoder nell'ambiente di sviluppo Studio 5000.....	55
7.5.1 Descrizione del file EDS.....	55
7.5.2 Configurazione del network interface controller (NIC) del computer.....	56

7.5.3 Collegamento in rete tra PC e Controller.....	59
7.5.4 Configurazione del driver.....	59
7.5.5 Avvio di un nuovo progetto.....	61
7.5.6 Installazione del file EDS.....	62
7.5.7 Definizione del percorso di comunicazione.....	63
7.5.8 Aggiunta dell'encoder al progetto.....	65
7.5.9 Controllo della comunicazione.....	67
7.5.10 Download della configurazione al Controller.....	67
7.5.11 Configurazione dell'encoder.....	68
7.5.12 Come creare un programma elementare e inviare i parametri.....	68
8 Interfaccia EtherNet/IP.....	77
8.1 Introduzione a EtherNet/IP.....	77
8.2 Il protocollo CIP.....	77
8.3 CIP e gli Standard Internazionali.....	77
8.4 Adattamento di EtherNet/IP a CIP.....	78
8.5 Livello fisico (physical layer).....	79
8.6 Livello collegamento dati (data link layer).....	80
8.7 Pacchetti dati Ethernet.....	81
8.8 Livelli rete e trasporto (Network Layer e Transport Layer).....	81
8.9 Livelli superiori: Oggetti, Servizi e Dati Applicazione.....	83
8.9.1 Servizi EtherNet/IP.....	83
8.9.2 Panoramica semplificata del modello a oggetti di EtherNet/IP.....	83
8.9.3 Esposizione dei dati applicazione con CIP.....	83
8.9.4 Tipi di comunicazioni EtherNet/IP.....	86
8.9.5 Tipi di dispositivi EtherNet/IP.....	87
8.10 ODVA.....	88
8.11 File EDS.....	88
8.12 Libreria degli oggetti.....	89
8.12.1 Classe 01h: Oggetto Identity.....	91
8.12.1.1 Class Service supportati.....	91
8.12.1.2 Class Attribute.....	91
01-01 Revision.....	91
01-02 Max Instance.....	91
01-03 Number of Instances.....	91
8.12.1.3 Instance Service supportati.....	91
8.12.1.4 Instance Attribute.....	92
01-01-01 Vendor ID.....	92
01-01-02 Device type.....	92
01-01-03 Product code.....	92
01-01-04 Revision.....	92
01-01-05 Status.....	93
Owned.....	93
Configured.....	93
Extended device status.....	93
Minor recoverable fault.....	93
Minor unrecoverable fault.....	93
Major recoverable fault.....	94
Major unrecoverable fault.....	94
01-01-06 Serial number.....	94
01-01-07 Product name.....	94

8.12.2 Classe 02h: Oggetto Message Router.....	95
8.12.3 Classe 04h: Oggetto Assembly.....	96
8.12.3.1 Class Service supportati.....	96
8.12.3.2 Class Attribute.....	96
04-01 Revision	96
04-02 Max Instance	96
8.12.3.3 Instance Service supportati.....	96
8.12.3.4 Tipi di connessione supportati.....	97
Connessione Input Only	97
Connessione Listen Only	97
8.12.3.5 Instance Attribute.....	97
8.12.3.6 Formato Attributo Dati Assembly I/O.....	98
8.12.3.7 Configuration Assembly.....	99
8.12.4 Classe 06h: Oggetto Connection Manager.....	100
8.12.5 Classe 23h: Oggetto Position Sensor.....	101
8.12.5.1 Class Service supportati.....	101
8.12.5.2 Class Attribute.....	101
23-01 Revision	101
8.12.5.3 Instance Service supportati.....	102
8.12.5.4 Instance Attribute.....	102
23-01-03 Position value	102
23-01-0B Position Sensor type	102
23-01-0C Direction Counting Toggle	102
23-01-0E Scaling Function Control	103
23-01-10 Measuring Units per Span	103
23-01-11 Total Measuring Range	105
23-01-13 Preset Value	107
23-01-18 Velocity Value	108
23-01-19 Velocity Format	108
23-01-29 Operating Status	109
Counting direction	109
Scaling function	109
23-01-2A Physical Resolution Span	110
23-01-2B Number of Spans	110
23-01-2C Alarms	110
Diagnostic error	111
Flash memory error	111
23-01-2D Supported Alarms	111
23-01-2E Alarm Flag	111
23-01-2F Warnings	112
Parameters Error	112
23-01-30 Supported Warnings	112
23-01-31 Warning Flag	112
23-01-32 Operating Time	113
23-01-33 Offset Value	113
23-01-64 Application-DSC FW Version	113
23-01-65 Hardware Version	114
23-01-66 Network-DSC FW Version	114
23-01-67 Wrong Parameters List	115
Measuring Units per Span exceeded	115

Total Measuring Range exceeded.....	115
Preset Value exceeded.....	115
Offset Value exceeded.....	116
23-01-68 Command Register.....	116
Activate Preset.....	116
Save Parameters.....	117
Restore Parameters to Defaults.....	117
23-01-69 Warning/Alarm Flags.....	118
23-01-6A Encoder Serial Number.....	118
23-01-6C Network-DSC Serial Number.....	119
8.12.6 Classe F5h: Oggetto TCP/IP Interface.....	120
8.12.6.1 Class Service supportati.....	120
8.12.6.2 Class Attribute.....	120
F5-01 Revision.....	120
F5-02 Max Instance.....	120
F5-03 Number of Instances.....	120
8.12.6.3 Instance Service supportati.....	120
8.12.6.4 Instance Attribute.....	121
F5-01-01 Status.....	121
Interface Configuration Status.....	121
Mcast Pending.....	121
Interface Configuration Pending.....	121
AcStatus.....	121
AcdFault.....	121
F5-01-02 Configuration Capability.....	122
BOOTP Client.....	122
DNS Client.....	122
DHCP Client.....	122
DHCP-DNS Update.....	122
Configuration Settable.....	122
Hardware Configurable.....	122
Reset Required at change.....	122
AcCapable.....	122
F5-01-03 Configuration Control.....	122
F5-01-04 Physical Link Object.....	122
Path size.....	122
Path.....	122
F5-01-05 Interface Configuration.....	123
IP Address.....	123
Network Mask.....	123
Gateway Address.....	123
Name Server.....	123
Name Server 2.....	123
Domain Name.....	123
F5-01-06 Host Name.....	123
F5-01-08 TTL Value.....	123
F5-01-09 Mcast Config.....	123
Alloc Control.....	123
Num Mcast.....	124

Mcast Start Addr.....	124
F5-01-0A SelectAc.....	124
F5-01-0B LastConflictDetected.....	124
AcActivity.....	124
RemoteMAC.....	124
ArpPDU.....	124
F5-01-0C EtheNet/IP QuickConnect.....	124
F5-01-0D Encapsulation Inactivity Timeout.....	125
8.12.7 Classe F6h: Oggetto Ethernet Link.....	126
8.12.7.1 Class Service supportati.....	126
8.12.7.2 Class Attribute.....	126
F6-01 Revision.....	126
F6-02 Max Instance.....	126
F6-03 Number of Instances.....	126
8.12.7.3 Instance Service supportati.....	126
8.12.7.4 Instance Attribute.....	127
F6-01-01 Interface Speed.....	127
F6-01-02 Interface Flags.....	127
Link Status.....	127
Half/Full Duplex.....	127
Negotiation Status.....	127
Manual Setting Requires Reset.....	127
Local Hardware Fault.....	127
F6-01-03 Physical Address.....	128
F6-01-04 Interface Counters.....	128
In Octets.....	128
In Ucast Packets.....	128
In NUcast Packets.....	128
In Discards.....	128
In Errors.....	128
In Unknown Protos.....	128
Out Octets.....	128
Out Ucast Packets.....	128
Out NUcast Packets.....	128
Out Discards.....	128
Out Errors.....	128
F6-01-05 Media Counters.....	129
Alignment Errors.....	129
FCS Errors.....	129
Single Collisions.....	129
Multiple Collisions.....	129
SQE Test Errors.....	129
Deferred Transmissions.....	129
Late Collisions.....	129
Excessive Collisions.....	129
MAC Transmit Errors.....	129
Carrier Sense Errors.....	129
Frame Too Long.....	129
MAC Receive Errors.....	129

F6-01-06 Interface Control	130
Control Bits	130
Auto-negotiate.....	130
Forced Duplex Mode.....	130
Forced Interface Speed	130
F6-01-07 Interface Type	130
F6-01-08 Interface State	131
F6-01-09 Admin State	131
F6-01-0A Interface Label	131
F6-01-0B Interface Capability	132
Manual Setting Requires Reset	132
Auto-negotiate	132
Auto-MDIX	132
Manual Speed/Duplex	132
8.12.8 Classe 47h: Oggetto Device Level Ring (DLR).....	133
8.12.8.1 Class Service supportati.....	133
8.12.8.2 Class Attribute.....	133
47-01 Revision	133
8.12.8.3 Instance Service supportati.....	133
8.12.8.4 Instance Attribute.....	133
47-01-01 Network Topology	133
47-01-02 Network Status	134
47-01-0A Active Supervisor Address	134
47-01-0C Capability Flags	134
Announce-based Ring Node	134
Beacon-based Ring Node	134
Supervisor Capable	135
Redundant Gateway Capable	135
Flush_Table Frame Capable	135
8.12.9 Classe 48h: Oggetto Quality of Service (QoS).....	136
8.12.9.1 Class Service supportati.....	136
8.12.9.2 Class Attribute.....	136
47-01 Revision	136
8.12.9.3 Instance Service supportati.....	136
8.12.9.4 Instance Attribute.....	136
48-01-01 802.1Q Tag Enable	136
48-01-04 DSCP Urgent	137
48-01-05 DSCP Scheduled	137
48-01-06 DSCP High	137
48-01-07 DSCP Low	137
48-01-08 DSCP Explicit	137
9 Web Server Integrato	138
9.1 Web server integrato – Informazioni preliminari.....	138
9.2 Pagina Home del Web server.....	139
9.3 Posizione e velocità dell'encoder.....	140
9.3.1 Note specifiche sull'utilizzo di Internet Explorer.....	141
9.4 Encoder information (attributi EtherNet/IP).....	142
9.5 Impostazione del valore di Preset.....	143
9.6 Impostazione degli attributi.....	145
9.7 Upgrade del firmware.....	149

9.8 Configurazione della rete.....	155
10 Lista parametri di default.....	159
10.1 Attributi della Classe 01h Oggetto Identity.....	159
10.2 Attributi della Classe 23h Oggetto Position Sensor.....	159

Indice analitico

0

01-01 Revision.....	90
01-01-01 Vendor ID.....	91
01-01-02 Device type.....	91
01-01-03 Product code.....	91
01-01-04 Revision.....	91
01-01-05 Status.....	92
01-01-06 Serial number.....	93
01-01-07 Product name.....	93
01-02 Max Instance.....	90
01-03 Number of Instances.....	90
04-01 Revision.....	95
04-02 Max Instance.....	95

2

23-01 Revision.....	100
23-01-03 Position value.....	101
23-01-0B Position Sensor type.....	101
23-01-0C Direction Counting Toggle.....	101
23-01-0E Scaling Function Control.....	102
23-01-10 Measuring Units per Span.....	102
23-01-11 Total Measuring Range.....	104
23-01-13 Preset Value.....	106
23-01-18 Velocity Value.....	107
23-01-19 Velocity Format.....	107
23-01-29 Operating Status.....	108
23-01-2A Physical Resolution Span.....	109
23-01-2B Number of Spans.....	109
23-01-2C Alarms.....	109
23-01-2D Supported Alarms.....	110
23-01-2E Alarm Flag.....	110
23-01-2F Warnings.....	111
23-01-30 Supported Warnings.....	111
23-01-31 Warning Flag.....	111
23-01-32 Operating Time.....	112
23-01-33 Offset Value.....	112
23-01-64 Application-DSC FW Version.....	112
23-01-65 Hardware Version.....	113
23-01-66 Network-DSC FW Version.....	113
23-01-67 Wrong Parameters List.....	114
23-01-68 Command Register.....	115
23-01-69 Warning/Alarm Flags.....	117
23-01-6A Encoder Serial Number.....	117
23-01-6C Network-DSC Serial Number.....	118

4

47-01 Revision.....	132, 135
47-01-01 Network Topology.....	132
47-01-02 Network Status.....	133
47-01-0A Active Supervisor Address.....	133
47-01-0C Capability Flags.....	133
48-01-01 802.1Q Tag Enable.....	135
48-01-04 DSCP Urgent.....	136
48-01-05 DSCP Scheduled.....	136
48-01-06 DSCP High.....	136
48-01-07 DSCP Low.....	136
48-01-08 DSCP Explicit.....	136

A

AcActivity.....	123
AcCapable.....	121
AcFault.....	120
AcStatus.....	120
Activate Preset.....	115
Alignment Errors.....	128
Alloc Control.....	122
Announce-based Ring Node.....	133
ArpPDU.....	123
Auto-MDIX.....	131
Auto-negotiate.....	129, 131

B

Beacon-based Ring Node.....	133
BOOTP Client.....	121

C

Carrier Sense Errors.....	128
Configuration Settable.....	121
Configured.....	92
Control Bits.....	129
Counting direction.....	108

D

Deferred Transmissions.....	128
DHCP Client.....	121
DHCP-DNS Update.....	121
Diagnostic error.....	110
DNS Client.....	121
Domain Name.....	122

E

Excessive Collisions.....	128
Extended device status.....	92

F

F5-01 Revision.....	119
F5-01-01 Status.....	120
F5-01-02 Configuration Capability.....	121
F5-01-03 Configuration Control.....	121
F5-01-04 Physical Link Object.....	121
F5-01-05 Interface Configuration.....	122
F5-01-06 Host Name.....	122
F5-01-08 TTL Value.....	122
F5-01-09 Mcast Config.....	122
F5-01-0A SelectAcid.....	123
F5-01-0B LastConflictDetected.....	123
F5-01-0C EtheNet/IP QuickConnect.....	123
F5-01-0D Encapsulation Inactivity Timeout.....	124
F5-02 Max Instance.....	119
F5-03 Number of Instances.....	119
F6-01 Revision.....	125
F6-01-01 Interface Speed.....	126
F6-01-02 Interface Flags.....	126
F6-01-03 Physical Address.....	127
F6-01-04 Interface Counters.....	127
F6-01-05 Media Counters.....	128
F6-01-06 Interface Control.....	129
F6-01-07 Interface Type.....	129
F6-01-08 Interface State.....	130
F6-01-09 Admin State.....	130
F6-01-0A Interface Label.....	130
F6-01-0B Interface Capability.....	131
F6-02 Max Instance.....	125
F6-03 Number of Instances.....	125
FCS Errors.....	128
Flash memory error.....	110
Flush_Table Frame Capable.....	134
Forced Duplex Mode.....	129
Forced Interface Speed.....	129
Frame Too Long.....	128

G

Gateway Address.....	122
----------------------	-----

H

Half/Full Duplex.....	126
Hardware Configurable.....	121

I

In Discards.....	127
In Errors.....	127
In NUCast Packets.....	127
In Octets.....	127
In Ucast Packets.....	127
In Unknown Protos.....	127
Interface Configuration Pending.....	120

Interface Configuration Status.....	120
Invalid Attribute Value.....	129
IP Address.....	122

L

Late Collisions.....	128
Link Status.....	126
Local Hardware Fault.....	126

M

MAC Receive Errors.....	128
MAC Transmit Errors.....	128
Major recoverable fault.....	93
Major unrecoverable fault.....	93
Manual Setting Requires Reset.....	126, 131
Manual Speed/Duplex.....	131
Mcast Pending.....	120
Mcast Start Addr.....	123
Measuring Units per Span exceeded.....	114
Minor recoverable fault.....	92
Minor unrecoverable fault.....	92
Multiple Collisions.....	128

N

Name Server.....	122
Name Server 2.....	122
Negotiation Status.....	126
Network Mask.....	122
Num Mcast.....	123

O

Object State Conflict.....	129
Offset Value exceeded.....	115
Out Discards.....	127
Out Errors.....	127
Out NUCast Packets.....	127
Out Octets.....	127
Out Ucast Packets.....	127
Owned.....	92

P

Parameters Error.....	111
Path.....	121
Path size.....	121
Preset Value exceeded.....	114

R

Redundant Gateway Capable.....	134
RemoteMAC.....	123
Reset Required at change.....	121
Restore Parameters to Defaults.....	116

S

Save Parameters.....	116
----------------------	-----




Scaling function.....	108	Supervisor Capable.....	134
Single Collisions.....	128	T	
SQE Test Errors.....	128	Total Measuring Range exceeded.....	114

Convenzioni tipografiche e iconografiche

Per rendere più agevole la lettura di questo testo sono state adottate alcune convenzioni grafiche e iconografiche. In particolare:

- i parametri e gli oggetti sia propri dell'interfaccia che del dispositivo Lika sono evidenziati in **VERDE**;
- gli allarmi sono evidenziati in **ROSSO**;
- gli stati sono evidenziati in **FUCSIA**.

Scorrendo il testo sarà inoltre possibile imbattersi in alcune icone che evidenziano porzioni di testo di particolare interesse o rilevanza. Talora esse possono contenere prescrizioni di sicurezza atte a richiamare l'attenzione sui rischi potenziali legati all'utilizzo del dispositivo. Si raccomanda di seguire attentamente le prescrizioni elencate nel presente manuale al fine di salvaguardare la sicurezza dell'utilizzatore oltre che le performance del dispositivo. I simboli utilizzati nel presente manuale sono i seguenti:

	Questa icona, accompagnata dal termine ATTENZIONE , evidenzia le porzioni di testo che contengono informazioni della massima importanza per l'operatore concernenti l'uso corretto e sicuro del dispositivo. Le istruzioni accompagnate da questo simbolo devono essere seguite scrupolosamente dall'operatore. La loro mancata osservanza può generare malfunzionamenti e danni sia al dispositivo che alla macchina sulla quale il dispositivo è installato e procurare lesioni anche gravi agli operatori al lavoro in prossimità.
	Questa icona, accompagnata dal termine NOTA , evidenzia le porzioni di testo che contengono notazioni importanti ai fini di un uso corretto e performante del dispositivo. Le istruzioni accompagnate da questo simbolo devono essere tenute bene in considerazione da parte dell'operatore. La loro mancata osservanza può procurare l'esecuzione di procedure errate di settaggio da parte dell'utilizzatore e conseguentemente un funzionamento errato o inadeguato del dispositivo.
	Questa icona evidenzia le porzioni di testo che contengono suggerimenti utili per agevolare l'operatore nel settaggio e l'ottimizzazione del dispositivo. Talora il simbolo è accompagnato dal termine ESEMPIO quando le istruzioni di impostazione dei parametri siano seguite da esemplificazioni che ne chiarifichino l'utilizzo.

Informazioni preliminari

Questo manuale ha lo scopo di descrivere le caratteristiche tecniche, l'installazione e l'utilizzo corretto e sicuro dei seguenti encoder **con interfaccia EtherNet/IP**:

XAC77-18-00-EP2-... (encoder monogiro 18 bit)

XAC77-16-14-EP2-... (encoder multigiro 16 + 14 bit)

Gli encoder XAC77 con interfaccia EtherNet/IP supportano il pacchetto completo delle funzioni e degli attributi EtherNet/IP e sono conformi alla più recenti specifiche ODVA. Più in dettaglio sono **dispositivi di tipo 22 hex** nel rispetto delle specifiche "Device Profiles, Encoder Device Type 22 hex" contenute nella "CIP NETWORKS LIBRARY". Sono inoltre **dispositivi di Classe 1 Real Time Ethernet (RTE)** secondo IEC 61 784-2 per applicazioni di automazione industriale time-critical e ad alta velocità e implementano il **protocollo DLR Device Level Ring** che garantisce piena continuità operativa in caso di guasto.

Gli encoder XAC77 sono inoltre dispositivi ATEX "ad alto livello di protezione" di categoria 2 con custodia stagna, antideflagrante e ignifuga per l'impiego in zone 1, 2, 21 e 22 e classe di temperatura T6 (T85°C). Per informazioni complete sulla certificazione ATEX riferirsi al documentazione allegata.

Per le specifiche tecniche riferirsi al datasheet del prodotto.

Per una più agevole consultazione, questo manuale può essere diviso in alcune sezioni principali.

Nella prima sezione (dal capitolo 1 al capitolo 6) sono fornite le informazioni generali riguardanti il trasduttore comprendenti le norme di sicurezza, le istruzioni di montaggio meccanico e le prescrizioni relative alle connessioni elettriche.

Nella seconda sezione (capitolo 7) sono fornite le informazioni per l'installazione e la configurazione dell'encoder nell'ambiente di sviluppo Studio 5000, nonché ulteriori informazioni sul funzionamento e la corretta messa a punto del dispositivo.

Nella terza sezione (capitolo 8) sono fornite tutte le informazioni sia generali che specifiche relative all'interfaccia EtherNet/IP. In questa sezione sono descritte le caratteristiche dell'interfaccia e i parametri EtherNet/IP che l'unità implementa.

Nella quarta sezione (capitolo 9) viene descritto il Web Server integrato.

Glossario dei termini EtherNet/IP

EtherNet/IP, come molte altre interfacce di collegamento in rete, si avvale di una terminologia specifica. La tabella qui sotto contiene alcuni dei termini tecnici che sono utilizzati in questa guida per descrivere l'interfaccia EtherNet/IP. Sono elencati in ordine alfabetico.

Adattatore	Dispositivi come i drive, i controllori e i computer richiedono normalmente un adattatore per fornire un'interfaccia di comunicazione tra sé e una rete, per esempio EtherNet/IP. Un adattatore legge i dati sulla rete e li trasmette al dispositivo connesso. Legge inoltre i dati nel dispositivo e li trasmette alla rete.
Adattatore I/O	Un adattatore I/O riceve richieste di comunicazioni implicit da uno scanner I/O, quindi produce e utilizza i propri dati I/O, tipicamente alla velocità ciclica richiesta. Un adattatore I/O può essere un semplice dispositivo di ingresso digitale o qualcosa di più complesso come per esempio un sistema modulare a valvole pneumatiche.
Application I/O Trigger	L'Application Trigger è uno dei tre tipi di trigger I/O supportati da CIP per lo scambio dei dati nelle connessioni I/O. E' molto simile al trigger CoS e non comune.
Application Object	Un riferimento alle Classi di Oggetti multiple (Object Class) che implementano caratteristiche specifiche del prodotto.
Attributo (Attribute)	<p>Gli Attributi sono le caratteristiche di un Oggetto e/o di una Classe di Oggetti. Forniscono una descrizione di una caratteristica visibile esterna o di una proprietà di un Oggetto. Tipicamente, gli Attributi forniscono una informazione di stato o controllano il funzionamento di un Oggetto. Per esempio: il nome ASCII di un Oggetto; e il ritmo di ripetizione di un Oggetto ciclico.</p> <p>La parte Attributo di una specifica dell'Oggetto è divisa in due sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• Attributi Classe (Class Attribute);• Attributi Istanza (Instance Attribute).
Attributo Classe (Class Attribute)	Un Attributo Classe (Class Attribute) è un Attributo il cui scopo è quello di una Classe come insieme, piuttosto che di una qualsiasi Istanza particolare. Perciò, la lista degli Attributi Classe è diversa dalla lista degli Attributi Istanza. CIP definisce il valore zero (0) dell'Istanza ID per designare il livello Classe in contrapposizione alla specifica Istanza all'interno della Classe.
Attributo Istanza (Instance Attribute)	Un Attributo Istanza (Instance Attribute) è un attributo il cui valore esiste solo per l'istanza dell'oggetto e la cui definizione è condivisa da tutte le istanze di un oggetto. Ciascuna istanza supporta solo gli attributi opzionali che ad essa si applicano. Se un'istanza non supporta un attributo opzionale, sarà

	restituito l'errore Attributo Non Supportato (Attribute Not Supported, General Status code 0x14) per i servizi che hanno come destinatario quell'attributo.
Behavior (Comportamento, modalità di funzionamento)	<p>La relazione tra i valori dell'Attributo e i Servizi, ossia la descrizione di come un Oggetto opera. Le azioni risultano dai differenti eventi che l'Oggetto rileva, per esempio la ricezione di una richiesta di servizio, il rilevamento di errori interni o la scadenza di temporizzatori.</p> <p>Il comportamento (Behavior, modalità di funzionamento) di un Oggetto descrive come esso risponde a particolari eventi. Per esempio, una persona può essere vista astrattamente come un'Istanza all'interno della Classe Human. In termini generali, tutti gli umani hanno lo stesso bagaglio di attributi: età, genere, ecc., tuttavia, poiché i valori di ciascun Attributo sono diversi, ognuno di noi appare/si comporta in maniera peculiare.</p>
BOOTP (protocollo Bootstrap)	BOOTP permette al dispositivo di configurarsi autonomamente in maniera dinamica al momento del boot nel caso in cui sia presente nella rete un server BOOTP. Il server BOOTP assegna al dispositivo un indirizzo IP preconfigurato, una subnet mask e un indirizzo gateway; pertanto, non è necessario configurarli utilizzando i parametri nel dispositivo. BOOTP può semplificare la gestione di una rete EtherNet/IP.
Bridge	Un bridge (ponte) si riferisce a un dispositivo di rete che può inoltrare i messaggi da una rete Ethernet a un'altra.
Broadcast	Una trasmissione broadcast è un pacchetto dati che tutti i nodi nella rete ricevono.
CIP (Common Industrial Protocol)	CIP è il protocollo di livello trasporto e applicazione usato per lo scambio di messaggi nelle reti EtherNet/IP, ControlNet e DeviceNet. Il protocollo viene usato per la trasmissione di messaggi di tipo implicit (I/O real time) e di tipo explicit (configurazione, raccolta dati e diagnostica).
Classe	<p>Una Classe (di Oggetti) è un insieme di Oggetti che rappresentano tutti lo stesso tipo di componenti di sistema. Una Classe è una generalizzazione di un Oggetto. Tutti gli Oggetti in una Classe sono identici per forma e comportamento, ma possono contenere valori diversi di Attributo. Una Classe contiene gli Oggetti che riguardano un dispositivo, essi sono organizzati in Istanze.</p> <p>Gli encoder Ethernet/IP di Lika supportano le seguenti Classi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oggetto Identity (Codice Classe 01h); • Oggetto Message Router (Codice Classe 02h); • Oggetto Assembly (Codice Classe 04h); • Oggetto Connection Manager (Codice Classe 06h); • Oggetto Position Sensor (Codice Classe 23h); • Oggetto TCP/IP Interface (Codice Classe F5h); • Oggetto EtherNet Link (Codice Classe F6h); • Oggetto Device Level Ring (DLR) (Codice Classe 47h);

	<ul style="list-style-type: none"> Oggetto Quality of Service (QoS) (Codice Classe 48h).
Classe Trasporto (Transport Class)	CIP definisce più Classi Trasporto (Transport Class) per le connessioni di messaggistica. In EtherNet/IP, i dati I/O inviati con connessioni di Classe 1 sono preceduti da un conteggio di sequenza a 16 bit, cosa che non avviene nei dati con connessioni di Classe 0. Le connessioni di Classe 3 sono utilizzate per connessioni di messaggistica Explicit.
Classe Scanner (Scanner Class)	Un prodotto di Classe Scanner (Scanner Class) scambia dati I/O real-time con prodotti di Classe Adattatore e di Classe Scanner. Questo tipo di nodo può rispondere a richieste di connessione e può anche avviare connessioni con dispositivi target (si veda Scanner I/O).
Client	Nell'ambito del modello Client/Server, il Client (cliente) è il dispositivo che invia una richiesta a un Server (serviente). Il Client si aspetta una risposta dal Server.
Client I/O	Funzione che utilizza i servizi di messaggistica I/O di un altro dispositivo (Server I/O) per eseguire un task. Avvia una richiesta di messaggio I/O a un modulo Server. Il Client I/O è un Connection Originator (Creatore di connessione) di connessioni tramite messaggi Implicit.
Codice Classe	Identificatore esadecimale assegnato a ciascun Oggetto CIP.
Codice Servizio	I codici servizio (service code) sono usati per definire l'azione il cui compimento è richiesto quando un oggetto o le parti di un oggetto sono indirizzate tramite messaggi explicit. Sono utilizzati per accedere a classi o ad attributi di una classe o per generare eventi specifici.
Communication Object	Un riferimento alle Classi Oggetto che gestiscono e permettono lo scambio run time di messaggi implicit (I/O) ed explicit.
Connected Messaging (Messaggistica connessa)	Una connessione CIP è una relazione tra due o più Oggetti applicazione in nodi diversi. La connessione stabilisce un circuito virtuale tra endpoint per il trasferimento dei dati. Le risorse del nodo sono riservate in anticipo rispetto al trasferimento dei dati e sono dedicate e sempre disponibili. La messaggistica connessa riduce la gestione dei messaggi nel nodo. I messaggi connessi possono essere sia di tipo Implicit (I/O) che Explicit.
Connection Originator (Creatore di Connessione)	Il nodo sorgente che avanza una richiesta di connessione a un destinatario della connessione (Connection Target). Può avviare una connessione I/O oppure una connessione con messaggio explicit mediante l'utilizzo del servizio ForwardOpen.
Connection Target	Destinatario delle richieste di connessione I/O o tramite messaggio explicit. Risponde a una richiesta di connessione mediante una risposta al servizio ForwardOpen.
Connessione Proprietario	Si tratta di uno dei tre tipi di Connessione Implicit (I/O). E' una

Esclusivo (Exclusive Owner Connection)	connessione bidirezionale di Classe 0 o 1 rivolta a un Output connection point (tipicamente un Oggetto Assembly), dove i dati di questo assembly possono solo essere controllati da uno Scanner. E' possibile una connessione a un assembly di input; questi dati vengono inviati allo scanner. Se la dimensione del dato in ingresso è zero, allora questa istruzione cambia in connessione Heartbeat.
Connessione Solo Attesa (Listen Only Connection)	E' questo uno dei tre tipi di connessione Implicit. E' una connessione di Classe 0 o 1 verso un punto di connessione Input (tipicamente un Oggetto Assembly). Lo scanner riceve i dati in ingresso dal dispositivo target e produce un Heartbeat per il dispositivo target. Non ci sono dati in uscita. Una connessione Solo Attesa può essere solamente aggregata a una connessione esistente di tipo Proprietario Esclusivo (Exclusive Owner) o Solo Ingresso (Input Only). Se si chiude questa connessione primaria, anche la connessione Solo Attesa si chiuderà necessariamente o andrà in time out.
Connessione Solo Ingresso (Input Only Connection)	E' questo uno dei tre tipi di connessione Implicit (I/O). E' una connessione di Classe 0 o 1 verso un punto di connessione Input (tipicamente un Oggetto Assembly). Lo scanner riceve i dati in ingresso dal dispositivo target e produce un Heartbeat per il dispositivo target. Non ci sono dati in uscita.
Consumatore	Nell'ambito del modello Produttore/Consumatore, il Consumatore è uno dei numerosi potenziali dispositivi consumatori che prelevano messaggi distribuiti nella rete da un dispositivo produttore.
Consumer	Nell'ambito del modello Producer/Consumer, il Consumer è uno dei numerosi potenziali dispositivi consumatori che prelevano messaggi distribuiti nella rete da un dispositivo produttore.
Controller	Un controller, detto anche programmable logic controller, è un sistema di controllo a stato solido dotato di memoria programmabile dall'utente per la memorizzazione di istruzioni al fine di implementare funzioni specifiche come per esempio il controllo I/O, la logica, la temporizzazione, il conteggio, la generazione di report, la comunicazione, l'aritmetica e la manipolazione di file di dati. Un controller consiste di un processore centrale, un'interfaccia di input/output e una memoria.
Controllore	Un controllore, detto anche controllore logico programmabile, è un sistema di controllo a stato solido dotato di memoria programmabile dall'utente per la memorizzazione di istruzioni al fine di implementare funzioni specifiche come per esempio il controllo I/O, la logica, la temporizzazione, il conteggio, la generazione di report, la comunicazione, l'aritmetica e la manipolazione di file di dati. Un controllore consiste di un processore centrale, un'interfaccia di input/output e una memoria.

Data Rate	Il data rate è la velocità alla quale i dati vengono trasferiti nella rete EtherNet/IP. E' possibile impostare il dispositivo a un data rate di 10 Mbps Full-Duplex, 10 Mbps Half-Duplex, 100 Mbps Full-Duplex o 100 Mbps Half-Duplex. E' possibile impostare un dispositivo per il rilevamento automatico del data rate qualora un altro dispositivo nella rete imposti o autonegozi il data rate.
Dati I/O	I dati I/O, talora detti anche "messaggi implicit" o "input/output," trasmettono dati critici dal punto di vista delle tempistiche. I termini "input" e "output" sono definiti dal punto di vista del controllore. L'Output è trasmesso dal controllore e utilizzato dal dispositivo. L'Input è trasmesso dal dispositivo e utilizzato dal controllore.
Destinatario della connessione (Connection Target)	Destinazione delle richieste di connessione I/O o tramite messaggio explicit. Risponde a una richiesta di connessione mediante una risposta al servizio ForwardOpen.
Dispositivo Adapter Class	Un prodotto Adapter Class emula le funzioni fornite dai tradizionali prodotti con adattatore per rack. Questo tipo di nodo scambia i dati I/O real-time con un prodotto Scanner Class. Non avvia connessioni autonomamente (si veda Adattatore I/O).
DSI (Drive Serial Interface)	DSI è l'acronimo per Drive Serial Interface e si basa sul protocollo di comunicazione seriale ModBus RTU.
Duplex	Duplex descrive la modalità di comunicazione. Le comunicazioni full-duplex permettono a un dispositivo lo scambio dati nelle due direzioni contemporaneamente. Le comunicazioni half-duplex invece permettono lo scambio dati in una sola direzione alla volta. Il duplex utilizzato dall'adattatore dipende dal tipo di duplex supportato dagli altri dispositivi di rete, per esempio gli switch.
EDS (Electronic Data Sheet)	I file EDS sono semplici file di testo utilizzati dagli strumenti di configurazione della rete in EtherNet/IP per descrivere i prodotti in modo da semplificare la loro messa in servizio in una rete. I file EDS descrivono il tipo di dispositivo, la revisione e i parametri configurabili. I file EDS si possono scaricare dal sito web di Lika.
EEPROM	Con EEPROM si intende la memoria permanente di un dispositivo. Dispositivi come gli encoder memorizzano nella EEPROM i parametri e altre informazioni in modo che non vengano persi quando si toglie tensione al dispositivo. La EEPROM è talvolta chiamata "NVS (Non-Volatile Storage, Memoria Non Volatile)".
EtherNet/IP (rete)	Ethernet/IP (Industrial Protocol, protocollo industriale) è una rete di comunicazione aperta di tipo Produttore-Consumatore basata sullo standard Ethernet (IEEE 802.3), su TCP/IP, su UDP/IP e su CIP. Progettata per le comunicazioni industriali, permette la trasmissione sia di messaggi I/O che explicit. A ciascun dispositivo viene assegnato un indirizzo IP univoco e

	<p>quindi permessa la trasmissione di dati nella rete. Il numero di dispositivi che una rete EtherNet/IP può supportare dipende dalla classe dell'indirizzo IP. Per esempio, una rete con indirizzo IP di Classe C può avere 254 nodi.</p> <p>Informazioni generali su EtherNet/IP e sulle specifiche EtherNet/IP sono curate dalla Open DeviceNet Vendor's Association (ODVA). ODVA è raggiungibile online all'indirizzo http://www.odva.org.</p>
Explicit Message Client	Un explicit message client avvia le comunicazioni orientate alla richiesta/risposta con altri dispositivi. Esempi di explicit message client sono i dispositivi HMI, i tool di programmazione, oppure le applicazioni basate su PC o Linux che raccolgono dati da dispositivi di controllo.
Explicit Message Server	Un explicit message server risponde alle comunicazioni orientate alla richiesta/risposta avviate da un explicit message client. Un esempio di explicit message server è un lettore di bar code.
File EDS	Un Electronic Data Sheet (EDS, Foglio dati Elettronico) è un file di testo ASCII che descrive le caratteristiche di un dispositivo EtherNet/IP ed è utilizzato da strumenti software per la configurazione di un dispositivo e della connessione di rete.
ForwardOpen Service Request	La richiesta del servizio ForwardOpen (ForwardOpen Service Request) è inviata dal Creatore di Connessione (Connection Originator) e ricevuta dal destinatario della connessione (Connection Target) al fine di avviare e stabilire connessioni di tipo explicit e I/O. La richiesta del servizio ForwardOpen e la risposta associata contengono tutti i parametri di connessione inclusi la classe trasporto, il trigger produzione, l'informazione delle tempistiche, la chiave elettronica e gli ID di connessione.
Gateway	Il gateway è un dispositivo installato in una rete allo scopo di connettere una singola rete a un sistema di reti. Quando un nodo deve comunicare con un nodo presente in un'altra rete, il gateway trasferisce i dati tra le due reti.
Indirizzo hardware	Ciascun dispositivo Ethernet possiede un indirizzo hardware univoco (talora chiamato indirizzo MAC, MAC address) della dimensione di 48 bit. L'indirizzo appare in un formato a sei digit separati dai "due punti" (per esempio, xx:xx:xx:xx:xx:xx). Ciascun digit ha un valore compreso tra 0 e 255 (0x00 e 0xFF). Questo indirizzo è assegnato nell'hardware e non può essere cambiato. Serve a identificare il dispositivo qualora si utilizzi la utility BOOTP.
Indirizzo IP	Un indirizzo IP univoco identifica ciascun nodo nella rete EtherNet/IP. Un indirizzo IP consiste di 32 bit divisi in quattro segmenti da 1 byte ciascuno. Appare come quattro interi separati da punti (xxx.xxx.xxx.xxx). Ciascun "xxx" può assumere un valore decimale compreso tra 0 e 255. Per esempio, un indirizzo IP potrebbe essere 192.168.0.1. Un indirizzo IP si compone di due parti: un network ID (ID di rete) e un

	<p>cosiddetto host ID. La classe di rete determina il formato dell'indirizzo.</p> <p> <div> <div>0 1 7 15 23 31</div> <div> <div>Classe A</div> <div> <div>0</div> <div>Network ID</div> <div>Host ID</div> </div> </div> </div></p> <p> <div> <div>0 1 2 7 15 23 31</div> <div> <div>Classe B</div> <div> <div>1 0</div> <div>Network ID</div> <div>Host ID</div> </div> </div> </div></p> <p> <div> <div>0 1 2 3 7 15 23 31</div> <div> <div>Classe C</div> <div> <div>1 1 0</div> <div>Network ID</div> <div>Host ID</div> </div> </div> </div></p> <p>Il numero di dispositivi nella rete EtherNet/IP varierà a seconda del numero di byte utilizzati per l'indirizzo di rete. In numerosi casi si tratta di reti con indirizzi di Classe C, dove i primi tre byte contengono l'indirizzo di rete (subnet mask = 255.255.255.0). Questo permette 8 bit o 256 indirizzi disponibili per la rete. Poiché due indirizzi sono riservati per usi speciali (0 è un indirizzo di rete solitamente utilizzato dal router, mentre 255 è un indirizzo per i messaggi broadcast da inviare a tutti i dispositivi della rete), rimangono 254 indirizzi disponibili per un blocco di indirizzi di Classe C. Occorre assicurare che ogni dispositivo nella rete Internet abbia un indirizzo univoco. E' poi possibile assegnare un indirizzo IP univoco al dispositivo utilizzando un server BOOTP oppure configurando manualmente i parametri nel dispositivo. Il dispositivo legge i valori di questi parametri solamente all'avvio.</p>
Instance	<p>Un oggetto istanza (instance) è la rappresentazione effettiva di un particolare oggetto all'interno di una classe, in altri termini è l'occorrenza di un oggetto specifica e reale (fisica). Per esempio: la Nuova Zelanda è un'istanza della classe di oggetti Nazione. Ciascuna istanza di una classe ha gli stessi attributi, ma ha anche il suo proprio set specifico di valori degli attributi. I termini Oggetto (Object), Istanza (Instance) e Istanza di oggetti (Object Instance) si riferiscono tutti a una specifica Istanza.</p>
Instance Attribute	<p>Un Attributo Istanza (Instance Attribute) è un attributo il cui valore esiste solo per l'istanza dell'oggetto e la cui definizione è condivisa da tutte le istanze di un oggetto. Ciascuna istanza supporta solo gli attributi opzionali che ad essa si applicano. Se un'istanza non supporta un attributo opzionale, sarà restituito l'errore Attributo Non Supportato (Attribute Not Supported, General Status code 0x14) per i servizi che hanno come destinatario quell'attributo.</p>
Instaurazione/Chiusura di una connessione	<p>Le connessioni sono originatori (Originator) di connessioni stabilite mediante il servizio ForwardOpen e chiuse mediante il servizio ForwardClose. Il reset della connessione ha luogo</p>

	quando uno degli endpoint della connessione va in time out.
Istanza	Un oggetto istanza (instance) è la rappresentazione effettiva di un particolare oggetto all'interno di una classe, in altri termini è l'occorrenza di un oggetto specifica e reale (fisica). Per esempio: la Nuova Zelanda è un'istanza della classe di oggetti Nazione. Ciascuna istanza di una classe ha gli stessi attributi, ma ha anche il suo proprio set specifico di valori degli attributi. I termini Oggetto (Object), Istanza (Instance) e Istanza di oggetti (Object Instance) si riferiscono tutti a una specifica Istanza.
Master	EtherNet/IP non utilizza la tecnologia o la terminologia Master/Slave.
Message Client	Funzione che utilizza servizi di messaggistica Explicit di un altro dispositivo (Message Server) per eseguire un task. Avvia una richiesta di messaggio Explicit inoltrandola a un dispositivo server.
Message Server	Funzione che fornisce servizi di messaggistica Explicit a un altro dispositivo (Message Client). Risponde a una richiesta di messaggio Explicit proveniente da un Message Client.
Messaggistica connessa (Connected Messaging)	Una connessione CIP è una relazione tra due o più Oggetti applicazione in nodi diversi. La connessione stabilisce un circuito virtuale tra endpoint per il trasferimento dei dati. Le risorse del nodo sono riservate in anticipo rispetto al trasferimento dei dati e sono dedicate e sempre disponibili. La messaggistica connessa riduce la gestione dei messaggi nel nodo. I messaggi connessi possono essere sia di tipo Implicit (I/O) che Explicit.
Messaggistica Explicit	<p>I messaggi Explicit sono utilizzati per trasmettere dati che non richiedono aggiornamenti continui. Sono tipicamente utilizzati per configurare, monitorare e controllare un dispositivo nella rete.</p> <p>I messaggi Explicit possono essere inviati come messaggio connected o messaggio unconnected. CIP definisce un protocollo di messaggistica (Explicit Messaging protocol) che specifica il significato del messaggio. Questo protocollo di messaggistica è contenuto nei dati del messaggio. La messaggistica Explicit fornisce i mezzi tramite i quali sono eseguite tipiche funzioni orientate alla richiesta/risposta (per esempio, la configurazione di un modulo). Questi messaggi sono tipicamente di tipo point-to-point. Per lo più le esigenze di velocità dei messaggi e di latenza non sono così stringenti come nei messaggi I/O.</p>
Messaggistica I/O	Usato in alternativa al termine Messaggistica Implicit.
Messaggistica Implicit	I messaggi Implicit vengono scambiati tra connessioni I/O con ID di connessione (Connection ID) associato. L'ID di connessione definisce il significato dei dati e stabilisce la velocità di trasporto regolare/ripetuta e la classe di trasporto. I dati del messaggio non contengono alcun protocollo di

	<p>messaggistica come avviene invece nella messaggistica Explicit. I messaggi Implicit possono essere di tipo point to point (unicast) o multicast e servono a trasmettere i dati I/O specifici dell'applicazione. Questo termine è usato in alternativa al termine Messaggistica I/O. La messaggistica Implicit nell'ambito di EtherNet/IP utilizza i frame UDP/IP sulla porta 2222. Tipicamente sono di Classe 0 o 1 e del tipo Exclusive Owner (Proprietario Esclusivo), Input Only (Solo Ingresso) e Listen Only (Solo Attesa).</p>
Messaggistica non connessa (Unconnected Messaging)	<p>Permette a un nodo la capacità di inviare richieste di messaggi senza che sia instaurata una connessione CIP prima del trasferimento dei dati. Ciascun messaggio contiene un maggior sovraccarico e non ha garantite le risorse del nodo di destinazione. La messaggistica non connessa (Unconnected Messaging) viene utilizzata per richieste non periodiche (per esempio, per la funzione "Chi" di rete). Si applica solo ai messaggi explicit.</p>
Modello di comunicazioni Producer/Consumer	<p>Per le connessioni I/O, CIP supporta la comunicazione Producer/Consumer orientata agli oggetti. Degli identificatori di connessione integrati all'interno di ciascun messaggio sono utilizzati dai dispositivi per determinare quali messaggi devono "consumare" provenienti da altri dispositivi che i messaggi li "producono". Questo permette un uso efficiente della banda di rete grazie alla trasmissione dell'informazione una sola volta. Minore banda si traduce in maggiore efficienza e velocità complessiva. EtherNet/IP usa l'indirizzamento della destinazione IP multicast ed Ethernet multicast per implementare questa capacità.</p>
Multicast	<p>Multicast è la trasmissione singola di un pacchetto dati I/O che può essere usufruito da molteplici dispositivi mediante indirizzi di destinazione IP ed Ethernet multicast. Si veda il modello di comunicazioni Producer/Consumer.</p>
Oggetto (Object)	<p>Un nodo CIP è modellato come una raccolta di Oggetti. Un Oggetto fornisce una rappresentazione astratta di un particolare componente all'interno di un prodotto. La realizzazione di questo modello di oggetto astratto all'interno di un prodotto dipende dall'implementazione. In altre parole, un prodotto mappa internamente questo modello di oggetto in una maniera specifica alla sua implementazione.</p>
Oggetto Applicazione	<p>Un riferimento alle Classi Oggetto multiple (Object Class) che implementano caratteristiche specifiche del prodotto.</p>
Oggetto Comunicazione	<p>Un riferimento alle Classi Oggetto che gestiscono e permettono lo scambio run time di messaggi implicit (I/O) ed explicit.</p>
Creatore di connessione (Connection Originator)	<p>Il nodo sorgente che avanza una richiesta di connessione a un destinatario della connessione (Connection Target). Può avviare una connessione I/O oppure una connessione con messaggio explicit mediante l'utilizzo del servizio</p>

	ForwardOpen.
Periferica DSI	Un dispositivo che permette l'interfaccia tra DSI e una rete o un utente.
Ping	Un ping è un messaggio inviato da un prodotto DSI ai suoi dispositivi periferici. Essi utilizzano il ping per raccogliere dati sul prodotto, inclusa l'informazione se esso può o meno ricevere messaggi o se essi possono accedere per controllo.
Point to Point (Unicast)	Point to Point o Unicast è la trasmissione di dati a un singolo dispositivo.
Prodotto DSI	Un dispositivo che utilizza l'interfaccia di comunicazione DSI per comunicare con uno o più dispositivi periferici. Per esempio, un drive motore è un prodotto DSI.
Producer	Nell'ambito del modello Producer/Consumer, il dispositivo produttore distribuisce un messaggio nella rete a uso di uno o più consumatori. Generalmente, il messaggio prodotto non è diretto a uno specifico consumatore.
Produttore	Nell'ambito del modello Producer/Consumer, il dispositivo produttore distribuisce un messaggio nella rete a uso di uno o più consumatori. Generalmente, il messaggio prodotto non è diretto a uno specifico consumatore.
Protocollo di incapsulamento	Definisce la relazione nella comunicazione tra due nodi nota come Encapsulation Session. Il protocollo di incapsulamento (Encapsulation Protocol) utilizza la Porta TCP/UDP 44818 per la maggior parte dei comandi di incapsulamento e per la messaggistica Explicit CIP. Un esempio di comando di incapsulamento è il List_Identity Command che esegue un "network who" (ricerca identità). Una Encapsulation Session deve essere instaurata prima che possa aver luogo qualsiasi comunicazione CIP. Il formato dati per l'Encapsulation Protocol è il Little-Endian.
Requested Packet Interval (RPI)	I dispositivi EtherNet/IP tipicamente producono o consumano dati basandosi su un valore di Requested Packet Interval (RPI). I dispositivi produttori inviano pacchetti di dati a intervalli di tempo predeterminati basati su RPI, mentre i dispositivi consumatori rimarranno in attesa di un pacchetto di dati secondo un RPI stabilito.
Richiesta del servizio ForwardOpen	La richiesta del servizio ForwardOpen (ForwardOpen Service Request) è inviata dal Creatore di Connessione (Connection Originator) e ricevuta dal destinatario della connessione (Connection Target) al fine di avviare e stabilire connessioni di tipo explicit e I/O. La richiesta del servizio ForwardOpen e la risposta associata contengono tutti i parametri di connessione inclusi la classe trasporto, il trigger produzione, l'informazione delle tempistiche, la chiave elettronica e gli ID di connessione.
Scanner I/O	Uno scanner I/O avvia le connessioni implicit con dispositivi adattatori I/O, in altri termini è un Client I/O. Uno scanner è tipicamente il tipo di dispositivo EtherNet/IP più complesso,

	dato che ha tra i suoi compiti la configurazione di quali connessioni attivare e come configurare il dispositivo adattatore. Gli Scanner tipicamente supportano anche l'avvio dei messaggi explicit, sono perciò anche degli Explicit Message Client. Un controllore programmabile è un esempio di uno Scanner I/O (usato in alternativa a Scanner Class).
Server	Nell'ambito del modello Client/Server, il Server (serviente) è il dispositivo che riceve una richiesta da un Client (cliente). Ci si attende che il Server invii una risposta al Client.
Server I/O	Funzione che fornisce i servizi di messaggistica I/O a un altro dispositivo (Client I/O). Risponde a una richiesta proveniente da un Client I/O per l'avvio di una connessione I/O. Un Server I/O è il destinatario di una richiesta di connessione di messaggio implicit.
Service code	I codici servizio (service code) sono usati per definire l'azione il cui compimento è richiesto quando un oggetto o le parti di un oggetto sono indirizzate tramite messaggi explicit. Sono utilizzati per accedere a classi o agli attributi di una classe o per generare eventi specifici.
Servizio (servizio comune)	Una lista dei servizi comuni definiti per l'oggetto. Una funzione supportata da un oggetto e/o una classe di oggetti.
Servizio (servizio specifico dell'oggetto)	Le specifiche complete di qualsiasi servizio specifico dell'oggetto.
Slave	EtherNet/IP non utilizza la tecnologia o la terminologia Master/Slave.
Subnet Mask	La subnet mask è una estensione dello schema di indirizzamento IP che permette di utilizzare un singolo ID di rete per molteplici reti fisiche. Una bit mask identifica la parte dell'indirizzo che specifica la rete e la parte dell'indirizzo che specifica il nodo univoco nella rete. Un "1" nella subnet mask indica che il bit è usato per specificare la rete. Uno "0" nella subnet mask indica che il bit è usato per specificare il nodo. Per esempio, una subnet mask in un indirizzo di Classe C può presentarsi come segue: 11111111 11111111 11111111 11000000 (255.255.255.192). Questa maschera indica che 26 bit sono usati per identificare la rete e 6 bit sono usati per identificare i dispositivi in ciascuna rete. Invece che ottenere una singola rete fisica di Classe C con 254 dispositivi, questa subnet mask la divide in quattro reti comprendenti fino a 62 dispositivi ciascuna.
Switch	Gli switch sono dispositivi di rete che provvedono connessioni virtuali capaci di aiutare a controllare le collisioni e ridurre il traffico nella rete. Sono in grado di ridurre la congestione nella rete trasmettendo pacchetti a porta singola solo se destinati al dispositivo collegato. In un'applicazione di controllo, nella quale sia critico l'accesso ai dati in tempo reale, potrebbero essere richiesto switch di rete in sostituzione

	degli hub.
TCP (Transmission Control Protocol, protocollo di controllo della trasmissione)	EtherNet/IP utilizza questo protocollo per la trasmissione di pacchetti di messaggistica Explicit mediante IP. TCP garantisce il recapito dei dati attraverso meccanismi di ripetizione dei tentativi.
Transport Class	CIP definisce più classi trasporto (Transport Class) per le connessioni di messaggistica. In Ethernet/IP, i dati I/O inviati con connessioni di Classe 1 sono preceduti da un conteggio di sequenza a 16 bit, cosa che non avviene nei dati con connessioni di Classe 0. Le connessioni di Classe 3 sono utilizzate per connessioni di messaggistica Explicit.
Trigger I/O Cambio di Stato (Change of State)	Il Cambio di Stato (Change of State, CoS) è uno dei tre tipi di trigger I/O supportati da CIP per lo scambio dei dati nelle connessioni I/O di Classe 0 o 1. Gli endpoint CoS inviano i loro messaggi quando si verifica un cambiamento. I dati sono anche inviati in background a un intervallo ciclico se non si verifica alcun cambiamento per impedire che la comunicazione vada in time out.
Trigger I/O ciclico	Quello ciclico è uno dei tre tipi di trigger I/O supportati da CIP per lo scambio dei dati nelle connessioni I/O di Classe 0 o 1. Gli endpoint inviano i loro messaggi a intervalli di tempo ciclici predeterminati.
UDP (User Datagram Protocol, protocollo datagramma utente)	EtherNet/IP usa questo protocollo per la trasmissione di pacchetti I/O mediante IP. UDP permette l'abilità semplice, ma rapida di inviare pacchetti di messaggistica I/O tra dispositivi. Questo protocollo assicura che i dispositivi trasmettano i dati più recenti in quanto non utilizza meccanismi di acknowledgment o di ripetizione dei tentativi.
Unconnected Messaging (Messaggistica non connessa)	Permette a un nodo la capacità di inviare richieste di messaggi senza che sia instaurata una connessione CIP prima del trasferimento dei dati. In ciascun messaggio è contenuto un maggior sovraccarico e al messaggio non sono garantite le risorse del nodo di destinazione. La messaggistica non connessa (Unconnected Messaging) viene utilizzata per richieste non periodiche (per esempio, per la funzione "Chi" di rete). Si applica solo ai messaggi explicit.
Unicast (Point to Point)	Con Unicast o Point to Point si intende una connessione destinata alla trasmissione di dati a un singolo dispositivo.

Lista delle abbreviazioni

La tabella qui sotto contiene una lista delle abbreviazioni (in ordine alfabetico) che possono essere utilizzate in questo manuale per descrivere l'interfaccia EtherNet/IP.

API	Actual Packet Interval, Intervallo Pacchetto Reale
ASCII	American Standard Code for Information Interchange, Codice normato americano per lo scambio di informazioni
ASN.1	Abstract Syntax Notation
CIP	Il Common Industrial Protocol definito in un volume della CIP Networks Library. CIP include sia la messaggistica connessa che la messaggistica non connessa.
CID	Connection Identifier
DLL	Data Link Layer
EPR	Expected Packet Rate
ISO	International Standards Organization, Organizzazione internazionale per la normazione
MAC ID	Media Access Control Identifier
PDU	Protocol Data Unit
ODVA	ODVA, Inc.
O ➡ T	Originator to Target, da Mittente a Destinatario (usato per descrivere i pacchetti inviati da un mittente -originator- a un destinatario -target)
OSI	Open Systems Interconnection (si veda ISO 7498)
RPI	Requested Packet Interval, Intervallo Pacchetto Richiesto
SDU	Service Data Unit
SEM	State Event Matrix
SEMI	Semiconductor Equipment Materials International
STD	State Transition Diagram, usato per descrivere il comportamento (modalità di funzionamento) di un oggetto
T ➡ O	Target to Originator, da destinatario a mittente (usato per descrivere i pacchetti inviati da un destinatario -target- a un mittente -originator)
UCMM	Unconnected Message Manager

Referenze

- [1] THE CIP NETWORKS LIBRARY, Volume 1, Common Industrial Protocol (CIP™), Edizione 3.22, Aprile 2017
- [2] THE CIP NETWORKS LIBRARY, Volume 2, EtherNet/IP Adaptation of CIP, Edizione 1.23, Aprile 2017

1 Norme di sicurezza



1.1 Sicurezza

- Durante l'installazione e l'utilizzo del dispositivo osservare sempre le norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro previste nel proprio paese;
- l'installazione e le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato, in assenza di tensione e parti meccaniche in movimento;
- utilizzare il dispositivo esclusivamente per la funzione per cui è stato costruito: ogni altro utilizzo potrebbe risultare pericoloso per l'utilizzatore e per l'ambiente;
- alte correnti, tensioni e parti in movimento possono causare lesioni serie o fatali;
- il mancato rispetto delle norme di sicurezza o delle avvertenze specificate in questo manuale è considerato una violazione delle norme di sicurezza standard previste dal costruttore o richieste dall'uso per cui lo strumento è destinato;
- Lika Electronic non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o lesioni derivanti dall'inosservanza delle norme di sicurezza da parte dell'utilizzatore.



1.2 Avvertenze elettriche

- Effettuare le connessioni elettriche esclusivamente in assenza di tensione;
- rispettare le connessioni riportate nella sezione "Connessioni elettriche" a pagina 44;
- se effettuato in area classificata, il collegamento elettrico deve essere eseguito adottando uno dei metodi previsti dalla norma EN IEC 60079-0 e in accordo con la norma EN 60079-14;
- in conformità alla normativa 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica rispettare le seguenti precauzioni:
 - prima di maneggiare e installare il dispositivo eliminare la presenza di carica elettrostatica dal proprio corpo e dagli utensili che verranno in contatto con il dispositivo;
 - alimentare il dispositivo con tensione stabilizzata e priva di disturbi; se necessario, installare appositi filtri EMC all'ingresso dell'alimentazione;
 - utilizzare sempre cavi schermati e possibilmente "twistati";
 - non usare cavi più lunghi del necessario;
 - evitare di far passare il cavo dei segnali del dispositivo vicino a cavi di potenza;
 - installare il dispositivo il più lontano possibile da possibili fonti di interferenza o schermarlo in maniera efficace;
 - per garantire un funzionamento corretto del dispositivo, evitare l'utilizzo di apparecchiature con forte carica magnetica in prossimità dell'unità;



–collegare la calza del cavo e/o la custodia del connettore e/o il corpo del dispositivo a un buon punto di terra; assicurarsi che il punto di terra sia privo di disturbi. Per collegare l'unità a terra consigliamo di utilizzare il punto di collegamento disponibile sulla custodia dell'encoder (si veda la Figura 1 a pagina 41). Fissare il cavo di terra al punto di collegamento mediante un morsetto ad anello e un bullone M4. Il collegamento a terra può essere effettuato sul lato dispositivo e/o sul lato utilizzatore; è compito dell'utilizzatore valutare la soluzione migliore da adottare per minimizzare i disturbi. Si consiglia di effettuare il collegamento a terra il più vicino possibile all'encoder.



1.3 Avvertenze meccaniche

- Montare il dispositivo rispettando rigorosamente le istruzioni riportate nella sezione "Istruzioni di montaggio" a pagina 41;
- effettuare il montaggio meccanico esclusivamente in assenza di parti meccaniche in movimento;
- non disassemblare il dispositivo;
- non eseguire lavorazioni meccaniche sul dispositivo o sull'albero;
- dispositivo elettronico delicato: maneggiare con cura; evitare urti o forti sollecitazioni sia all'asse che al corpo del dispositivo;
- utilizzare il dispositivo in accordo con le caratteristiche ambientali previste dal costruttore;
- encoder con asse sporgente: utilizzare giunti elastici per collegare encoder e motore; rispettare le tolleranze di allineamento ammesse dal giunto elastico;
- encoder con asse cavo: l'encoder può essere montato direttamente su un albero che rispetti le caratteristiche definite nel foglio d'ordine e fissato mediante il collare e, ove previsto, un pin antirotazione.



1.4 Sicurezza operativa

- L'encoder descritto è un prodotto certificato di categoria 2 ed è progettato per l'utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi zone 1 e 2 (in conformità a EN60079-15) e zone 21 e 22 (in conformità a EN60079-31). E' progettato per un utilizzo sicuro e un elevato livello di sicurezza in ambienti pericolosi e aggressivi "nei quali è probabile che si formino occasionalmente atmosfere esplosive generate da gas, vapori, sostanze nebulizzate (zone 1 e 2) o miscele di aria/polvere" (zone 21 e 22). E' conforme ai requisiti di sicurezza costruttiva della classe di temperatura T6 (+85°C). **Non utilizzare in zona 0;**
- non violare in nessun caso le prescrizioni relative a temperatura, velocità, ecc. definite dal costruttore;
- utilizzare il prodotto in conformità al grado di protezione IP indicato;
- il range della temperatura ambientale ammessa va da -20°C a +40°C, alla velocità di rotazione continuativa di max. 6.000 rpm.












2 Identificazione

Il dispositivo è identificato mediante il **codice di ordinazione**, il **numero di serie** e l'**indirizzo MAC** stampati sull'etichetta applicata al dispositivo stesso; i dati sono ripetuti anche nei documenti di trasporto che lo accompagnano. Citare sempre il codice di ordinazione, il numero di serie e l'indirizzo MAC quando si contatta Lika Electronic per l'acquisto di un ricambio o nella necessità di assistenza tecnica. Per ogni informazione sulle caratteristiche tecniche del dispositivo fare riferimento al catalogo del prodotto.



Attenzione: gli encoder con codice di ordinazione finale "/Sxxx" possono avere caratteristiche meccaniche ed elettriche diverse dallo standard ed essere provvisti di documentazione aggiuntiva per cablaggi speciali (Technical info).

3 Certificato ATEX

<p>CESI</p> <p>CESI Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano Giacinto Motta SpA</p> <p>Via R. Rubattino 54 20134 Milano - Italia Telefono +39 022125.1 Fax +39 0221255440 www.cesi.it</p> <p>Capitale sociale 8.550.000 € interamente versato Codice fiscale e numero iscrizione CCIAA 00793580150</p> <p>Registro Imprese di Milano Sezione Ordinaria N. R.E.A. 429222 P.I. IT00793580150</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Schema di certificazione</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">CESI-ATEX</p> <p>Il CESI è stato autorizzato dal governo italiano ad operare quale organismo di certificazione di apparecchi e sistemi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva con D.M. 1/3/1983, D.M. 19/6/1990, D.M. 20/7/1998, D.M. 27/9/2000 e D.M. 02/02/2006</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ATEX I C-02 - 1</p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO </p> <p style="text-align: center;">CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO</p> <p>[2] Apparecchiature o Sistemi di Protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive Direttiva 94/9/CE</p> <p>[3] Numero del Certificato di Esame CE del tipo: CESI 08 ATEX 013</p> <p>[4] Apparecchiatura: Encoder Incrementale serie XC77 ed Encoder Assoluto serie XAC77</p> <p>[5] Costruttore: Lika Electronic s.n.c.</p> <p>[6] Indirizzo: Via S. Lorenzo 25, 36010 Carrè (Vi) - Italia</p> <p>[7] Questa apparecchiatura o sistema di protezione e le sue eventuali varianti accettate sono descritti nell'allegato al presente certificato e nei documenti descrittivi pure riportati in esso.</p> <p>[8] Il CESI, organismo notificato n. 0722 in conformità all'articolo 9 della Direttiva 94/9/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 23 Marzo 1994, certifica che questa apparecchiatura o sistema di protezione è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute per il progetto e la costruzione di apparecchiature e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive, definiti nell'Allegato II della Direttiva.</p> <p>Le verifiche ed i risultati di prova sono registrati nel rapporto a carattere riservato n. A8008869</p> <p>[9] La conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute è assicurata dalla conformità alle: EN 60079-0 :2004 EN 60079-1:2007 EN 61241-0 :2006 EN 61241-1 :2004</p> <p>[10] Il simbolo "X" posto dopo il numero del certificato indica che l'apparecchiatura o il sistema di protezione è soggetto a condizioni speciali per un utilizzo sicuro, specificate nell'allegato al presente certificato.</p> <p>[11] Questo CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO è relativo soltanto al progetto, all'esame ed alle prove dell'apparecchiatura o sistema di protezione specificato in accordo con la Direttiva 94/9/CE. Ulteriori requisiti di questa Direttiva si applicano al processo di produzione e fornitura dell'apparecchiatura o sistema di protezione. Questi requisiti non sono oggetto del presente certificato.</p> <p>[12] L'apparecchiatura o sistema di protezione deve riportare i seguenti contrassegni:</p> <p style="text-align: center;"> II 2GD Ex d IIC T6, Ex tD A21 IP65 T 85°C</p> <p>Questo certificato, allegato incluso, può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.</p> <p style="text-align: center;">Data di emissione 28 Aprile 2008</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"> Elaborato Gaetano Baldini  </td> <td style="text-align: center;"> Verificato Mirko Balaz  </td> <td style="text-align: center;"> Approvato Fiorenzo Bregani  </td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">CESI S.p.A. Divisione Energia "Area Tecnica Certificazione" Il Responsabile</p> <p style="text-align: center;">Pagina 1/3</p>	Elaborato Gaetano Baldini 	Verificato Mirko Balaz 	Approvato Fiorenzo Bregani 
Elaborato Gaetano Baldini 	Verificato Mirko Balaz 	Approvato Fiorenzo Bregani 		

CESI

Allegato

[13]

[14] CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO n. CESI 08 ATEX 013

[15] Descrizione dell'apparecchiatura

L'encoder è un trasduttore rotativo che converte una posizione angolare dell'albero di rotazione in un segnale elettrico digitale. Questa apparecchiatura elettromeccanica, per mezzo di specifiche interfacce elettroniche e/o meccaniche, consente di rilevare spostamenti angolari e di stimare velocità di rotazione ed accelerazioni. La conversione dal movimento meccanico a segnale digitale è realizzata mediante lettura fotoelettrica da un led all'infrarosso con sistema di collimazione del fascio di luce: la luce emessa investe un disco di vetro con tacche scure alternate a trasparenti; la luce che filtra è quindi raccolta da una batteria di fototransistor. I segnali ottenuti vengono infine digitalizzati con un comparatore.

Encoder incrementale serie XC77

La posizione è stabilita dal conteggio degli impulsi rispetto alla traccia di zero.

Encoder assoluto serie XAC77

La posizione è stabilita dalla lettura del codice di uscita, che è univoco per ogni posizione. Questi dispositivi mantengono dunque l'informazione della posizione effettiva in caso di mancanza della tensione di alimentazione, e, a differenza degli incrementali, non hanno da dover ricercare il punto di zero alla riaccensione.

Flangia e contenitore di entrambi gli encoder sono in Anticorodal (lega di alluminio EN AW-6082), mentre albero e ghiera sono in acciaio inossidabile 1.4305. La flangia è avvitata sul contenitore. La composizione della sigla identificativa dei due encoder è riportata nella documentazione allegata al presente certificato.

Caratteristiche elettriche e meccaniche

Encoder serie XC77

Tensione di alimentazione:	5 V dc, 5 Vdc -30 Vdc, 10 Vdc -30 Vdc
Assorbimento massimo a vuoto:	70 mA
Corrente massima in uscita per canale	40 mA
Tipo di uscite:	NPN, Push-Pull, Line Driver, PP/LD

Encoder serie XAC77

Tensione di alimentazione:	10Vdc - 30 Vdc
Massimo assorbimento a vuoto:	150 mA
Massima corrente in uscita per canale:	40 mA
Tipo di uscite / Codice	NPN, Push-Pull, SSI / Binario, Gray

Massima velocità di rotazione:	6000 rpm
Protezione elettrica:	Inversione di polarità e cortocircuito
Carico massimo sull'albero:	60 N (assiale e radiale)
Grado di protezione:	IP65 (EN 60529:1997)
Classe di temperatura:	T6
Massima temperatura superficiale:	T 85 °C
Temperatura ambiente:	-20 °C ≤ T _a ≤ +40 °C

Ingresso Cavi

Gli accessori utilizzati per l'ingresso dei cavi devono essere oggetto di certificazione separata, secondo le norme EN 60079-0, EN 60079-1 e EN 61241-1. Inoltre, gli accessori devono garantire un grado di protezione minimo IP65 secondo la norma EN 60529.

Questo certificato, allegato incluso, può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

Pagina 2/3

Prot. A8008873

P: 3+ 26

CESI

[13] **Allegato**

[14] **CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO n. CESI 08 ATEX 013**

[16] **Rapporto n° A8008869**

Prove individuali

Il costruttore deve effettuare le prove individuali e le verifiche in accordo all'articolo 27 della norma EN 60079-0 e secondo il paragrafo 24 della norma EN 61241-0.

Il costruttore è esentato dalle prove individuali di sovrappressione in quanto gli apparati hanno superato la prova di sovrappressione effettuata con il metodo statico a quattro volte la pressione di riferimento (28 bar).

Documenti descrittivi (prot. A8 008877)

- Nota Tecnica Encoder serie XC77 - XAC77		2 fogli	19/03/2008
- Descrizione Encoder assoluto XAC77 - ROTACOD		2 fogli	
- LKM 1362 Contenitore XA77 - uscita radiale	rev. 3	1 foglio	26/07/2007
- LKM 1367 Contenitore XA77 - uscita assiale	rev. 3	1 foglio	26/07/2007
- Descrizione Encoder incrementale XC77 - ROTAPLUS		2 fogli	
- LKM 1368 Contenitore XC77	rev. 3	1 foglio	25/07/2007
- Sez. 4300 XC77 + XAC77 (radial and axial cable) Hollow shaft Φ 14			
	rev. 3	3 fogli	26/07/2007
- LKM 1363 Asse cavo per XC77 e XAC77	rev. 3	1 foglio	26/07/2007
- LKM 1361 Flangia per XC77 e XAC77	rev. 3	1 foglio	25/07/2007
- LKM 1481 Ghiera per asse XC77 e XAC77	rev. 1	1 foglio	14/02/2006
- LKM 1364 Ghiera bloccaggio asse XC77 e XAC77	rev. 2	1 foglio	14/02/2006
- Scheda tecnica elastomero FKM		1 foglio	19/05/2006
- Scheda tecnica FKM 75.16-01 O-ring (in tedesco)		2 fogli	25/10/2005
- LKM 1551 Fac simile targa XC77-XAC77	rev. 3	1 foglio	28/04/2008
- Technical data sheet metalized polyester label (Brady)		3 fogli	
- Istruzioni di sicurezza encoder serie XC77 e XAC77		2 fogli	19/03/2008
- Fac-simile Dichiarazione CE di Conformità	N. 4	1 foglio	19/03/2008

Una copia dei documenti sopra citati è conservata presso l'archivio del CESI.

[17] **Condizioni speciali per un utilizzo sicuro**
Nessuna.

[18] **Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute**
La rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza è assicurata dalla conformità alle norme sopracitate.

Questo certificato, allegato incluso, può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

Pagina 3/3

CESI

ISMES
IPH
FGH
ESTENSIONE n. 01/15

al Certificato di Esame del tipo CESI 08 ATEX 013

Apparecchiatura: Encoder incrementale serie XC77 ed encoder assoluto serie XAC77

Costruttore: Lika Electronic Srl

Indirizzo: Via San Lorenzo, 25
36010 Carrè (VI)
Italia

Varianti ammesse

 ➤ *Modifica della ragione sociale:*

da:	Lika Electronic Snc	a:	Lika Electronic Srl
-----	---------------------	----	---------------------

 ➤ *Aggiornamento alle seguenti normativa di riferimento:*

 EN 60079-0: 2012+A11:2013,
EN 60079-1: 2007,
EN 60079-31: 2009.

 ➤ *Aggiunta la possibilità di marcatura per gruppo gas IIB.*

 ➤ *Modifiche costruttive:*

 Aggiunta la possibilità di realizzare custodie in acciaio inox,
Aggiunta la possibilità di avere encoder assoluti con custodie di lunghezza ridotta,
Aggiunta di un kit di montaggio esterno e altre piccole modifiche ininfluenti sul tipo di protezione.

 ➤ *Aggiornamento della marcatura ATEX riportata in targa:*

 II 2G Ex d IIC T6 Gb
Oppure
II 2G Ex d IIB T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

La presente estensione e i documenti descrittivi allegati devono essere uniti al Certificato di Esame del Tipo CESI 08 ATEX 013.

Questo documento può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

Data emissione 1/04/2015

Elaborato
Tiziano COLA

Verificato
Mirko BALAZ

Approvato
Roberto PICCIN

CESI S.p.A.
Testing & Certification Division

Pagina 1/3

EST-CET-0

ACCREDIA
PRD N. 018B
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

 CESI S.p.A.
Via Rubattino 54
I-20134 Milano - Italy
Tel: +39 02 21251
Fax: +39 02 21255440
e-mail: info@cesi.it
www.cesi.it

 Capitale sociale € 8.550.000 interamente versato
C.F. e numero iscrizione Reg. Imprese di Milano 00793580150
P.I. IT00793580150
N. R.E.A. 429222



ESTENSIONE n. 01/15

al Certificato di Esame del tipo CESI 08 ATEX 013

Descrizione dell'apparecchiatura

Con questa estensione è aggiunta la possibilità di realizzare le custodie anche in acciaio inox oltre che in alluminio come era previsto nel certificato originario. L'apparecchiatura, senza alcuna variazione costruttiva, può essere marcata IIB in modo da semplificare la selezione del pressacavo. Viene anche aggiunta la possibilità, come mostrato nei documenti allegati, di realizzare le custodie degli encoder assoluti un po' più corte che nel certificato originario. La possibilità, inserita con questa estensione, di fornire assieme all'encoder due kit di montaggio, non ha influenza sul tipo di protezione adottato.

Le apparecchiature che montano custodie in acciaio inox sono identificate da un codice ("S613") che è aggiunto in coda alla codifica dell'apparecchiatura:

XC77 dddd	Encoder incrementale con custodia in alluminio
XC77 dddd /S613	Encoder incrementale con custodia in acciaio INOX
XAC77 dddd	Encoder assoluto con custodia in alluminio
XAC77 dddd /S613	Encoder assoluto con custodia in acciaio INOX

I campi identificati dai caratteri "dddd" individuano la parte del codice contenente le informazioni utili per il tipo di applicazione ma influenti sulla protezione dell'apparecchiatura.

Caratteristiche elettriche

I dati elettrici sono rimasti immutati rispetto al certificato originario. In accordo alle nuove norme di riferimento è stata modificata la marcatura da riportare in targa:

Marcatura ATEX:	II 2GD
Marcatura di protezione gas:	Ex d IIC T6 Gb oppure Ex d IIB T6 Gb
Marcatura di protezione polveri combustibili:	Ex tb IIIC T85°C Db

Entrate di cavo

Gli accessori utilizzati per l'ingresso cavi devono essere oggetto di certificazione separata in accordo alle norme EN 60079-0, EN 60079-1 ed EN 60079-31 e garantire un livello di protezione minimo IP65 in accordo alla norma EN 60529. Per la selezione del pressacavo attenersi alle prescrizioni della norma EN 60079-14 e tenere conto della marcatura dell'encoder (gruppo gas IIB o IIC).

Avvertenze di targa

Nessuna

Rapporto n. EX-B5006802

Prove individuali

Il costruttore è esentato dalle prove individuali di sovrappressione sulle custodie in quanto hanno superato la prova di tipo effettuata col metodo statico a 28 bar, pari a 4 volte la pressione di riferimento.

Questo documento può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

CESI

ESTENSIONE n. 01/15

al Certificato di Esame del tipo CESI 08 ATEX 013

Documenti descrittivi (prot. EX-B5006808)

Nota tecnica encoder serie XC77-XAC77 (2 pag.)	del 2015/03/30
Istruzioni di sicurezza encoder serie XC77-XAC77 (2 pag.)	del 2015/03/30
Disegno n. KIT_LKM1520 rev. A (kit di montaggio 1: flangia)	del 2014/12/15
Disegno n. KIT_LKM-1758 rev. A (kit di montaggio 2: alberino)	del 2014/12/15
Disegno n. LKM_001363 rev. A	del 2014/12/01
Disegno n. LKM_001363_MO rev. A	del 2014/12/02
Disegno targhe n. LKM_1551 rev. 5	del 2015/03/30
Disegno n. SEZ_4300 rev. A (3 pag.)	del 2014/03/03
Disegno n. PF_4300 rev. A	del 2014/12/10
Disegno n. PF_4301 rev. A	del 2014/12/10
Disegno n. PF_4302 rev. A	del 2014/12/10
Scheda tecnica ROTACOD absolute encoder XAC77 (3 pag.)	
Scheda tecnica ROTAPULS incremental encoder XC77 (2 pag.)	
Schede tecniche dell'anello tenuta albero (9 pag.)	
Facsimile dichiarazione di conformità CE	

Una copia dei documenti descrittivi sopracitati è conservata presso l'archivio del CESI.

Condizioni speciali per l'utilizzo sicuro

Nessuna.













Requisiti essenziali di Sicurezza e Salute

I requisiti essenziali di salute e sicurezza sono assicurati dalla conformità alle seguenti norme:

- EN 60079-0: 2012 + A11:2013 Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - prescrizioni generali;
- EN 60079-1: 2007 Atmosfere esplosive
Parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d";
- EN 60079-31: 2009 Atmosfere esplosive
Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere utilizzati in presenza di polveri combustibili.

Questo documento può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

pagina 3/3

<p>CESI</p> <p>ISMES</p> <p>IPH</p> <p>FGH</p> <p>CESI S.p.A. Via Rubattino 54 I-20134 Milano - Italy Tel: +39 02 21251 Fax: +39 02 21255440 e-mail: info@cesi.it www.cesi.it</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Schema di certificazione</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">CESI-ATEX</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ATEX B9002586-0-IT</p> <p>ACCREDIA</p> <p>PRD N. 018B Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements</p>	<p style="text-align: center;">NOTIFICA</p> <p style="text-align: right;"></p> <p>[1] NOTIFICA DELLA GARANZIA DI QUALITÀ DEI PRODOTTI</p> <p>[2] Apparecchiature o Sistemi di Protezione o Componenti destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive Direttiva 2014/34/UE</p> <p>[3] Numero della Notifica: CESI 16 ATEX 005 Q</p> <p>[4] Tipo di prodotto o componente: Encoder Rotativi</p> <p>Principio di protezione: Custodie a prova d'esplosione "d" Protezione polveri mediante custodia "t"</p> <p>[5] Richiedente: LIKA Electronic s.r.l. via San Lorenzo n° 25 36010 Carrè - VI</p> <p>[6] Costruttore: LIKA Electronic s.r.l. via San Lorenzo n° 25 36010 Carrè - VI</p> <p>[7] Il CESI, organismo notificato n. 0722 in conformità agli Articoli 19 e 21 della Direttiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, notifica al richiedente che il costruttore ha un sistema di qualità dei prodotti conforme all'Allegato VII della Direttiva.</p> <p>[8] Questa notifica è basata sul rapporto d'ispezione n. EX-B9002583 rilasciato il 6/02/2019. Questa notifica può essere ritirata se il costruttore non rispetta più i requisiti dell'Allegato VII. I risultati delle verifiche periodiche del sistema di qualità sono parte di questa notifica.</p> <p>[9] Questa notifica è valida fino al 17/02/2022 e può essere ritirata se il costruttore non soddisfa le verifiche periodiche di garanzia di qualità dei prodotti.</p> <p>[10] In accordo con l'Articolo 16 comma 3 della Direttiva 2014/34/UE la marchiatura CE deve essere seguita dal n. 0722 che identifica l'organismo notificato designato al controllo della produzione.</p> <p style="text-align: center;">Questa notifica può essere riprodotta solo integralmente e senza alcuna variazione.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"> <p>Data di prima emissione 17 febbraio 2016</p> <p>Elaborato Sergio G. Giugno</p> <p></p> </td> <td style="width: 33%;"> <p>Verificato Mirko Balaž</p> <p></p> </td> <td style="width: 33%;"> <p>Approvato Roberto Piccin</p> <p></p> </td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Pagina 1/1</p> <p style="text-align: right;">  CESI S.p.A. Testing & Certification Division Business Area Certification Responsabile (Roberto Piccin)  </p> <p>Prot. B9002586 P: 1 Emissione: 1 (R: 1)</p>	<p>Data di prima emissione 17 febbraio 2016</p> <p>Elaborato Sergio G. Giugno</p> <p></p>	<p>Verificato Mirko Balaž</p> <p></p>	<p>Approvato Roberto Piccin</p> <p></p>
<p>Data di prima emissione 17 febbraio 2016</p> <p>Elaborato Sergio G. Giugno</p> <p></p>	<p>Verificato Mirko Balaž</p> <p></p>	<p>Approvato Roberto Piccin</p> <p></p>		


4 Istruzioni di sicurezza

ISTRUZIONI DI SICUREZZA encoder serie XC77-XAC77

1) Marcatura:

 II2 GD, Ex d IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T 85°C Db, IP65

oppure

 II2 GD, Ex d IIB T6 Gb, Ex tb IIIC T 85°C Db, IP65

2) Nr. di certificato: **CESI 08 ATEX 013**

Encoder antideflagrante costruito in conformità alle seguenti normative:

EN IEC 60079-0:2018-07

EN 60079-1:2014-10

EN 60079-31:2014-07

EN 61000-6-4, EN 61000-6-2

La conformità alle norme riportate sopra non include la marcatura che deriva dal certificato ottenuto in accordo con le norme: **EN 60079-0:2012 + A11:2013, EN 60079-1:2007, EN 60079-31:2009.**

- **II:** Apparecchiatura per uso in superficie e non in miniera.
- **2 GD:** Apparecchiatura di categoria 2 ad elevata protezione per gas (G) e polveri (D).
- **Ex:** Costruzione per atmosfere potenzialmente esplosive.
- **d:** Custodia a prova di esplosione.
- **IIB-IIC:** Apparecchiatura elettrica per uso in luoghi con atmosfera potenzialmente esplosiva dovuta a gas del gruppo IIB (es. C₂H₄) o gruppo IIC (es. H₂, C₂H₂).
- **T6:** Classe di temperatura per gas T6 = 85°C.
- **Gb:** Livello di protezione (EPL): l'apparato può essere usato per zone 1 e 2.
- **tb:** Protezione di apparati elettrici con custodia per utilizzo in zone con presenza di polvere combustibile.
- **IIIC:** Costruzione destinata a tutti i luoghi con atmosfera potenzialmente esplosiva dovuta a polvere combustibile (incluse polveri conduttive).
- **Db:** Livello di protezione (EPL): l'apparato può essere usato per zone 21 e 22.
- **T 85°C:** Massima temperatura superficiale.
- **IP65:** Grado di protezione IP per custodie a tenuta di polvere.

Apparecchio idoneo all'uso nelle seguenti zone:

Zona 1, Zona 2: Miscela gas/aria, vapore/aria, nebbia/aria

Zona 21, Zona 22: Miscela polvere/aria

ATTENZIONE: Non usare in Zona 0



Lika Electronic Srl
Via S. Lorenzo, 25
36010 Carrè (VI) • Italy

Smart encoders & actuators

- 2) L'installazione deve essere eseguita solo da personale qualificato e in accordo con le norme previste.
- 3) Non eseguire lavorazioni meccaniche e forature, non manomettere l'apparecchiatura.
- 4) Non aprire l'apparecchiatura.
- 5) Non allentare il pressacavo.
- 6) Installare l'apparecchiatura utilizzando l'apposita molla di fissaggio antirotazione in dotazione.
- 7) L'apparecchiatura deve essere protetta contro urti e danni meccanici.
- 8) Usare il prodotto in conformità al grado di protezione IP indicato.
- 9) Rispettare la massima temperatura ambientale di -20°C +40°C (alla velocità di rotazione continuativa di max. 6000 giri/min).
- 10) Se il collegamento elettrico avviene in zona classificata, deve essere eseguito adottando uno dei metodi previsti dalla norma EN IEC 60079-0:2018-7 e in accordo con la norma EN 60079-14.
- 11) Eseguire le connessioni elettriche come indicato nel manuale d'istruzione.
- 12) Prima dell'utilizzo collegare l'encoder a terra (GND) utilizzando l'apposita vite sul coperchio.

LIKA ELECTRONIC SRL
Carrè, 17.05.2021

Lika Electronic Srl
Smart encoders & actuators



Headquarters & Plant
Via S. Lorenzo, 25
36010 Carrè (VI) • Italy

Tel. +39 0445 806600
Fax +39 0445 806699
info@lika.biz • www.lika.biz

P.I./C.F. IT 00817760242
VAT # IT 00817760242
R.E.A. 165423/Vicenza

5 Istruzioni di montaggio



ATTENZIONE

L'installazione e le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato, in assenza di tensione e componenti meccaniche in movimento.

Per ogni informazione sulle caratteristiche meccaniche e i dati elettrici dell'encoder referirsi al datasheet del prodotto.

I valori sono espressi in millimetri (mm).

5.1 Dimensioni di ingombro


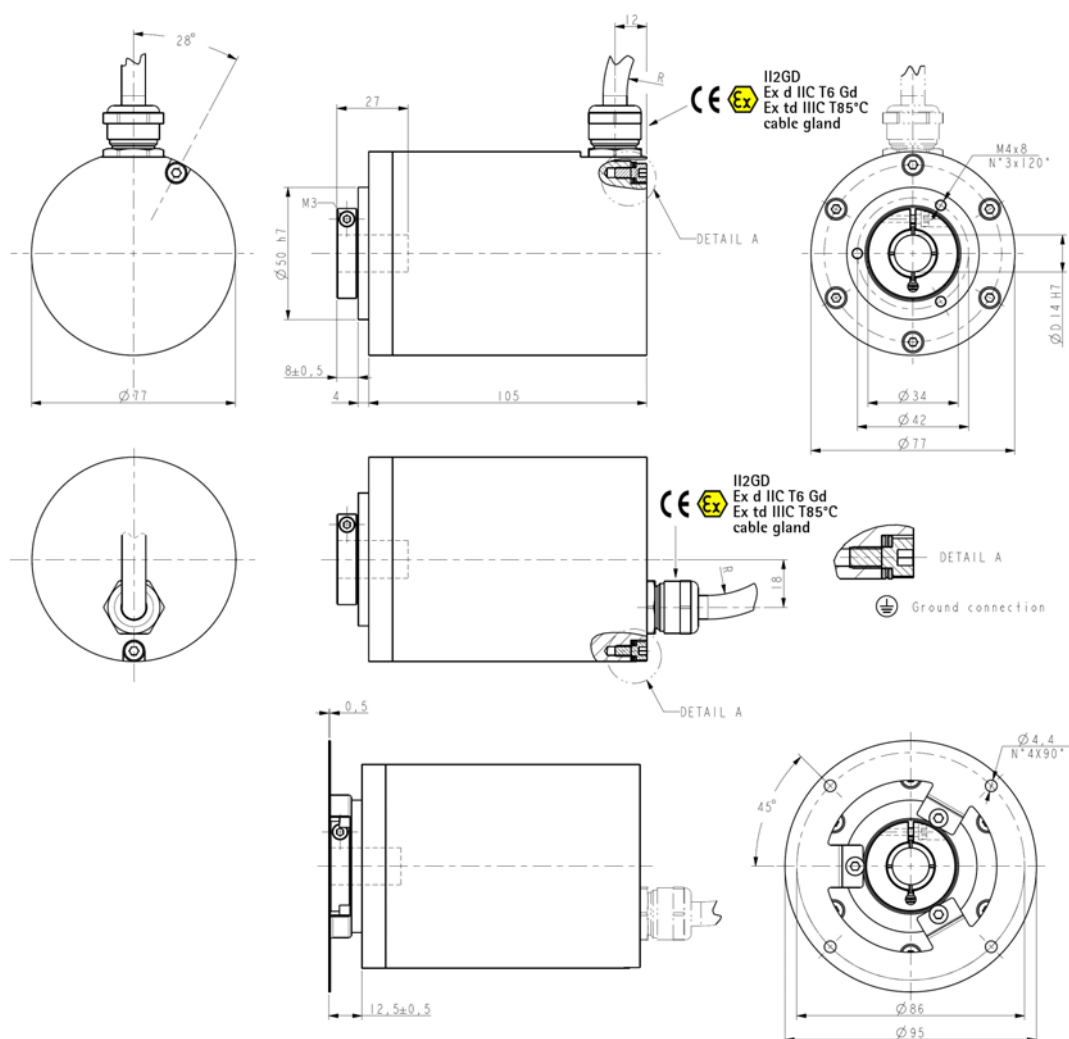


Figura 1 - Dimensioni di ingombro

5.2 Albero sporgente (LKM1758) e molla di sostegno (KIT-LKM1520)

LKM1758 è un accessorio che deve essere ordinato separatamente.

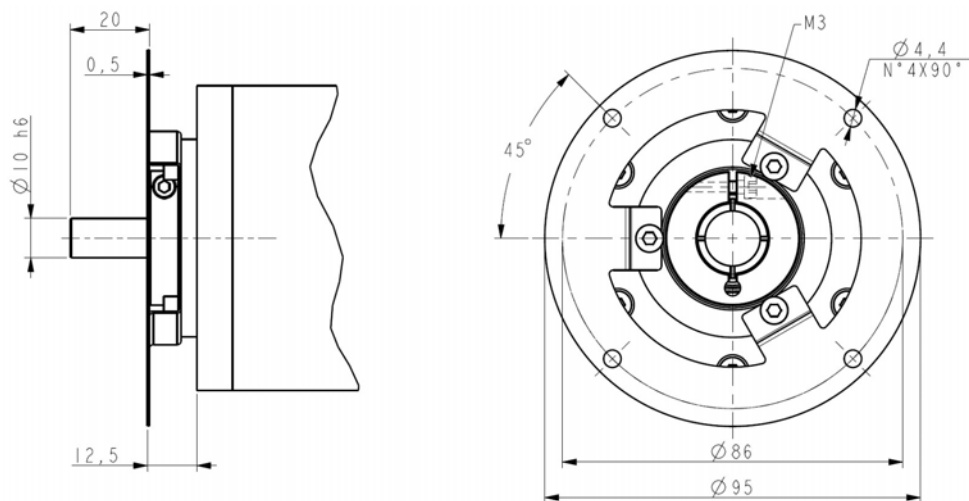

ATTENZIONE

Encoder con asse sporgente: per garantire un funzionamento corretto nel tempo utilizzare giunti elastici di collegamento tra encoder e asse; rispettare le tolleranze di allineamento ammesse dal giunto elastico.


5.3 Istruzioni di montaggio



ATTENZIONE

L'installazione e le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato, in assenza di tensione e componenti meccaniche in movimento.

- Fissare la molla di fissaggio **1** sull'encoder utilizzando le tre viti M4 **2** fornite con il dispositivo;
- inserire l'encoder sull'albero del motore utilizzando la boccia di riduzione (se fornita); evitare sforzi sull'albero encoder;
- fissare la molla di fissaggio **1** sul retro del motore utilizzando quattro viti M4 a testa cilindrica **3**;
- fissare il collare **4** dell'albero encoder.

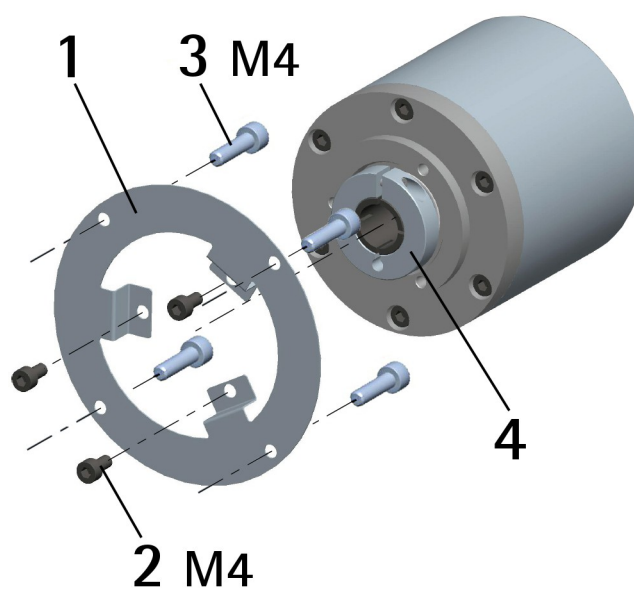

6 Connessioni elettriche



ATTENZIONE


Effettuare le connessioni elettriche esclusivamente in assenza di tensione.

L'installazione e le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato, in assenza di tensione e componenti meccaniche in movimento.

Non aprire l'encoder.



L'unità non contiene al suo interno parti utili all'utilizzatore!



Grounding point

Figura 2 - Connessioni elettriche e collegamento a terra

6.1 Connettori alimentazione PWR e interfaccia EtherCAT

Per l'alimentazione e il collegamento alla rete Ethernet dell'encoder EtherNet/IP si utilizza un cavo tipo T8. Il collegamento è conforme allo standard PoE IEEE 802.3af modo B per alimentazione max. 30Vdc.

Funzione	Cavo T8
Tx Data +	Bianco
Tx Data -	Rosso
+10Vdc +30Vdc alimentazione	Bianco
	Blu
Rx Data +	Bianco
Rx Data -	Verde
0Vdc alimentazione	Bianco
	Giallo
Schermo	Custodia

Questo encoder garantisce un collegamento di tipo single-port.
L'interfaccia Ethernet supporta un funzionamento a 100 Mbit/s, half-duplex/full-duplex.

6.1.1 Specifiche cavo T8

Modello:	Cavo LIKA type T8
Conduttori:	4 x 2 x 0,25 mm ² (AWG24)
Guaina:	Poliuretano antiabrasione
Schermo:	Schermo a treccia in rame stagnato, copertura 85% \pm 5%
Diametro esterno:	9,6 mm \pm 0,3 mm
Raggio di curvatura:	Diametro esterno x 5, posa fissa Diametro esterno x 7, posa mobile
Temperatura di lavoro:	-40°C +90°C, posa fissa -30°C +90°C, posa mobile
Velocità di spostamento:	300 m/min.
Accelerazione, decelerazione:	Fino a 50 m/sec ²
Lunghezza del cavo in catena:	25 m (solo orizzontale)
Flessioni:	Fino a 5 milioni di movimenti

6.2 Configurazione di rete: cavi, hub, switch – Raccomandazioni

I cavi e i connettori sono conformi alle specifiche Ethernet.

E' possibile utilizzare i cavi Ethernet standard tipo CAT-5, CAT-5e e CAT-6 disponibili sul mercato.

Le caratteristiche minime dei cavi richieste da EtherNet/IP sono quelle della Categoria 5 come definito nel documento ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Allegato N. Esistono alcune ragioni per cui è preferibile scegliere cavi di una categoria piuttosto che di un'altra. In generale, più alta è la categoria, maggiore sarà la performance del cavo. Un'ulteriore considerazione è il bilanciamento. Le categorie 5e, 6 e l'ultima proposta nota come Categoria 6 aumentata o Categoria 6a supporteranno applicazioni correnti come quelle a 1Gb/s e 10 Gb/s. In termini generali, maggiore è la categoria del cavo, minore sarà la protezione EMC necessaria. Per la tipologia specifica di cavo da utilizzare e per assistenza sulla protezione EMC consigliamo di consultare il proprio fornitore di cavi. Per informazioni complete riferirsi agli standard IEC 61918, IEC 61784-5-13 e IEC 61076-2-101.

Occorre rispettare obbligatoriamente la lunghezza massima del cavo (100 metri) predefinita da Ethernet 100Base-TX.

Per quanto riguarda il cablaggio e le misure EMC, bisogna considerare gli standard IEC 61918 e IEC 61784-5-13.

La conformità agli standard Ethernet IEEE permette agli utilizzatori una scelta di velocità di interfaccia di rete – per esempio, 10, 100 Mbps, 1 Gbps e oltre – e un'architettura di rete flessibile compatibile con le opzioni di installazione Ethernet disponibili in commercio tra cui rame, fibra, anello in fibra ottica e wireless e topologie come star, lineare e ad anello.

Un hub è un metodo di connessione poco costoso che permette una modalità semplice di collegamento di dispositivi sulla rete informativa (shared Ethernet, Ethernet condivisa). Uno switch riduce le collisioni ed è raccomandato per le installazioni di controllo real-time (switched Ethernet, Ethernet commutata). I router sono usati per isolare il traffico dei dati di controllo da altri tipi di traffico di dati da ufficio, per isolare il traffico di informazione dal traffico di controllo in un impianto e per scopi di sicurezza, come avviene per esempio con i firewall. I ripetitori estendono la lunghezza complessiva del cablaggio della rete. Possono anche connettere reti cablate con tipologie di media diverse.

Per una lista completa delle prolunghe e dei kit di collegamento disponibili riferirsi al datasheet di prodotto (elenco in "Accessories").

6.3 Collegamento a terra

Collegare la calza del cavo e/o la custodia dell'eventuale connettore e/o il corpo del dispositivo a un buon punto di terra; assicurarsi che il punto di terra sia privo di disturbi. Il collegamento a terra può essere effettuato sul lato dispositivo e/o sul lato utilizzatore; è compito dell'utilizzatore valutare la soluzione migliore da adottare per minimizzare i disturbi. Si consiglia di effettuare il collegamento a terra il più vicino possibile al dispositivo. Per la messa a terra si consiglia di utilizzare il punto di collegamento previsto sul corpo del dispositivo (si vedano la Figura 1 e la Figura 2).

6.4 Resistenza di terminazione

Non sono necessarie terminazioni di linea in quanto la chiusura della rete EtherNet/IP avviene in modo automatico; ogni Slave infatti è in grado di rilevare o meno la presenza di altri Slave a valle.

6.5 Indirizzo MAC e indirizzo IP

E' possibile identificare l'unità nella rete attraverso l'**indirizzo MAC** e l'**indirizzo IP**.

L'indirizzo MAC deve essere inteso come un identificatore permanente e unico che viene assegnato all'unità per la comunicazione sul livello fisico; mentre l'indirizzo IP è il nome dell'unità all'interno di una rete che utilizza il protocollo Internet. L'indirizzo MAC ha una dimensione di 6 byte e non può essere modificato. Consiste di due parti, i numeri sono espressi in notazione esadecimale: i primi tre byte sono utilizzati per identificare il costruttore (OUI, ossia Organizationally Unique Identifier, Identificativo Unico a livello di Organizzazione), mentre gli altri tre byte costituiscono l'identificativo specifico dell'unità. L'indirizzo MAC è leggibile sull'etichetta applicata al corpo dell'encoder.

L'indirizzo IP (e la subnet mask) deve essere assegnato dall'utilizzatore a ciascuna interfaccia dell'unità che deve essere collegata in rete. Per ulteriori informazioni sull'indirizzo MAC riferirsi alla sezione "7.4 Indirizzo MAC" a pagina 54. Per ulteriori informazioni sull'indirizzo IP riferirsi alla sezione "6.6 Node ID EtherNet/IP" a seguire.

6.6 Node ID EtherNet/IP



ATTENZIONE

Solo tecnici competenti, perfettamente istruiti, con esperienza adeguata e familiarità con l'architettura del computer, la progettazione della rete e i sistemi operativi devono poter configurare i parametri di comunicazione della rete.

L'impostazione non appropriata dei parametri di rete comporta un funzionamento non corretto del sistema.



ATTENZIONE

L'indirizzo EtherNet/IP e i parametri di comunicazione possono essere impostati solo via software.

Di default, l'encoder è configurato in modo tale da utilizzare l'indirizzo IP, la Subnet mask e l'indirizzo Gateway salvati internamente. L'uso di un Server DHCP per l'assegnazione dell'indirizzo IP è disabilitato.

L'indirizzo IP, la Subnet mask e l'indirizzo Gateway sono impostati nei parametri **IP Address**, **Network Mask** e **Gateway Address** dell'attributo **F5-01-05 Interface Configuration**, si veda la sezione "8.12.6 Classe F5h: Oggetto TCP/IP

Interface" a pagina 120. Per maggiori informazioni sul settaggio del node ID riferirsi alla sezione "6.6.1 Impostazione del node ID" qui di seguito.

La tabella seguente riassume i parametri IP software di default.

Parametro IP	Indirizzo IP
Indirizzo IP	192.168.1.10
Subnet mask	255.255.255.0
Indirizzo Gateway	0.0.0.0
DHCP	Disabilitato

6.6.1 Impostazione del node ID

Come detto, di default, l'encoder è configurato per utilizzare l'indirizzo IP salvato internamente.

E' possibile cambiare i valori software utilizzando un tool software come Studio 5000 oppure per mezzo del web server integrato (si veda la sezione "9.8 Configurazione della rete" a pagina 155) o ancora abilitando il server DHCP (si veda la sezione "9.8 Configurazione della rete" a pagina 155).

E' possibile impostare qualsiasi valore di Net ID e di Host ID.

7 Quick reference

7.1 Impostazione rapida e funzioni principali

Le istruzioni che seguono permettono all'operatore un set up rapido e sicuro dell'encoder in una modalità di funzionamento standard e di eseguire le sue funzioni principali.

Talora una funzione o una procedura possono essere eseguite ricorrendo a maniere alternative:

- per mezzo di un tool software come per esempio Studio 5000 di Rockwell Automation (si veda la sezione "7.5 Installazione dell'encoder nell'ambiente di sviluppo Studio 5000" a pagina 55 e seguenti);
- per mezzo del Web Server Integrato (si veda la sezione "Web Server Integrato" a pagina 138).

Quando disponibili sono sempre tutte menzionate.

Per informazioni complete e dettagliate leggere con cura le pagine di volta in volta menzionate.

- Installare il dispositivo meccanicamente, si veda a pagina 41 e seguenti;
- eseguire le connessioni elettriche e di rete, si veda a pagina 44 e seguenti;
- accendere il dispositivo fornendo tensione +10Vdc +30Vdc;
- installare il file EDS nel tool software, si veda a pagina 62 e seguenti;
- inserire il modulo Lika nel tool software e selezionare il tipo di encoder, si veda a pagina 65 e seguenti;
- impostare il nome del dispositivo nel tool software, si veda a pagina 65 e seguenti;
- se richiesto, assegnare l'indirizzo IP e la subnet mask al nodo, si veda qui di seguito per le modalità alternative; l'indirizzo di default e i parametri di rete impostati da Lika sono:

Parametro IP	Indirizzo IP
Indirizzo IP	192.168.1.10
Subnet mask	255.255.255.0
Indirizzo Gateway	0.0.0.0
DHCP	Disabilitato

- gli attributi specifici da utilizzare per configurare l'encoder si trovano raggruppati nel Position Sensor Object, si veda la sezione "8.12.5 Classe 23h: Oggetto Position Sensor" a pagina 101; essi permettono, per esempio, di impostare la risoluzione monogiro o la risoluzione totale, di abilitare la funzione di scaling o di invertire la direzione di conteggio; la lista completa dei parametri di default è disponibile a pagina 159.

7.1.1 Impostazione dell'indirizzo del nodo

L'indirizzo del nodo e i parametri correlati alla rete devono essere impostati via software.

- Impostare i parametri **IP Address**, **Network Mask** e **Gateway Address** nell'attributo **F5-01-05 Interface Configuration**, si veda la sezione "8.12.6 Classe F5h: Oggetto TCP/IP Interface" a pagina 120;
- impostare i parametri nel Web Server Integrato, si veda la sezione "9.8 Configurazione della rete" a pagina 155;
- abilitare il Server DHCP come segue:
 - riferirsi all'attributo **F5-01-03 Configuration Control**, si veda la sezione "8.12.6 Classe F5h: Oggetto TCP/IP Interface" a pagina 120;
 - abilitare il Server DHCP nel Web Server Integrato, si veda la sezione "9.8 Configurazione della rete" a pagina 155.

7.1.2 Impostazione della funzione di scaling e di una risoluzione custom

- Se si vuole utilizzare la risoluzione fisica dell'encoder, verificare che l'attributo **23-01-0E Scaling Function Control** sia disabilitato (= "0"), si veda a pagina 103; in questo caso, il dispositivo utilizza la risoluzione fisica (si vedano gli attributi **23-01-2A Physical Resolution Span** e **23-01-2B Number of Spans**) per calcolare il valore di posizione assoluto.
E' anche possibile utilizzare il Web Server Integrato, si veda la sezione "9.6 Impostazione degli attributi" a pagina 145; oppure il tool software, si veda la sezione "7.5.11 Configurazione dell'encoder" a pagina 68;
- al contrario, se è richiesta una risoluzione personalizzata, occorre abilitare la funzione di scaling impostando anzitutto l'attributo **23-01-0E Scaling Function Control** a ="1" e poi i parametri della risoluzione richiesta:
 - impostare la risoluzione monogiro nell'attributo **23-01-10 Measuring Units per Span**, si veda a pagina 103;
 - impostare la risoluzione totale nell'attributo **23-01-11 Total Measuring Range**, si veda a pagina 105.
 E' anche possibile utilizzare il Web Server Integrato, si veda la sezione "9.6 Impostazione degli attributi" a pagina 145; oppure il tool software, si veda la sezione "7.5.11 Configurazione dell'encoder" a pagina 68.

7.1.3 Lettura della posizione assoluta

Per leggere la posizione assoluta è possibile scegliere tra uno dei seguenti metodi.

- Per leggere la posizione assoluta dell'encoder si veda l'attributo **23-01-03 Position value** a pagina 102;
- avviare il Web Server Integrato, si veda la sezione "9.3 Posizione e velocità dell'encoder" a pagina 140; si veda la sezione "9.4 Encoder information (attributi EtherNet/IP)" a pagina 142;
- aprire la pagina a schede **Monitor Tags** nel progetto, si veda la sezione "7.5.9 Controllo della comunicazione" a pagina 67.

7.1.4 Lettura del valore di velocità

Per leggere il valore di velocità è possibile scegliere tra uno dei seguenti metodi.

- Per leggere il valore di velocità dell'encoder si veda l'attributo **23-01-18 Velocity Value** a pagina 108;
- avviare il Web Server Integrato, si veda la sezione "9.3 Posizione e velocità dell'encoder" a pagina 140; si veda la sezione "9.4 Encoder information (attributi EtherNet/IP)" a pagina 142;
- aprire la pagina a schede **Monitor Tags** nel progetto, si veda la sezione "7.5.9 Controllo della comunicazione" a pagina 67.

7.1.5 Impostazione ed esecuzione del preset

Per impostare ed eseguire il preset è possibile scegliere tra uno dei seguenti metodi.

- Impostare un valore adeguato nell'attributo **23-01-13 Preset Value**, si veda a pagina 107; il valore di preset è attivato non appena il valore è confermato.
- Se occorre attivare il valore che è già stato impostato nell'attributo **23-01-13 Preset Value** in una differente posizione fisica dell'albero dell'encoder, è possibile usare il bit 0 **Activate Preset** nell'attributo **23-01-68 Command Register**, si veda a pagina 116.
- Accedere alla pagina **Set Encoder Preset** nel Web Server Integrato, si veda la sezione "9.5 Impostazione del valore di Preset" a pagina 143.
- Utilizzare il programma di esempio Test_encoder_Lika.acd, è possibile trovarlo all'interno del file compresso **SW_Hx58x_EP_Example.zip**. Riferirsi anche alla sezione "7.5.12 Come creare un programma elementare e inviare i parametri" a pagina 68.

7.1.6 Salvataggio dei dati

Per salvare i dati in maniera permanente è possibile scegliere tra uno dei seguenti metodi.

- Usare il Class Service 16h disponibile per il Position Sensor Object, si veda a pagina 101.
- Portare il bit 6 **Save Parameters** nell'attributo **23-01-68 Command Register** prima a 1 e poi di nuovo a 0, si veda a pagina 117.
- Usare la funzione **Save Parameters** nella pagina **Set Encoder Registers** del Web Server Integrato, si veda la sezione "9.6 Impostazione degli attributi" a pagina 145.

7.1.7 Ripristino dei parametri di default

Per ripristinare i parametri di default è possibile scegliere tra uno dei seguenti metodi.

- Usare il Class Service 15h disponibile per il Position Sensor Object, si veda a pagina 101.
- Portare il bit 7 **Restore Parameters to Defaults** nell'attributo **23-01-68 Command Register** a 1 e poi di nuovo a 0, si veda a pagina 117.

- Usare la funzione **Load Default Param.** nella pagina **Set Encoder Registers** del Web Server Integrato, si veda la sezione "9.6 Impostazione degli attributi" a pagina 145.

7.2 Sugli encoder Lika

Gli encoder Lika sono **dispositivi di tipo 22 hex** e ottemperano alle specifiche riportate nel Capitolo 6 "Device Profiles, Encoder Device Type 22 hex" della pubblicazione "THE CIP NETWORKS LIBRARY, Volume 1, Common Industrial Protocol (CIP™)".

Il Modello a Oggetti di un dispositivo encoder è rappresentato nella figura seguente:

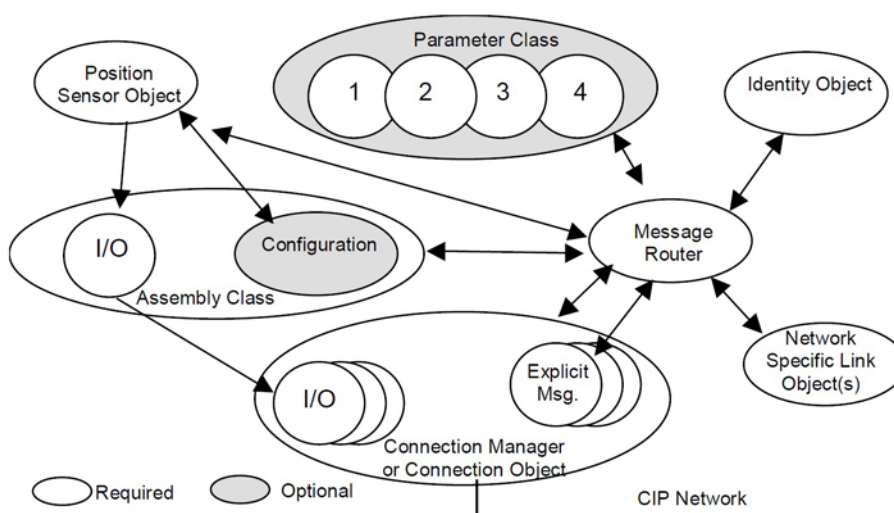


Figura 3 - Modello a oggetti

La mappatura dati dell'Oggetto Parametro (Parameter Object data mapping) è conforme all'informazione contenuta nella sezione "Mapping Parameter Object Data".

Gli attributi utilizzati per configurare in maniera specifica l'encoder e renderlo operativo al fine di provvedere il valore della posizione assoluta e il valore di velocità sono tutti raggruppati nel Position Sensor Object, riferirsi alla sezione "8.12.5 Classe 23h: Oggetto Position Sensor" a pagina 101.

7.2.1 Identità nella rete

Gli encoder EtherNet/IP di Lika utilizzano le seguenti impostazioni di identità disponibili nell'Identity Object, si veda la sezione "8.12.1 Classe 01h: Oggetto Identity" a pagina 91:

Nome Identità: **Vendor ID**

Attributo: **01-01-01 Vendor ID**

Impostazione: **0299h = 665dec = Lika Electronic Srl**

Nome Identità: **Device Type**

Attributo: **01-01-02 Device type**

Impostazione: **0022h: Encoder Device Profile**

Nome Identità: **Product Code**

Attributo: **01-01-03 Product code**

Impostazione: **0003h encoder monogiro XAC77-18-00-EC2-...**

0004h encoder multigiro XAC77-16-14-EC2-...

Nome Identità: **Revision**

Attributo: **01-01-04 Revision**

Impostazione: **specifica del dispositivo**

Nome Identità: **Serial Number**

Attributo: **01-01-06 Serial number**

Impostazione: **specifica del dispositivo**

Nome Identità: **Product Name**

Attributo: **01-01-07 Product name**

Impostazione: **HSx58x Singleturn Encoder = XAC77-18-00-EC2-...**

HMx58x Multiturn Encoder = XAC77-16-14-EC2-...

7.2.2 Impostazioni di rete e di comunicazione

L'**indirizzo MAC** del dispositivo è sempre riportato sull'etichetta applicata al corpo dell'encoder. Si veda a pagina 47.

Il **Node ID EtherNet/IP** deve essere impostato via software. Di default il suo valore è 192.168.1.10. Si veda a pagina 47.

7.3 Configurazione dell'encoder con Studio 5000 V30.00 di Rockwell Automation

In questo manuale sono utilizzati alcuni screenshot per illustrare come installare e configurare l'encoder in un supervisore. Nello specifico esempio l'ambiente di sviluppo è Studio 5000 V30.00 di Rockwell Automation; viene usato in combinazione con il PLC CompactLogix 5370 L1 Controller della serie "1769-L16ER-BB1B/B" di Allen Bradley. Pertanto, le informazioni sull'installazione del file EDS, l'assegnazione dell'indirizzo IP e del nome dispositivo, la configurazione dell'encoder nella rete, la topologia, la diagnostica, ecc. faranno sempre

riferimento all'ambiente di sviluppo menzionato più sopra. Qualora si abbia la necessità di installare l'encoder mediante un tool di configurazione diverso, leggere e seguire scrupolosamente le istruzioni fornite nella documentazione rilasciata dal costruttore.

Nelle pagine che seguono si assume che il Controller abbia indirizzo IP 192.168.1.20 e Subnet mask 255.255.255.0.



La documentazione dell'encoder EtherNet/IP di Lika Electronic è completa di un **progetto di esempio** fornito gratuitamente. Questo programma ha lo scopo di semplificare la realizzazione del proprio progetto, la programmazione, la comunicazione e l'attività diagnostica mediante l'ambiente di sviluppo Studio 5000 V30.00. Permette per esempio di eseguire le seguenti funzioni: impostazione ed esecuzione del Preset; impostazione delle risoluzioni monogiro e multigiro; impostazione di un'uscita (riferirsi alla pagina 68 e seguenti). Il progetto d'esempio è disponibile all'interno del file compresso **SW_Hx58x_EP_Example.zip**.

7.4 Indirizzo MAC

L'indirizzo MAC è un identificativo univoco a livello mondiale.

Il MAC-ID consiste di due parti: i primi 3 byte costituiscono l'ID del costruttore e sono assegnati dall'autorità di standardizzazione IEE; gli ultimi 3 byte rappresentano un numero consecutivo gestito dal costruttore.



NOTA

L'indirizzo MAC è sempre stampato sull'etichetta dell'encoder per ogni necessità di messa in funzione.

L'indirizzo MAC ha la seguente struttura:

Valore bit 47 ... 24			Valore bit 23 ... 0		
X	X	X	X	X	X
Codice azienda (OUI)			Numero consecutivo		

L'indirizzo MAC è riportato anche all'attributo **F6-01-03 Physical Address**. Riferirsi alla sezione "8.12.7 Classe F6h: Oggetto Ethernet Link" a pagina 126. E' visualizzato anche nella pagina **Encoder Information** del web server sotto il titolo della pagina. Riferirsi alla sezione "9.4 Encoder information (attributi EtherNet/IP)" a pagina 142.

7.5 Installazione dell'encoder nell'ambiente di sviluppo Studio 5000

7.5.1 Descrizione del file EDS

La funzionalità di un dispositivo EtherNet/IP è sempre descritta in un file EDS (Electronic Data Sheet). Il file Electronic Data Sheet fornisce informazioni sulla comunicazione di base del dispositivo e sulle sue proprietà funzionali. Deve essere installato sul Controller.

Gli encoder XAC77 con interfaccia EtherNet/IP di Lika Electronic sono forniti di file EDS.

I file EDS sono messi a disposizione per gli encoder monogiro e per gli encoder multigiro, riferirsi al codice di ordinazione: il file EDS della serie HS58 è destinato alla versione monogiro XAC77-18-00-...; il file EDS della serie HM58 è destinato alla versione multigiro XAC77-16-14-... .

Essi sono:

- **HSx58x_EP_Hx_Sx.eds**: è destinato all'installazione degli **encoder XAC77-18-00-...** ("HSx58x" è la serie di riferimento dell'encoder; "EP" è il codice Lika che identifica il protocollo EtherNet/IP; "Hx" è la versione hardware dell'encoder; "Sx" è la versione software dell'encoder);
- **HMx58x_EP_Hx_Sx.eds**: è destinato all'installazione degli **encoder XAC77-16-14-...** .

La versione del file EDS è riportata sotto la voce Version all'interno del file.

I file EDS possono essere abbinati a un file di immagine **Lika_Encoder_EIP.ico** posto all'interno della stessa cartella del file (l'immagine è altresì integrata nel file EDS).

Per scaricare il file EDS dal sito web di Lika Electronic seguire il percorso **www.lika.it > PRODOTTI > ENCODER ROTATIVI > ASSOLUTI**.

7.5.2 Configurazione del network interface controller (NIC) del computer

Per impostare l'indirizzo IP del computer in Windows, digitare *rete* nel box **Ricerca** del menu **Start** e selezionare **Pannello di Controllo**, quindi scegliere **Centro connessioni di rete e condivisione** quando è visualizzato il **Pannello di Controllo**.

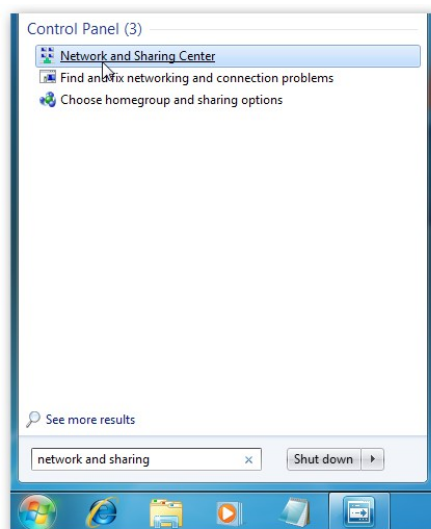


Figura 4 – Centro connessioni di rete e condivisione

Quando si apre il **Centro connessioni di rete e condivisione**, cliccare su **Modifica impostazioni scheda**.

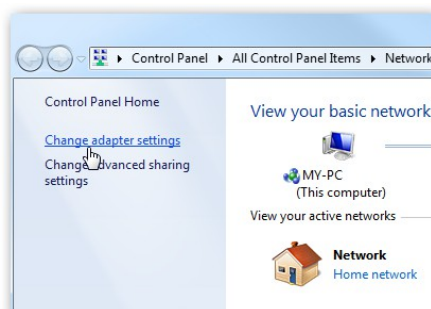


Figura 5 – Modifica impostazioni scheda

Premere il tasto destro del mouse sulla scheda di rete del computer e selezionare **Proprietà**.

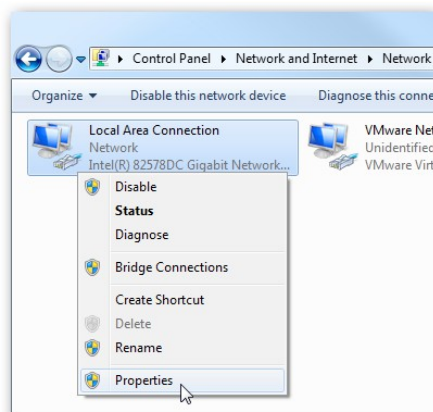


Figura 6 - Proprietà della scheda di rete del computer

Nella finestra delle **Proprietà Scheda di rete** selezionare *Protocollo Internet Versione 4 (TCP/IPv4)*, quindi premere il pulsante **Proprietà**.

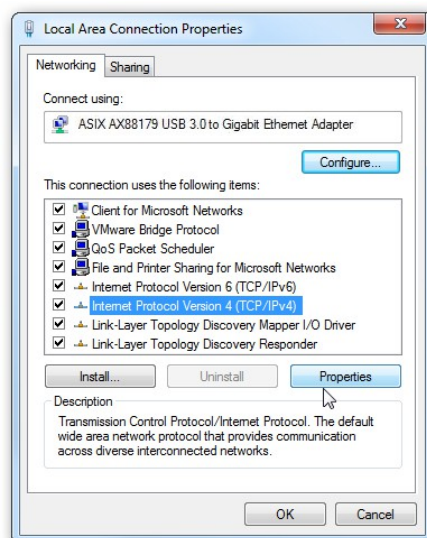


Figura 7 - Proprietà Protocollo Internet Versione 4

Selezionare ora il pulsante di opzione **Utilizza il seguente indirizzo IP** e immettere l'IP corretto, la Subnet mask e il Gateway predefinito corrispondenti al setup della vostra rete. Quindi, se richiesti, immettere gli indirizzi Server DNS preferito e Server DNS alternativo. Consigliamo di impostare una semplice configurazione di rete di Classe C come per esempio 192.168.1.xx dato che l'indirizzo IP software di default dell'encoder porta questo NET ID.

Selezionare la casella di controllo **Convalida impostazioni all'uscita** di modo che Windows possa ricercare eventuali problemi negli indirizzi immessi. Al termine premere **OK**.

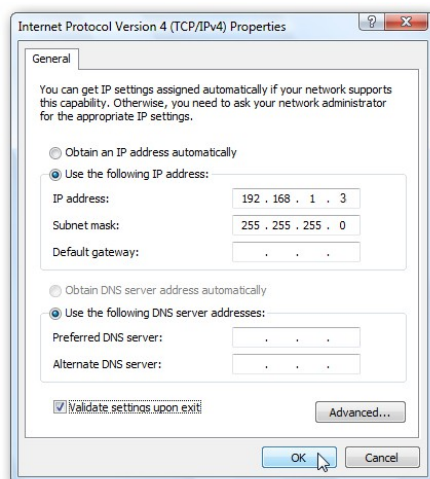


Figura 8 - Impostazione indirizzo IP

7.5.3 Collegamento in rete tra PC e Controller

Utilizzare un cavo almeno di Categoria 5 per collegare in rete la porta Ethernet del PC alla porta Ethernet del Controller.

7.5.4 Configurazione del driver

Lanciare il software di comunicazione **RSLink Classic** e aprire quindi la pagina **RSWho** premendo prima il comando **Communication** e poi il comando **RSWho**. Di nuovo nella barra di menu della pagina principale premere il comando **Communication** e poi il comando **Configure Drivers**.

Apparirà la finestra di dialogo **Configure Drivers**.

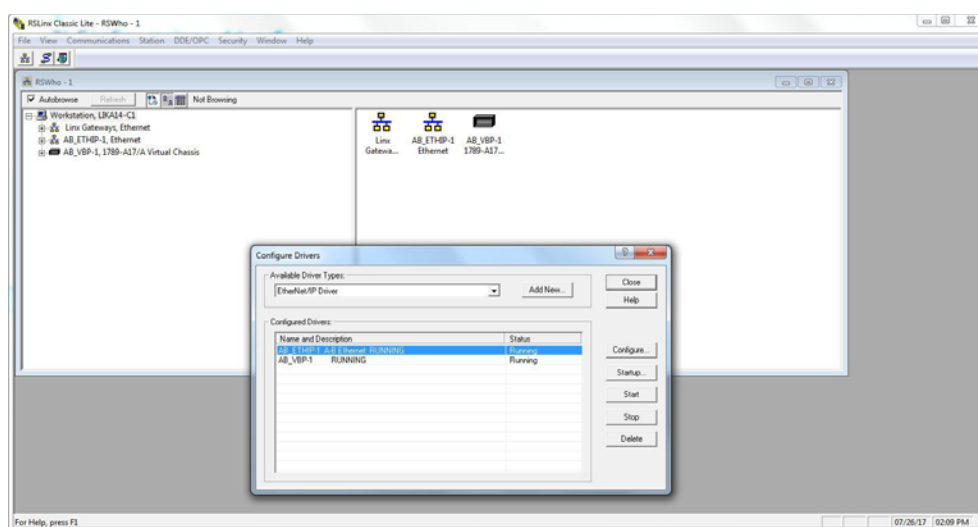


Figura 9 – Finestra di dialogo Configure Drivers

Nella finestra di dialogo **Configure Drivers**, selezionare il driver desiderato nella lista del menu a tendina **Available Driver Types**.

Premere **Add New**. Apparirà la finestra di dialogo **Add New RSLink Classic Driver**.

Assegnare un nome al driver selezionato (15 caratteri al massimo) e poi premere **OK**. Appare la finestra di dialogo **Configuration** specifica del driver.

Nella finestra di dialogo **Configuration**, impostare i parametri appropriati per il driver desiderato.

Premere **OK** e chiudere la finestra di dialogo **Configuration**. Ora il nuovo driver compare nella lista **Configured Drivers**.

Premere **Close** per chiudere la finestra di dialogo.

Premere ora il tasto destro del mouse sul driver appena installato e premere il comando **Configure Driver**.

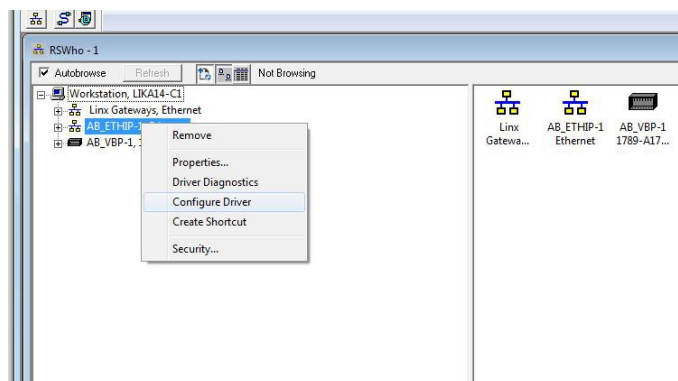


Figura 10 - Comando Configure Driver

Nella finestra di dialogo **Configure Driver**, selezionare il network interface controller (NIC, controllore di interfaccia rete) che è stato configurato e collegato al PLC; premere infine **OK** per confermare.

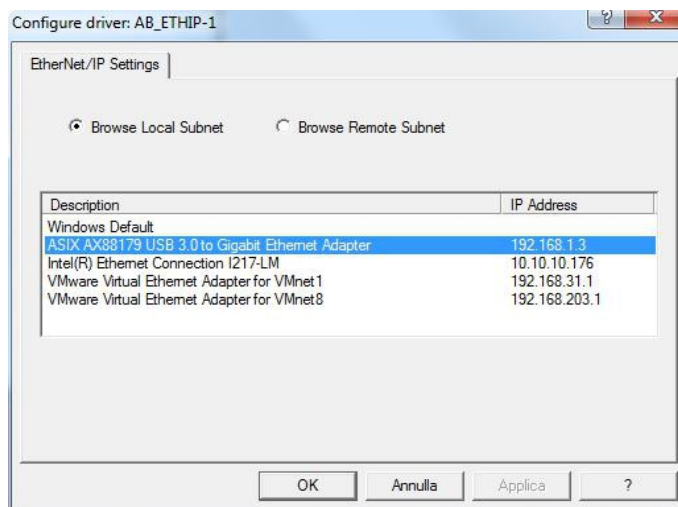


Figura 11 - Pulsante di opzione Browse Local Subnet

7.5.5 Avvio di un nuovo progetto

Fare doppio click sull'icona di **Studio 5000** nel desktop del pc per lanciare il software Studio 5000. Apparirà la schermata di caricamento di Studio 5000. Selezionare **New Project** nell'area dei comandi **Create**.



Figura 12 - Nuovo progetto di Studio 5000

Quando si visualizza la finestra pop-up **New Project**, selezionare **Logix** e il tipo di controller (nell'esempio, "1769-L16ER-BB1B", a puro titolo esplicativo). Immettere il nome del progetto e selezionare il percorso dove salvare il file.

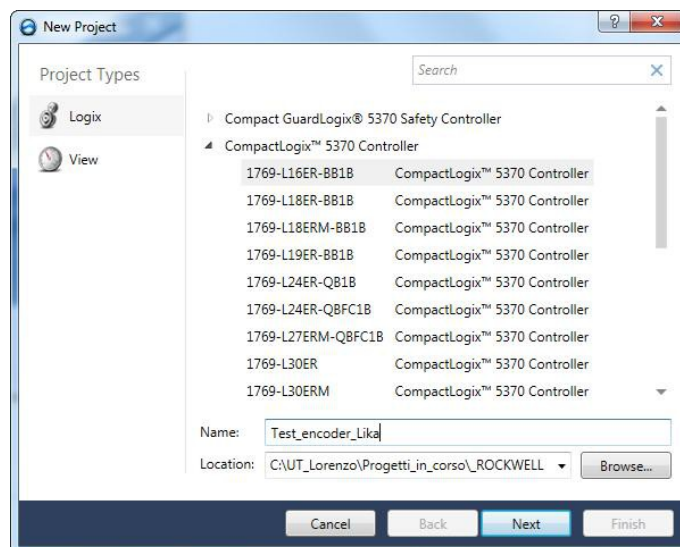


Figura 13 - Nuovo progetto

Premere il pulsante **Next** e configurare poi le impostazioni **Revision** e **Expansion I/O**. Chiudere tutto premendo il pulsante **Finish**.

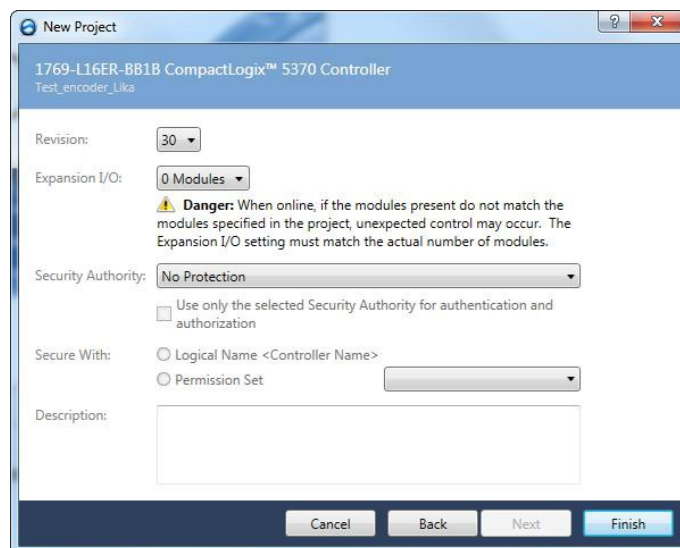


Figura 14 - Impostazioni del controller

7.5.6 Installazione del file EDS

Per registrare manualmente i file EDS dell'encoder in **EDS Hardware Installation Tool**, eseguire le operazioni seguenti.

Lanciare **EDS Hardware Installation Tool** premendo i comandi **Tools** e poi **EDS Hardware Installation Tool**.

Apparirà la finestra di dialogo **Rockwell Automation's EDS Wizard**.

Nella schermata **Options** selezionare il pulsante di opzione **Register an EDS file(s)**, quindi premere il pulsante **Avanti**.

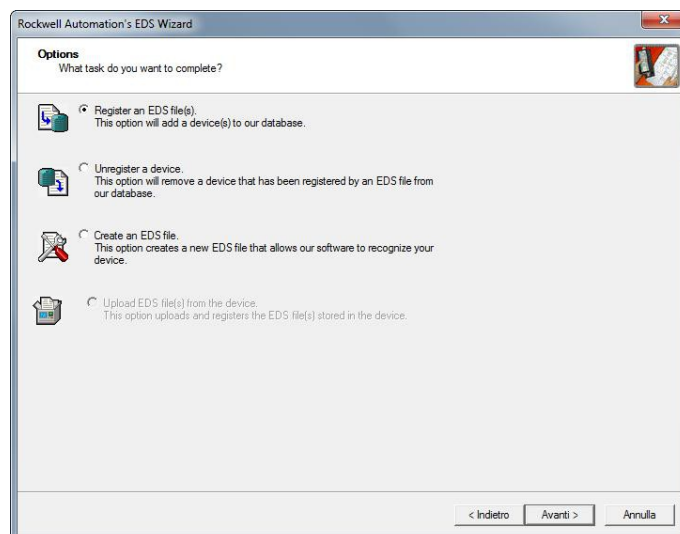


Figura 15 - EDS Wizard

Nella schermata **Registration** selezionare il pulsante di opzione **Register a single file** per registrare un file EDS alla volta e premere il pulsante **Browse** per scegliere il file EDS corrispondente all'encoder da installare (per esempio HMx58x_EP_H1_S1.eds nello screenshot di Figura 16, verificare il codice di ordinazione) e premere il pulsante **Avanti** fino a che non è terminata la registrazione.

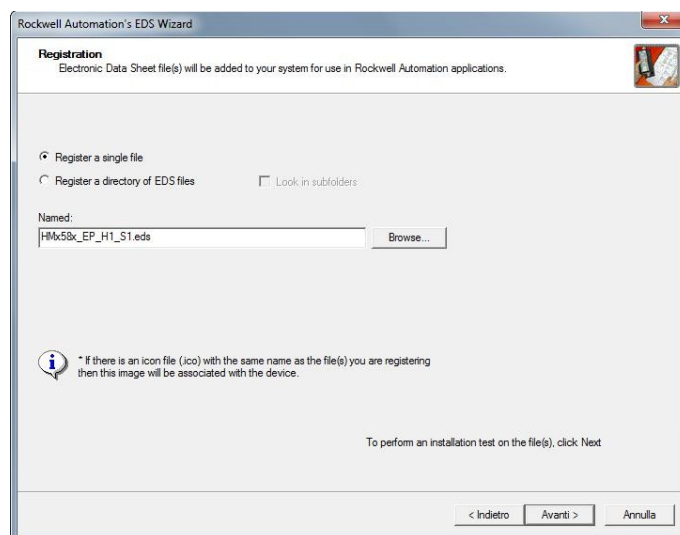


Figura 16 - EDS Wizard

7.5.7 Definizione del percorso di comunicazione

Per definire un percorso di collegamento al controller cliccare sull'icona mostrata in Figura 17.

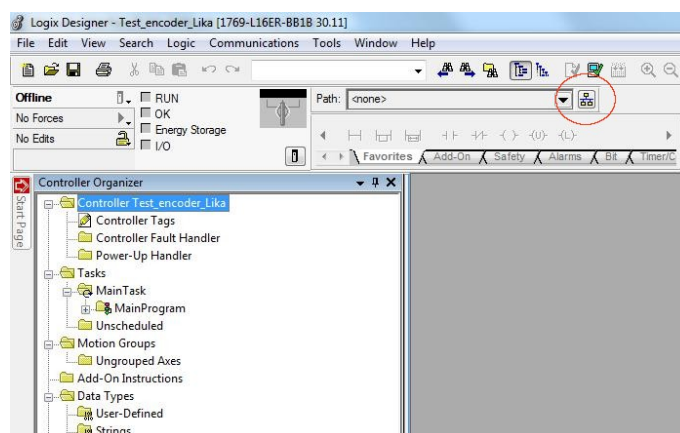


Figura 17 - Percorso di collegamento al Controller

Scorrere il percorso che porta al Controller, selezionarlo e premere il pulsante **Set Project Path**.

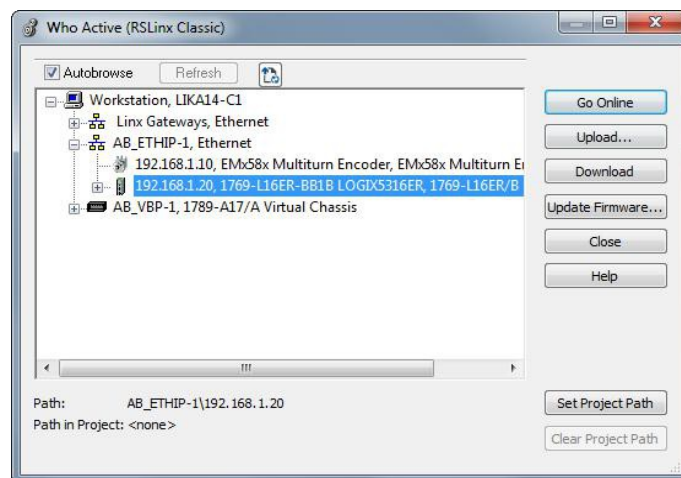


Figura 18 - Impostazione percorso del progetto

Chiudere la finestra di dialogo: il percorso selezionato apparirà nella pagina principale.

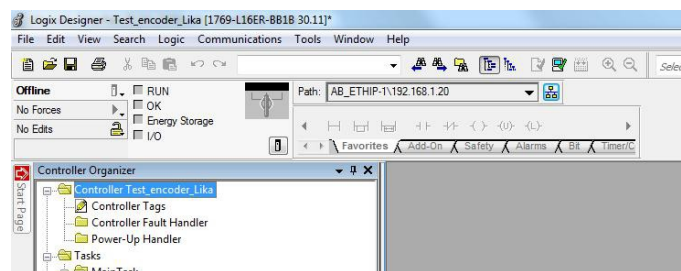


Figura 19 - Percorso del progetto impostato

7.5.8 Aggiunta dell'encoder al progetto

Nell'area **Controller Organizer**, premere il tasto destro del mouse su **Ethernet** e selezionare il comando **New Module ...** nel menu a tendina che appare.

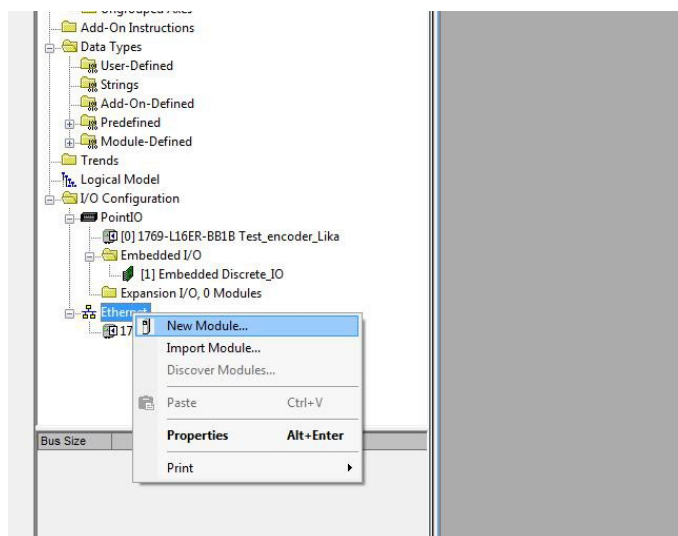


Figura 20 - Comando New Module

Nella finestra di dialogo **Select Module Type** selezionare il modulo encoder installato (HMx58x... nello screenshot di Figura 21). Premere il pulsante **Create**.

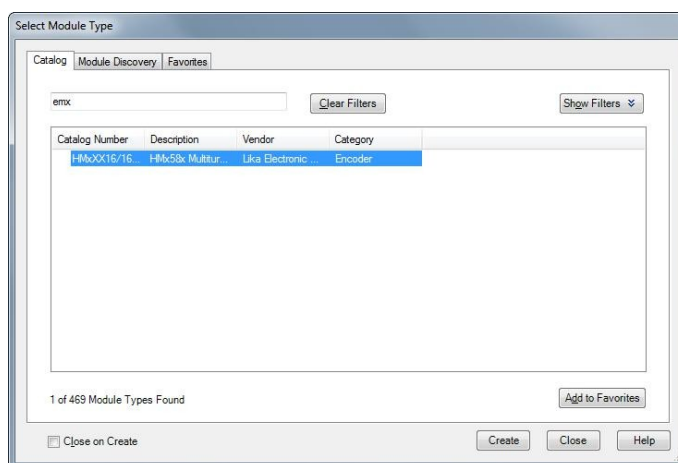


Figura 21 - Finestra di dialogo Select Module Type

Configurare il modulo encoder impostando i parametri richiesti **Name** e **Ethernet Address**. Quindi premere il pulsante **Change...** per selezionare il tipo di connessione.

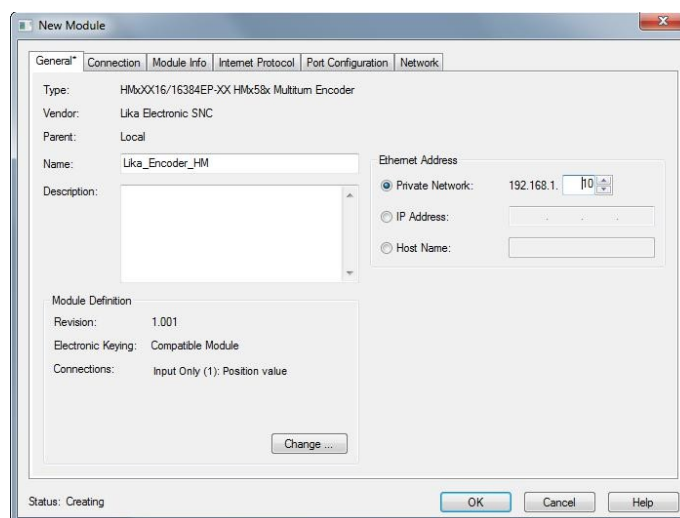


Figura 22 - Configurazione nuovo modulo

Selezionare il tipo di connessione richiesta e poi premere il pulsante **OK**. Per maggiori informazioni sui tipi di connessione disponibili riferirsi alla sezione "8.12.3.4 Tipi di connessione supportati" a pagina 97.

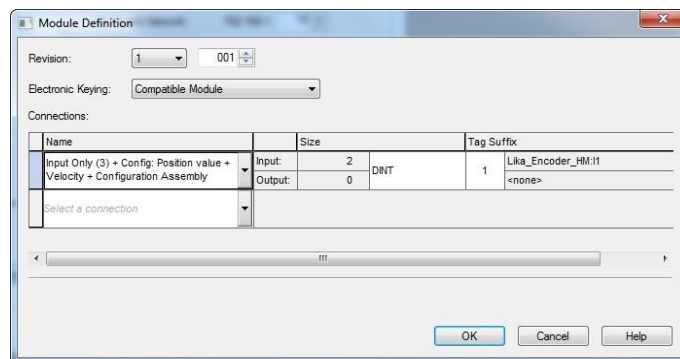


Figura 23 - Selezione del tipo di connessione

Nell'esempio è stata impostata una Connessione Input Only: l'encoder trasmetterà entrambi i valori di posizione e di velocità (vale a dire, produrrà delle instance, istanze), mentre il Controller invierà la configurazione dei parametri all'accensione (l'encoder riceverà i dati di configurazione).

Impostare il tipo di dato DINT in modo da visualizzare correttamente i valori di posizione e velocità.

Premere il pulsante **OK** per completare e il pulsante **YES** nella successiva finestra di dialogo.

Chiudere le finestre di dialogo **New Module** e **Select Module Type**.

7.5.9 Controllo della comunicazione

E' possibile verificare se la comunicazione tra il Controller e l'encoder è instaurata correttamente visualizzando i parametri dell'encoder.

Nella finestra **Controller Organizer**, fare doppio click su **Controller Tags** nella cartella **Controller_Test_encoder**: i parametri dell'encoder saranno visualizzati nella pagina a schede **Monitor Tags**. La pagina **Monitor Tags** visualizza i tag.

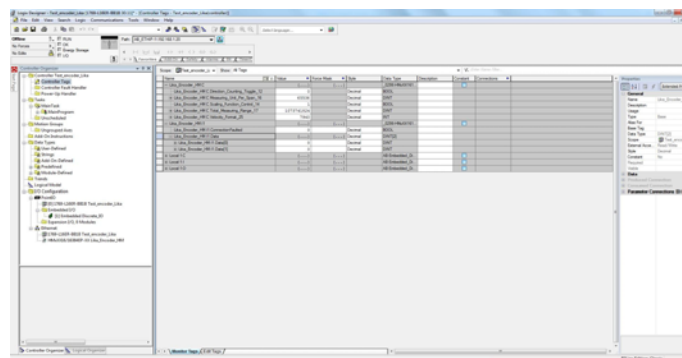


Figura 24 - Pagina Monitor Tags

7.5.10 Download della configurazione al Controller

Prima di scaricare la configurazione al Controller occorre anzitutto andare online.

Aprire il menu a tendina presente tra gli elementi **Offline** e **RUN** e selezionare il comando **Go Online**.

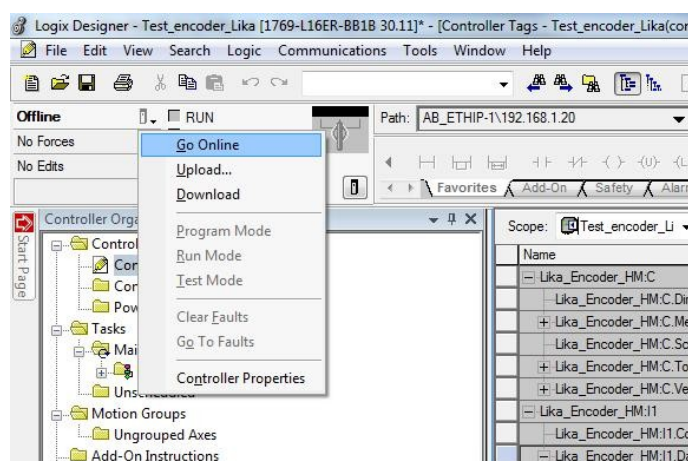


Figura 25 - Comando Go online

Premere il pulsante **Download** nella finestra **Who Active** per avviare il processo di download; sarà visualizzata la finestra **Download**. Prima di premere una seconda volta il pulsante **Download** si presti attenzione ai messaggi di avvertenza. Premere il pulsante **Download** per proseguire nel processo di download.

Quando il processo di download è completato, il Controller potrebbe ritornare alla modalità Remote Program oppure chiedere se si vuole ritornare alla modalità Run. Il messaggio che appare è determinato dallo stato in cui il Controller si trovava all'inizio del processo di download.

Se tutto è andato a buon fine, l'encoder è online mentre lo Scanner è in stato **Idle**.

7.5.11 Configurazione dell'encoder

Prima di eseguire il processo di download, è possibile impostare i parametri di configurazione dell'encoder.

Nel **Controller Organizer**, premer il tasto destro del mouse sull'elemento **Controller Tags** e scegliere il comando **Monitor Tags**: il Tag Monitor visualizza i tag.

Una freccia blu indica che il nuovo valore si attiva immediatamente dopo averlo modificato.

Per visualizzare il valore con uno stile diverso, selezionare lo stile desiderato.

Per modificare il valore, cliccare sul campo **Value**, digitare il nuovo valore e premere poi **ENTER**.

Per espandere un tag e visualizzare i suoi membri, cliccare sul segno **+**.



ATTENZIONE

I parametri non vengono salvati nella memoria non volatile. Alla successiva riaccensione sarà necessario inviarli nuovamente.

Per salvare i parametri in maniera permanente è possibile scegliere tra uno dei seguenti modi: per mezzo del Class Service 16h, si veda a pagina 101; o impostando il bit 6 **Save Parameters** nell'attributo **23-01-68 Command Register** prima a 1 e poi di nuovo a 0, si veda a pagina 117; oppure mediante la funzione **Save Parameters** disponibile nella pagina **Set Encoder Registers** del Web Server Integrato, si veda la sezione "9.6 Impostazione degli attributi" a pagina 145.

7.5.12 Come creare un programma elementare e inviare i parametri

Di seguito viene descritta la creazione di un semplice programma utilizzando il linguaggio di programmazione Ladder. Il programma permette di inviare un preset "1000" all'encoder mediante messaggi explicit EtherNet/IP con protocollo CIP. Si veda anche l'attributo **23-01-13 Preset Value** a pagina 107.

Il programma descritto può essere usato come base per sviluppare ulteriori programmi: la procedura è esattamente la stessa, è solo necessario cambiare il valore di Attribute e il tipo di variabile del parametro.



NOTA

Come detto in precedenza, la documentazione relativa all'encoder EtherNet/IP di Lika Electronicè completa di un **progetto di esempio** fornito gratuitamente. Questo programma ha lo scopo di semplificare la realizzazione del proprio progetto, la programmazione, la comunicazione e l'attività diagnostica mediante l'ambiente di sviluppo Studio 5000 V30.00. Il progetto d'esempio è disponibile all'interno del file compresso **SW_Hx58x_EP_Example.zip**.

Sono disponibili tre programmi demo.

- Il programma **Test_encoder_Lika.acd** permette all'operatore di impostare ed eseguire il preset (**23-01-13 Preset Value**). E' descritto dettagliatamente nelle pagine seguenti.
- Il programma **Test_encoder_demo.acd** permette all'operatore di impostare ed eseguire il preset (**23-01-13 Preset Value**); di impostare la risoluzione monogiro (**23-01-10 Measuring Units per Span**) e la risoluzione totale (**23-01-11 Total Measuring Range**); e di inviare l'attributo **23-01-68 Command Register**.
- Il programma **Test_encoder_ST_2.acd** permette all'operatore di impostare ed eseguire il preset (**23-01-13 Preset Value**); di impostare al livello logico alto l'uscita 0 quando il valore dell'attributo **23-01-03 Position value** è maggiore di 10.000 cps; di impostare al livello logico alto l'uscita 1 quando il valore dell'attributo **23-01-18 Velocity Value** è maggiore di 10.000 cps; e di impostare al livello logico alto l'uscita 2 quando il valore dell'attributo **23-01-18 Velocity Value** è minore di (-10.000) cps.

Ogni programma richiede una routine principale. Una volta create le routine, occorre assegnare a ogni programma la routine principale.

In **Controller Organizer**, espandere le cartelle **Tasks**, **MainTask** e **MainProgram** e fare doppio click su **MainRoutine**: appare la finestra di ladder **MainProgram – MainRoutine**.

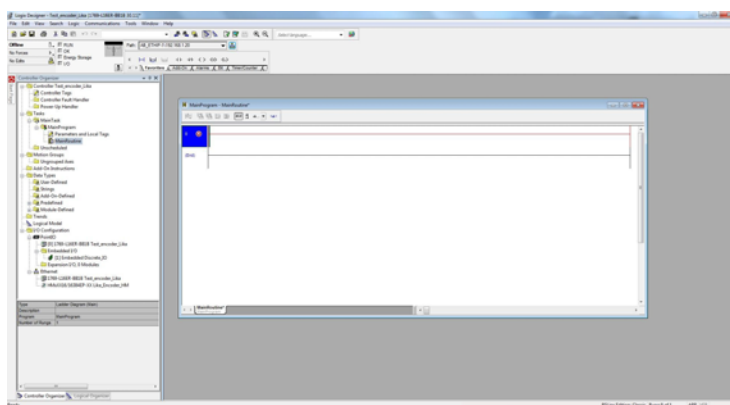


Figura 26 – Finestra di ladder MainProgram – MainRoutine

Bisogna creare alcuni tag (variabili) utili per il programma.

In **Controller Organizer**, premere il tasto destro del mouse sull'elemento **Controller Tags** e selezionare il comando **New Tag...** nel menu a tendina.



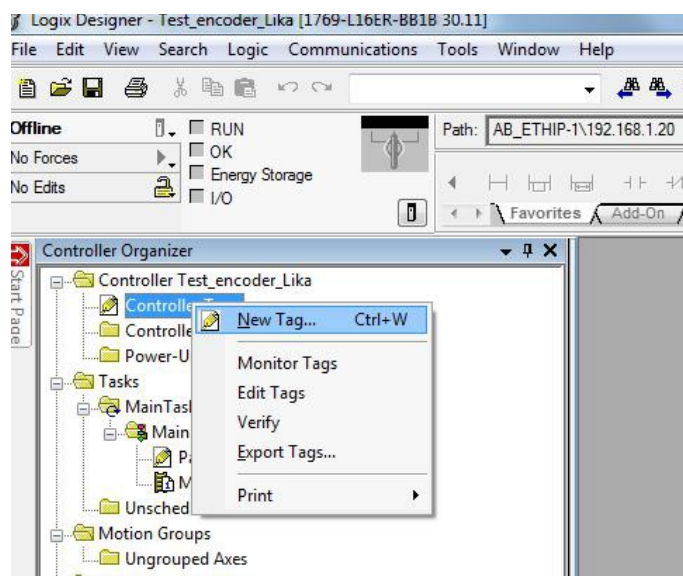


Figura 27 - Comando New Tag

Bisogna creare i seguenti tag:

Tag **PresetTrigger**, tipo di dato BOOL

Tag **PresetOneShot**, tipo di dato
BOOL

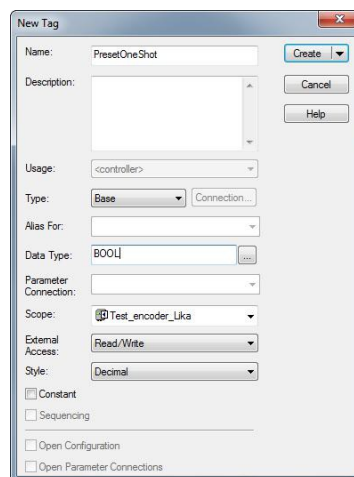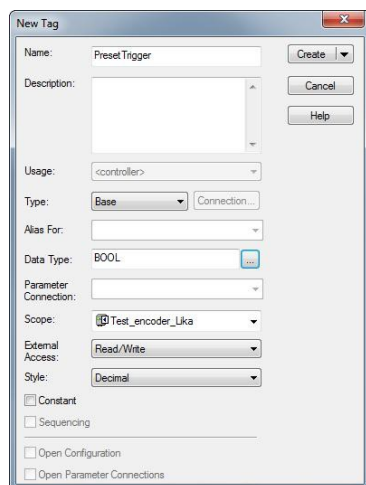

Tag **PresetMessage**, tipo di dato MESSAGE

The 'New Tag' dialog box for 'PresetMessage' shows the following configuration: Name: PresetMessage, Description: (empty), Usage: <controller>, Type: Base, Alias For: (empty), Data Type: MESSAGE, Parameter Connection: (empty), Scope: Test_encoder_Lika, External Access: Read/Write, Style: (empty). Checkboxes for Constant, Sequencing, Open MESSAGE Configuration, and Open Parameter Connections are present.

Tag **PresetValue**, tipo di dato DINT

The 'New Tag' dialog box for 'PresetValue' shows the following configuration: Name: PresetValue, Description: (empty), Usage: <controller>, Type: Base, Alias For: (empty), Data Type: DINT, Parameter Connection: (empty), Scope: Test_encoder_Lika, External Access: Read/Write, Style: Decimal. Checkboxes for Constant, Sequencing, Open Configuration, and Open Parameter Connections are present.



NOTA

E' possibile assegnare qualsiasi nome ai tag.

Ora bisogna aggiungere le funzioni logiche ladder al programma. Per inserire le funzioni logiche bisogna trascinare i pulsanti dalla barra degli strumenti **Logic Element** nella posizione desiderata. Un punto verde segnala un posizionamento valido (drop point).

Trascinare l'elemento logico "**Examine ON (XIC, Examine If Closed)**" sulla linea 0 (rung 0) fino a che non appare il punto verde. Rilasciare il pulsante del mouse nel punto dove si desidera posizionare l'istruzione. Ripetere l'operazione aggiungendo l'elemento logico "**One Shot Block (ONS)**".

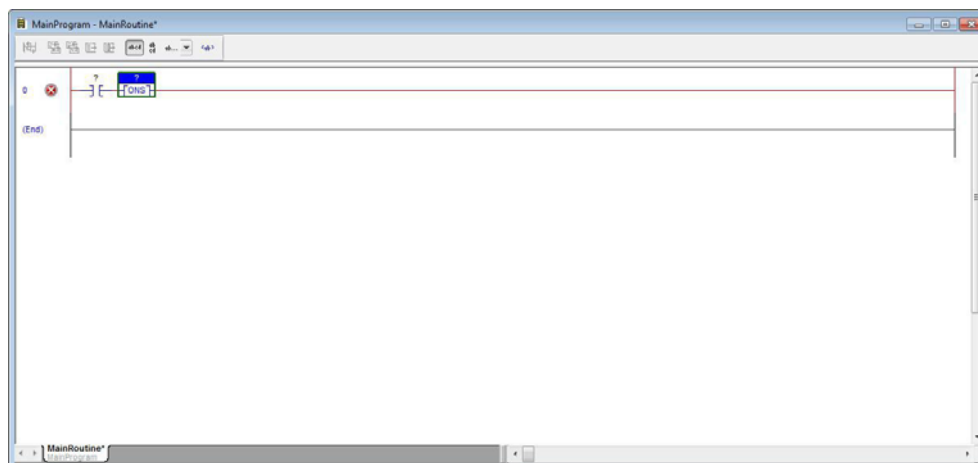


Figura 28 - Trascinamento degli elementi logici



NOTA

Qualora si posizionasse un'istruzione in una posizione sbagliata di una riga, semplicemente premere e mantenere premuto il pulsante sull'istruzione e trascinarla nella posizione corretta.

Fare doppio click sul punto di domanda nella funzione logica "**Examine ON (XIC)**" per assegnare il tag **PresetTrigger**. Scegliere il tag dalla lista delle variabili nel menu a tendina.

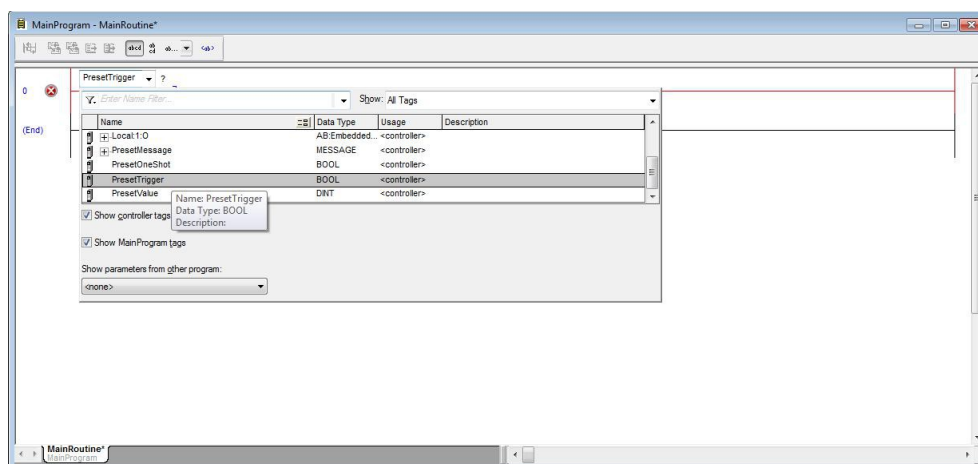


Figura 29 - Assegnazione dei tag

Fare doppio click sul punto di domanda nella funzione logica "**One Shot Block (ONS)**" per assegnare il tag **PresetOneShot**. Scegliere il tag dalla lista delle variabili nel menu a tendina.

Al termine si otterrà la situazione seguente:

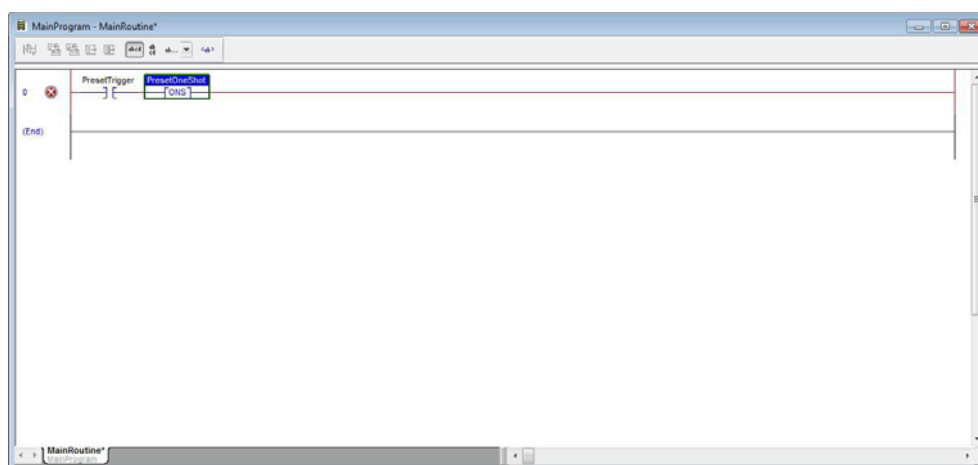


Figura 30 - Tag

Trascinare ora una funzione logica **"Message (MSG)"** dalla barra degli strumenti **Logic Element** nella posizione desiderata. Assegnare il tag **PresetMessage** come descritto in precedenza.

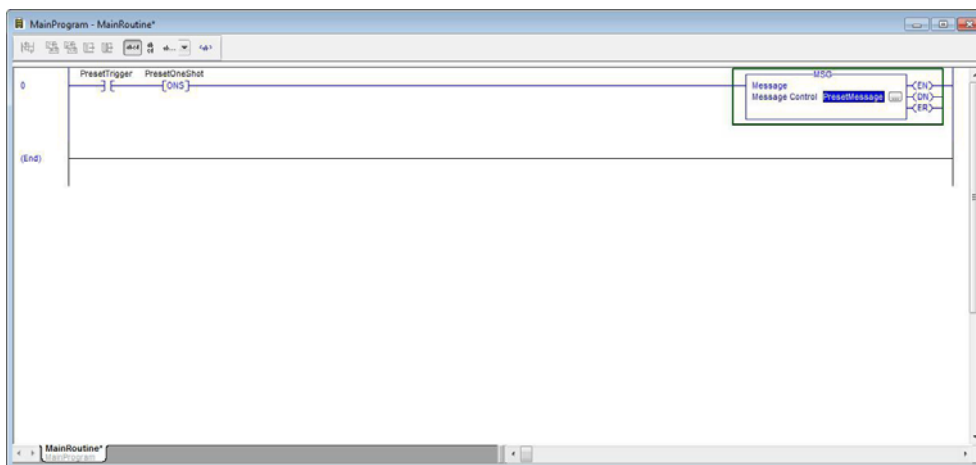



Figura 31 - Elemento logico Message

Configurare il messaggio, premere l'icona  posta a fianco dell'etichetta **PresetMessage** per aprire la finestra di dialogo **Message Configuration**. Configurare entrambe le pagine a schede **Configuration** e **Communication** come mostra negli screenshot qui sotto, Figura 32.

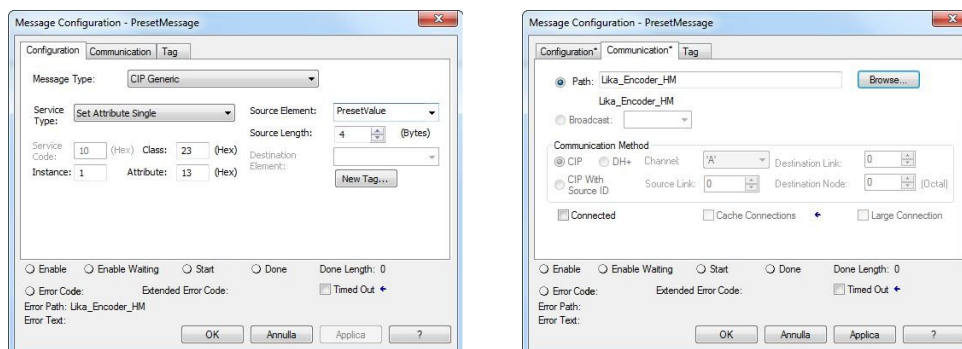


Figura 32 - Configurazione funzione logica Message

Si veda l'attributo **23-01-13 Preset Value** nella sezione "8.12.5 Classe 23h: Oggetto Position Sensor" a pagina 107.

In **Controller Organizer**, fare doppio click su **Controller Tags** nella cartella **Controller_Test_encoder**: i parametri dell'encoder saranno visualizzati nella pagina a schede **Monitor Tags**. La pagina **Monitor Tags** visualizza i tag.

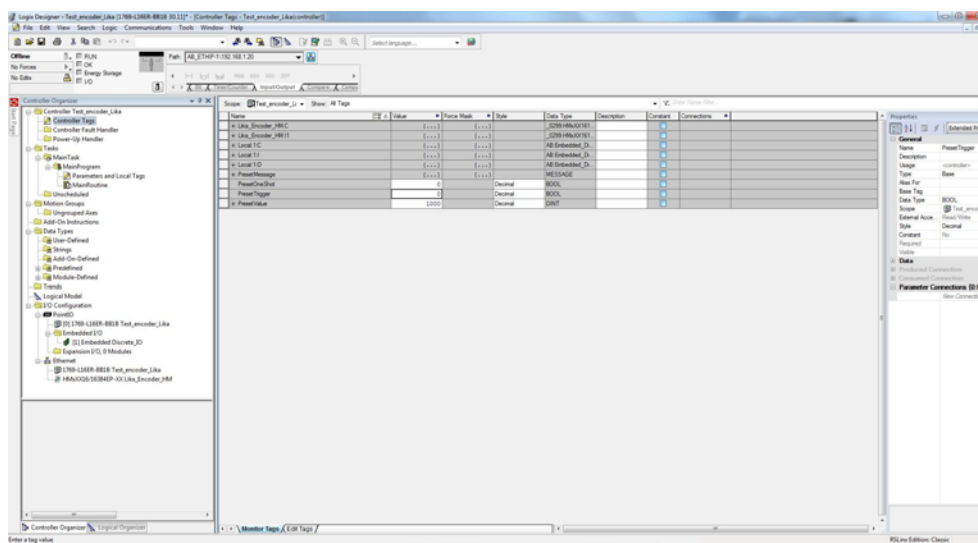


Figura 33 - Impostazione delle variabili

Impostare la variabile **PresetOneShot** a "0", la variabile **PresetTrigger** a "0" e la variabile **PresetValue** a "1000", come si vede nello screenshot qui sopra, Figura 33. Per cambiare un valore, cliccare sulla casella **Value**, digitare il nuovo valore e premere il tasto **ENTER**. Cliccare sulla casella **Style** e impostare le tre variabili a "Decimal".

Andare ora online, scaricare i dati al Controller e poi portare il Controller nella modalità Run.

In **Controller Organizer**, espandere le cartelle **Tasks**, **MainTask** e **MainProgram** e fare doppio click su **MainRoutine**: appare la finestra di ladder **MainProgram – MainRoutine**.

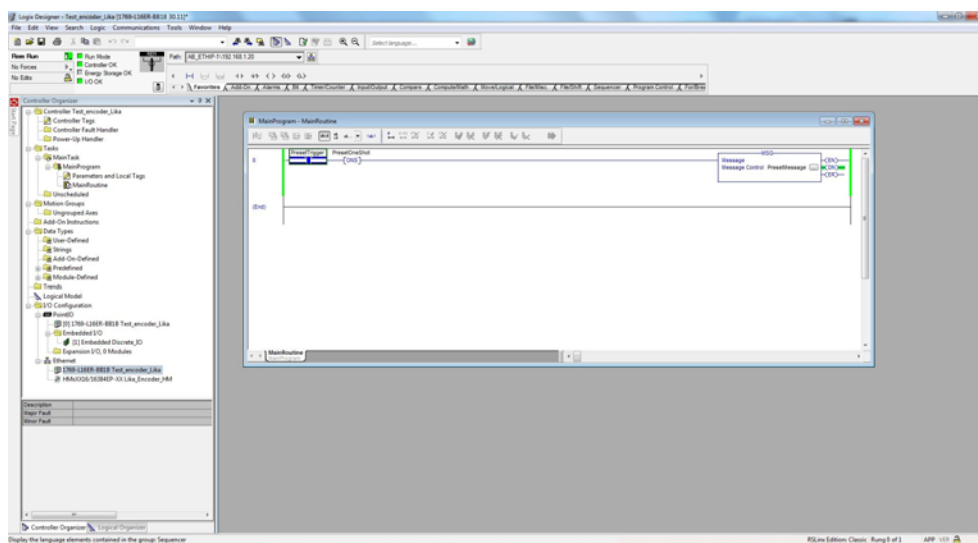


Figura 34 - Finestra di ladder MainProgram – MainRoutine

Premere il tasto destro del mouse sull'elemento logico **PresetTrigger** e selezionare il comando **Toggle Bit** nel menu a tendina. La posizione dell'encoder sarà presettata al valore "1000".

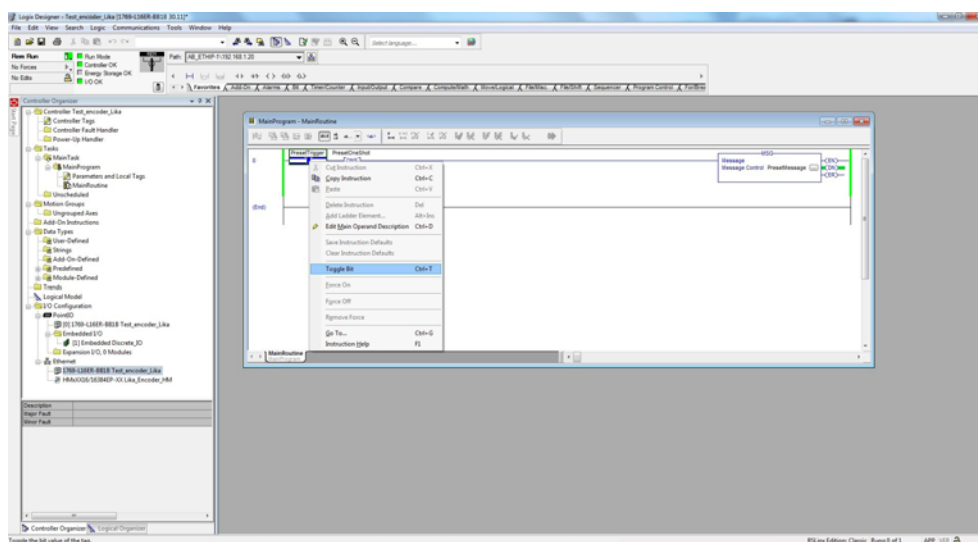


Figura 35 - Attivazione del comando Toggle Bit

Sia la variabile **PresetOneShot** che la variabile **PresetTrigger** nella pagina a schede **Monitor Tags** saranno impostate a "1".

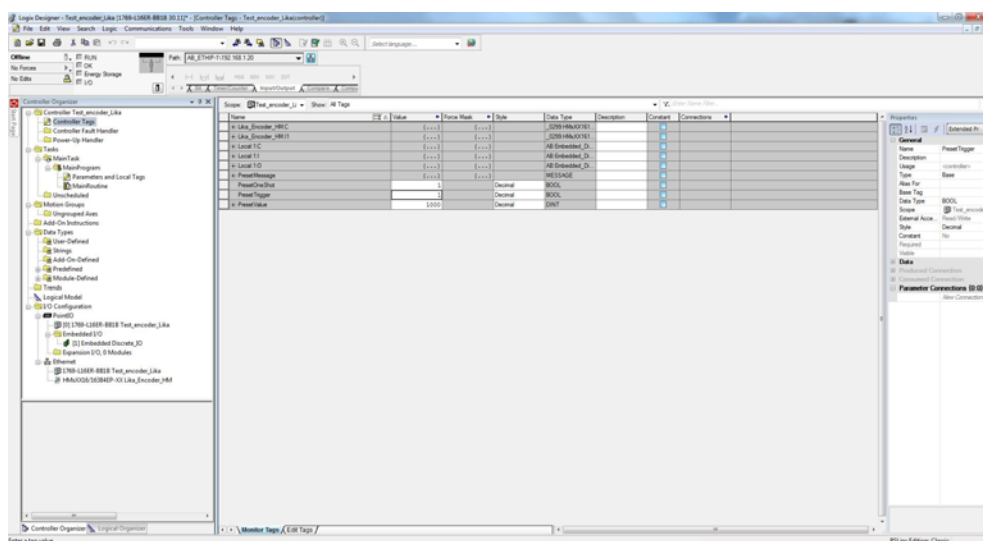


Figura 36 - Pagina a schede Monitor Tags

Di nuovo premere il tasto destro del mouse sull'elemento logico **PresetTrigger** e selezionare il comando **Toggle Bit** nel menu a tendina per riportare le variabili a 0.

8 Interfaccia EtherNet/IP

8.1 Introduzione a EtherNet/IP

EtherNet/IP è il nome attribuito al Common Industrial Protocol (CIP, protocollo industriale comune) nella sua versione implementata su standard Ethernet (IEEE 802.3 e suite di protocolli TCP/IP). EtherNet/IP è stato introdotto nel 2001 e a oggi è la soluzione di rete Ethernet industriale più sviluppata, collaudata e completa disponibile per i processi di automazione industriale, con una rapida crescita a mano a mano che gli utenti si attivano per sfruttare i vantaggi delle tecnologie aperte e di Internet. EtherNet/IP è membro di una famiglia di reti che implementa CIP ai suoi livelli superiori.

EtherNet/IP e CIP sono gestiti da ODVA, si veda più avanti. ODVA pubblica le specifiche "The EtherNet/IP™ Specification" e offre il suo supporto per il conseguimento della piena conformità mediante appositi test.

8.2 Il protocollo CIP

Il Common Industrial Protocol (CIP, protocollo industriale comune) è un protocollo non dipendente dal supporto, basato su connessione e orientato agli oggetti progettato per applicazioni di automazione. Comprende un set completo di servizi di comunicazione per applicazioni di automazione: controllo, sicurezza, sincronizzazione, movimento, configurazione e informazioni. Consente agli utenti di integrare queste applicazioni con reti Ethernet di livello aziendale e con reti Internet. CIP offre agli utenti un'architettura di comunicazione unificata in tutta l'azienda manifatturiera. CIP permette agli utenti di beneficiare dei numerosi vantaggi delle reti aperte, proteggendo al contempo i loro investimenti nell'automazione nel caso di futuri upgrade. CIP assicura:

- Integrazione coerente del controllo I/O, configurazione dei dispositivi e raccolta dei dati.
- Flusso ininterrotto delle informazioni attraverso molteplici reti.
- Capacità di implementazione di reti multi-strato senza costi aggiuntivi e senza l'aggravio di complessi dispositivi bridge e proxy.
- Investimenti minimizzati nell'ingegnerizzazione del sistema, l'installazione e la messa in servizio.

Il termine "IP" in "EtherNet/IP" fa riferimento a "Industrial Protocol" (protocollo industriale). EtherNet/IP utilizza CIP basandosi sullo standard IEEE 802.3 e sulla suite di protocollo TCP/IP. Dal momento che EtherNet/IP utilizza le tecnologie standard Ethernet e TCP/IP, assicura la compatibilità e la coesistenza con altre applicazioni e protocolli.

8.3 CIP e gli Standard Internazionali

Le tecnologie CIP sono conformi a diversi standard internazionali relativi alle reti fieldbus e sono generalmente indicate come membri di CPF 2 (Communication Profile Family 2) di IEC 61158.

- IEC 61158: raccoglie le specifiche di vari protocolli fieldbus per applicazioni che vanno dalla produzione discreta al controllo di processo. Include le specifiche per CIP e gli elementi del protocollo specifici di EtherNet/IP e ControlNet, come Type 2.
- IEC 61784-1 e IEC 61784-2: raccoglie le specifiche dei Communication Profile (CP, profili di comunicazione) sia generici che del bus di campo Ethernet real time (ossia, le informazioni su come costruire una rete di comunicazione specifica mediante IEC 61158 e altri standard). ControlNet, EtherNet/IP e DeviceNet sono definiti rispettivamente come CP 2/1, CP 2/2 (CP 2/2.1 con CIP Sync) e CP 2/3.
- IEC 61784-3: raccoglie le specifiche dei Functional Safety Communication Profile (FSCP, profili di comunicazione in sicurezza funzionale), ossia, le estensioni dei bus di campo per l'utilizzo in applicazioni in sicurezza funzionale. CIP Safety è incluso come FSCP 2/1.
- IEC 61918 e IEC 61784-5: raccoglie le specifiche relative alle linee guida di installazione dei cablaggi sia generiche che specifiche del bus di campo. IEC 61784-5 include le linee guida specifiche per ControlNet, EtherNet/IP e DeviceNet.
- IEC 61800-7: raccoglie le specifiche dei profili per sistemi power drive e la loro mappatura in sistemi di comunicazione esistenti a uso di un'interfaccia generica. Include CIP Motion e la sua mappatura in ControlNet, EtherNet/IP e DeviceNet.
- ISO 15745: definisce gli elementi e le regole per l'integrazione dell'applicazione, inclusi i profili delle reti di comunicazione e gli aspetti di comunicazione dei profili dispositivo per alcune tecnologie fieldbus. I file EDS utilizzati per l'integrazione del dispositivo e della rete delle applicazioni DeviceNet, ControlNet o EtherNet/IP sono conformi alle rispettive parti di ISO 15745 (rispettivamente Parti 2, 3 e 4).

Inoltre:

- I livelli (layer) inferiori di EtherNet/IP si basano sui vari standard Internet RFC per la suite TCP/UDP/IP, sugli standard Ethernet IEEE 802.3 e ISO (ISO/IEC 8802-3), senza modifiche o estensioni.
- CIP Safety (in EtherNet/IP) è stato certificato per l'uso in applicazioni in sistemi che necessitano di ottemperare ai requisiti di IEC 61508 con livello di sicurezza funzionale fino a SIL3 compreso.

8.4 Adattamento di EtherNet/IP a CIP

EtherNet/IP, come altre reti CIP, segue il modello Open Systems Interconnection (OSI), che definisce una struttura per l'implementazione dei protocolli di rete in sette livelli (layer): fisico (physical), collegamento dati (data link), rete (network), trasporto (transport), sessione (session), presentazione (presentation) e applicazione (application). Le reti che seguono questo modello definiscono una suite completa di funzionalità di rete a partire dall'implementazione fisica e poi via via attraverso i livelli di applicazione o di interfaccia utente. Come in tutte le reti CIP, EtherNet/IP implementa CIP al livello Sessione e superiori e adatta CIP alla specifica tecnologia EtherNet/IP al livello Trasporto e inferiori. L'architettura di rete così descritta è mostrata in Figura 37.

Ethernet ha la caratteristica unica di essere una rete dotata di un'infrastruttura attiva. Ne consegue che, a differenza di tipiche reti di dispositivi o di livello di controllo –che generalmente hanno una infrastruttura passiva che limita il numero di dispositivi collegabili e il modo in cui questo collegamento può essere effettuato– l'infrastruttura della rete EtherNet/IP può ospitare un numero virtualmente illimitato di nodi point-to-point, garantendo agli utilizzatori un'elevata flessibilità nella progettazione di reti che soddisfano i requisiti correnti, ma permettendo contemporaneamente una possibilità di espansione facile ed economica qualora successivamente necessario.

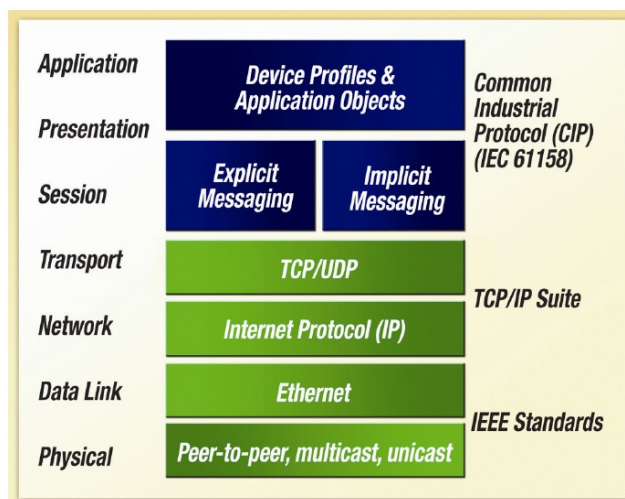


Figura 37 - Adattamento di EtherNet/IP a CIP

Per ridurre ulteriormente la complessità, i sistemi EtherNet/IP richiedono un unico punto di connessione sia per la configurazione che per il controllo, dato che EtherNet/IP supporta sia i messaggi I/O (o implicit) –quelli cioè che tipicamente includono dati di controllo con criticità relative ai tempi– e messaggi explicit –ossia quelli nei quali il campo dati porta sia informazioni relative al protocollo che istruzioni per la performance del servizio (si veda la sezione "8.9.4 Tipi di comunicazioni EtherNet/IP" a pagina 86). Inoltre, in quanto rete di tipo producer-consumer capace di supportare molteplici gerarchie di comunicazione e le priorità dei messaggi, EtherNet/IP assicura un uso più efficiente della larghezza di banda rispetto a una rete di dispositivi basata sul modello origine-destinazione. I sistemi EtherNet/IP possono essere configurati per operare in un'architettura di tipo Master/Slave oppure di sistema di controllo distribuito con utilizzo di una comunicazione peer-to-peer.

8.5 Livello fisico (physical layer)

EtherNet/IP usa la tecnologia standard IEEE 802.3 ai livelli fisico e collegamento dati. Questo standard definisce le specifiche del supporto fisico, stabilisce un semplice formato frame per il trasferimento di pacchetti dati tra dispositivi e fornisce una serie di regole per determinare come rispondono i dispositivi di rete quando due dispositivi tentano di utilizzare contemporaneamente un canale

dati. Questo protocollo è noto come CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection, vale a dire accesso multiplo tramite rilevamento della portante con rilevamento delle collisioni).

Trattandosi di una rete con infrastruttura attiva, EtherNet/IP viene configurata tipicamente mediante una serie di segmenti di rete formati da connessioni point-to-point in una configurazione a stella. Centro di questa topologia di rete è l'interconnessione degli switch del livello Ethernet 2 e del livello Ethernet 3 che possono ospitare un numero illimitato di nodi point-to-point.

8.6 Livello collegamento dati (data link layer)

La specifica 802.3 di IEEE è lo standard anche per la trasmissione dei pacchetti di dati da dispositivo a dispositivo sul livello collegamento dati di EtherNet/IP. Ethernet adopera un meccanismo di accesso al supporto CSMA/CD che determina come i dispositivi collegati in rete condividono un bus comune (per esempio, un cavo) e rilevano e reagiscono alle collisioni di dati.

In origine, Ethernet lavorava nella modalità operativa half-duplex, con questo intendendo che un nodo poteva inviare o ricevere dati, ma non poteva inviare e ricevere dati contemporaneamente. Questo causava intasamenti nel traffico dati, inaccettabili in applicazioni di controllo con criticità temporali. Con l'Ethernet full-duplex, i dispositivi collegati in rete possono sia inviare che ricevere pacchetti di dati Ethernet contemporaneamente. Questo è uno dei molti vantaggi della tecnologia Ethernet che ha innalzato il proprio livello di determinismo al punto che Ethernet può essere utilizzato in un numero sempre crescente di applicazioni industriali.

Il protocollo Media Access Control (MAC) definito nella specifica IEEE 802.3 contiene le funzionalità che consentono effettivamente ai dispositivi di "dialogare" nella rete Ethernet. Ciascun dispositivo è dotato di un indirizzo MAC univoco comprensivo di un numero a 6 byte gestito da IEEE e dalle cifre del produttore del dispositivo per mantenere l'unicità (riferirsi anche alla sezione "7.4 Indirizzo MAC" a pagina 54). Questo indirizzo MAC è usato nel campo source address (SA, indirizzo mittente) del frame per indicare quale nodo ha inviato il frame; e nel campo destination address (DA, indirizzo destinatario) per indicare la destinazione del frame. L'impostazione del primo bit a "1" nel campo DA contraddistingue un pacchetto di dati inviato a destinazioni multiple e abilita il nodo Ethernet alla trasmissione di un singolo pacchetto di dati indirizzato alle varie destinazioni.

Un singolo frame EtherNet/IP industriale può contenere fino a 1.500 byte di dati, a seconda delle esigenze dell'applicazione. La combinazione di controllo in tempo reale con elevata capacità di trasmissione dati rende l'Ethernet industriale sempre più interessante a mano a mano che viene integrata maggiore intelligenza in dispositivi più piccoli e meno costosi.

8.7 Pacchetti dati Ethernet

I pacchetti dati Ethernet sono trasmessi nel formato mostrato in Figura 38.

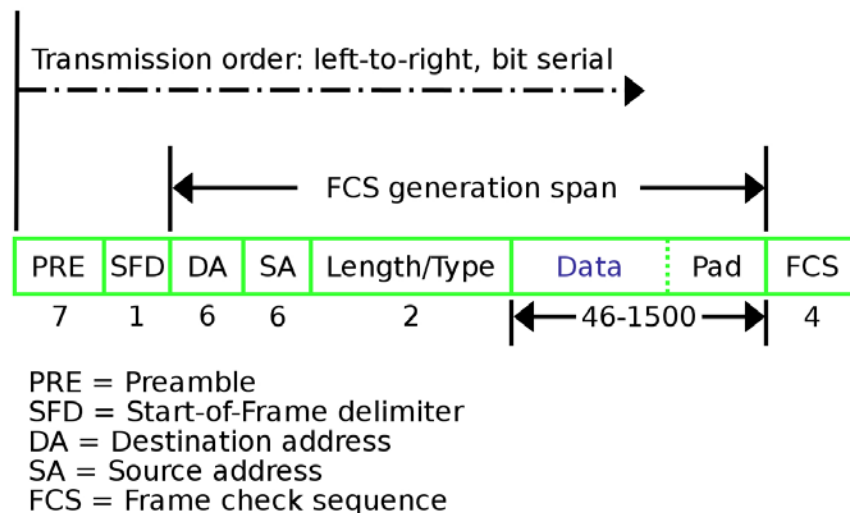


Figura 38 - Layout tipico di un pacchetto dati Ethernet

Questo formato dati è utilizzato per implementare il protocollo **Media Access Control (MAC)** che permette a un dispositivo di "dialogare" nella rete Ethernet. Ogni dispositivo MAC è contraddistinto da un **Source Address (SA, indirizzo mittente)** univoco comprensivo di un numero a 6 byte (48 bit o 12 digit esadecimali) che viene assegnato al componente al momento della realizzazione. Il **Destination Address (DA, indirizzo destinatario)** è l'indirizzo MAC del destinatario al quale viene trasmesso il pacchetto di dati. L'impostazione del primo bit a "1" nel campo DA contraddistingue un pacchetto di dati inviato a destinazioni multiple. Questo abilita un dispositivo Ethernet alla trasmissione di un pacchetto che può essere ricevuto da molteplici altri dispositivi. Numerosi sono i tipi diversi di pacchetti Ethernet che possono essere trasmessi e ricevuti in una rete Ethernet. Alcuni di questi protocolli sono IPX/SPX di Novell, DECNET, UDP, TCP/IP, FTP, TELNET e così via. Tutti questi protocolli univoci usano il protocollo MAC per realizzare la trasmissione e il ricevimento fisici dei pacchetti di dati. Tuttavia, definendo l'organizzazione della porzione "DATI" del pacchetto dati, è possibile creare protocolli e funzioni differenti.

8.8 Livelli rete e trasporto (Network Layer e Transport Layer)

Ai livelli rete e trasporto (Network Layer e Transport Layer), EtherNet/IP utilizza lo standard Internet noto come Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP, protocollo di controllo della trasmissione/protocollo internet) per la trasmissione dei messaggi tra uno o più dispositivi. TCP/IP fornisce le necessarie caratteristiche del protocollo di comunicazione fondamentali per implementare reti completamente funzionali (vale a dire, uno schema di indirizzamento e i meccanismi per l'instaurazione della connessione con un dispositivo e lo scambio dei dati) di cui manca la specifica IEEE.

Inoltre, i messaggi CIP standard usati da tutte le reti CIP sono incapsulati in questi livelli. L'incapsulamento di TCP/IP permette a un nodo in rete di integrare un messaggio come una porzione dati in un messaggio Ethernet. Il nodo poi invia il messaggio—protocollo TCP/IP con il messaggio all'interno—a un chip di comunicazione Ethernet (il livello Data Link). Utilizzando TCP/IP, EtherNet/IP è in grado di inviare **messaggi explicit**, usati per realizzare transazioni di tipo Client-Server tra i nodi.

La Suite TCP/IP consiste delle seguenti parti:

- La porzione TCP del protocollo TCP/IP è un meccanismo di trasporto unicast orientato alla connessione che fornisce un controllo sul flusso dei dati, il riassemblaggio a seguito frammentazione e l'acknowledgment (riconoscimento) dei messaggi. I nodi devono interpretare ciascun messaggio, eseguire i compiti richiesti e generare risposte. Dal momento che TCP è ideale per la trasmissione di grandi quantità di dati in maniera affidabile, EtherNet/IP usa TCP/IP per incapsulare i messaggi explicit CIP, che sono generalmente utilizzati per trasmettere i dati di configurazione, di diagnostica e relativi a eventi.
- La porzione IP del protocollo TCP/IP è il meccanismo che abilita l'instradamento (routing) dei pacchetti attraverso i molteplici percorsi possibili. La capacità di trasmettere i messaggi alle varie destinazioni anche quando il percorso principale sia interrotto è la base di Internet. Questo stesso tipo di instradamento è usato nelle reti industriali per mantenere la corretta separazione degli elementi di controllo e le altre infrastrutture aziendali mediante l'uso di switch di tipo managed e di router di livello 3. A tutti i dispositivi e i componenti di infrastruttura con l'aggiunta di capacità diagnostiche (switch di tipo managed e router) installati in un sistema industriale basato su Ethernet deve essere assegnato un indirizzo IP. Questo è comunemente identificato soprattutto dall'indirizzo a quattro byte elencato nelle "proprietà di rete" nei personal computer che utilizzano TCP/IP come loro connessione di rete Ethernet (per esempio, 192.168.1.10). Gli indirizzi IP devono essere univoci in una data rete (si veda anche la sezione "6.6 Node ID EtherNet/IP" a pagina 47).

Per la messaggistica real time, EtherNet/IP utilizza anche UDP su IP che permette la trasmissione di messaggi in multicast a un gruppo di indirizzi di destinazione. I trasferimenti di dati I/O CIP (**messaggistica implicit**, si veda la sezione "8.9.4 Tipi di comunicazioni EtherNet/IP" più avanti) in EtherNet/IP sono realizzati nel seguente modo. Con messaggistica implicit, il campo dati non contiene nessuna informazione di protocollo, solo dati I/O real time. Dal momento che il significato dei dati è predefinito nel momento in cui viene stabilita la connessione, il tempo di processamento è minimizzato durante il tempo di esecuzione. UDP è connectionless, ossia senza connessione, e non garantisce che i dati da un dispositivo raggiungano un altro; tuttavia, i messaggi UDP hanno dimensioni più contenute e possono essere processati più velocemente dei messaggi explicit. Ne consegue che EtherNet/IP utilizza UDP/IP per trasportare i messaggi I/O che tipicamente contengono dati di controllo con criticità temporali. Il meccanismo di connessione CIP mette a disposizione

meccanismi di timeout che permettono di rilevare problemi di consegna dei dati, una abilità essenziale per la performance affidabile di un sistema di controllo.

8.9 Livelli superiori: Oggetti, Servizi e Dati Applicazione

8.9.1 Servizi EtherNet/IP

Il livello di applicazione CIP definisce una serie di **oggetti applicazione** e **profili dispositivo** che stabiliscono interfacce e comportamenti comuni. In aggiunta, i servizi di comunicazione CIP abilitano la comunicazione end-to-end tra dispositivi sulle diverse reti CIP. EtherNet/IP mappa i servizi di comunicazione CIP verso Ethernet e TCP/IP, abilitando l'interoperabilità multi-vendor tra dispositivi in Ethernet e anche con altre reti CIP.

8.9.2 Panoramica semplificata del modello a oggetti di EtherNet/IP

All'interno del livello di applicazione CIP, i dispositivi sono rappresentati mediante un modello a oggetti (Figura 39). Gli **Oggetti Applicazione (Application Object)** definiscono come i dati del dispositivo sono rappresentati e come vi si accede comunemente. Gli **Oggetti specifici di rete (Network-specific object)** definiscono come i parametri, per esempio gli indirizzi IP, sono configurati e le funzioni specifiche di EtherNet/IP.

Gli oggetti comunicazione (communication object) e i servizi (service) provvedono i mezzi per stabilire associazioni di comunicazione e per accedere ai dati dei dispositivi e ai servizi nella rete.

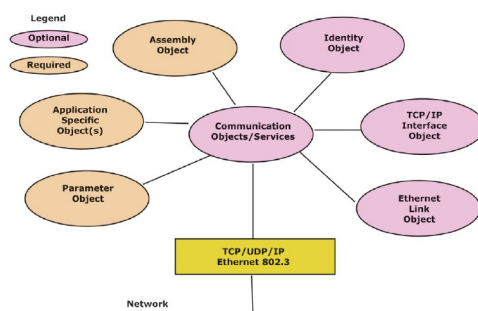


Figura 39 - Modello a oggetti EtherNet/IP

8.9.3 Esposizione dei dati applicazione con CIP

Gli **oggetti (object)** all'interno di un dispositivo sono gruppi di dati in relazione e il comportamento associato con questi dati. CIP richiede che certi oggetti descrivano un dispositivo, come funziona e come comunica, e la sua identità univoca. L'**oggetto identità (Identity Object)**, si veda a pagina 91), per esempio, contiene i valori dei dati di identità chiamati **attributi (attribute)** mediante i quali vengono memorizzate le informazioni di identità di un dispositivo. Gli attributi per l'oggetto identità includono l'ID del venditore (Vendor ID), il tipo di dispositivo (Device Type), il numero di serie del dispositivo (serial number) e altre

informazioni di identità. CIP non specifica come i dati oggetto vengono implementati, piuttosto quali valori dei dati o attributi devono essere supportati e resi disponibili per gli altri dispositivi CIP.

CIP definisce tre tipi di oggetti:

- Gli **oggetti obbligatori (Required Object)** devono essere presenti in tutti i dispositivi CIP. Questi oggetti includono l'oggetto Identity (pagina 91), l'oggetto Message Router (pagina 95) e oggetti specifici della rete come l'oggetto TCP/IP Interface (pagina 120) e l'oggetto Ethernet Link (pagina 126) per il protocollo EtherNet/IP.
- Gli **oggetti applicazione (Application Object)** descrivono come i dati vengono incapsulati da un dispositivo. Questi oggetti sono specifici del tipo di dispositivo e della funzione. Per esempio, un dispositivo di input avrà un oggetto input con attributi che descrivono il valore e lo stato di errore di un particolare punto di ingresso. Si veda l'oggetto Position Sensor (pagina 101).
- Gli **oggetti specifici del venditore (Vendor-specific Object)** descrivono i servizi che sono specifici di un particolare venditore; sono opzionali e non descritti in un profilo dispositivo predefinito. Non sono supportati negli encoder Lika.

L'indirizzamento dei dati all'interno di un dispositivo CIP utilizza la stessa modalità orientata agli oggetti. Una **classe (class)** di oggetti è un insieme di oggetti che rappresentano lo stesso tipo di componenti di sistema (Figura 40). A volte è necessario avere più di una 'copia' di un oggetto, ossia istanze oggetto (**object instance**), in un dispositivo. Questo insieme di oggetti è detto **classe di oggetti (object class)**. Ciascuna istanza di una classe di oggetti avrà lo stesso insieme di attributi, ma una serie unica di valori. Un'istanza di oggetti o una classe di oggetti possiede degli **attributi**, che forniscono servizi e implementano modalità di funzionamento.

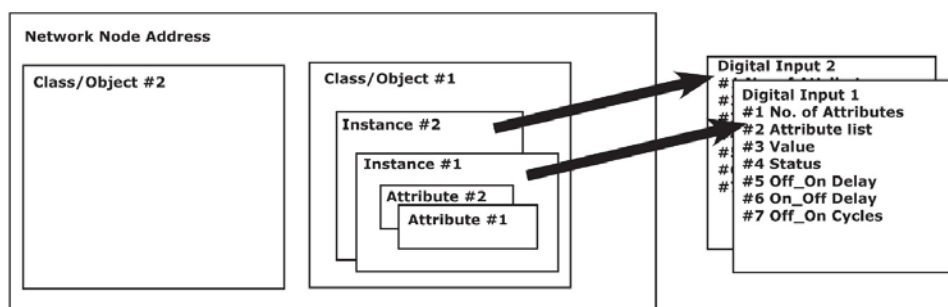


Figura 40 - Vista on orientamento all'oggetto di CIP dei dati applicazione

I seguenti termini relativi al modello per oggetti sono usati nella descrizione dei servizi e del protocollo CIP.

- **Oggetto (Object)** – Una rappresentazione astratta di un componente particolare all'interno di un prodotto.

- **Classe (Class)** – Una serie di oggetti tutti rappresentanti lo stesso tipo di componente di sistema. Una classe è una generalizzazione di un oggetto. Tutti gli oggetti in una classe sono identici nella forma e nel comportamento, ma potrebbe contenere valori dell'attributo differenti.
- **Istanza (Instance)** – Una occorrenza specifica e reale (fisica) di un oggetto. Per esempio: la Nuova Zelanda è una istanza della classe di oggetti Nazione. I termini Oggetto, Istanza e Istanza di oggetti si riferiscono tutti a una specifica istanza.
- **Attributo (Attribute)** – Una descrizione di una caratteristica o di un tratto di un oggetto visibile esternamente. Tipicamente, gli attributi forniscono informazioni di stato o gestiscono il funzionamento di un Oggetto. Per esempio: il nome ASCII di un oggetto; e il ritmo di ripetizione di un oggetto ciclico.
- **Istanziare (Instantiate)** – Creare un'istanza di un oggetto con tutti gli attributi istanza inizializzati a zero a meno che i valori di default non siano specificati nella definizione dell'oggetto.
- **Comportamento (Behavior, modalità di funzionamento)** – Una descrizione di come un oggetto agisce. Le azioni sono il risultato di diversi eventi che l'oggetto rileva, come per esempio il ricevimento di una richiesta di servizio, il rilevamento di guasti interni e la scadenza di timer.
- **Servizio (Service)** – Una funzione supportata da un oggetto e/o da una classe di oggetti. CIP specifica una serie di servizi comuni e provvede a una definizione dei servizi della classe di oggetti e/o specifici del venditore.
- **Oggetti Comunicazione (Communication Object)** – Un riferimento alle classi di oggetti che gestiscono e permettono lo scambio runtime dei messaggi implicit (I/O) ed explicit.
- **Oggetti Applicazione (Application Object)** – Un riferimento alle classi di oggetti multiple che implementano caratteristiche specifiche del prodotto.

L'accesso ai dati nell'ambito di un dispositivo che utilizza un messaggio senza criticità dal punto di vista temporale (un messaggio explicit – si veda la sezione "8.9.4 Tipi di comunicazioni EtherNet/IP" a pagina 86) contiene tipicamente le seguenti informazioni dell'indirizzo:

- Indirizzo di rete del dispositivo (Device network address)
- ID classe (Class ID)
- ID istanza (Instance ID)
- ID attributo (Attribute ID)
- Codice servizio (Service code) che descrive l'azione/il servizio richiesto

La modalità di indirizzamento con Classe/Istanza/ID Attributo è utilizzata anche negli Electronic Data Sheet (EDS) per identificare i parametri configurabili in un dispositivo.

Oltre a specificare come sono rappresentati i dati del dispositivo, CIP stabilisce anche i metodi mediante i quali si può accedere ai dati I/O, utilizzando trigger, per esempio ciclici o a cambio di stato. I venditori possono anche descrivere

come i dati da differenti oggetti possono essere combinati in un messaggio I/O o di configurazione mediante l'oggetto Assembly, riferirsi alla sezione "8.12.3 Classe 04h: Oggetto Assembly" a pagina 96.

8.9.4 Tipi di comunicazioni EtherNet/IP

EtherNet/IP definisce due tipi principali di comunicazioni: **explicit** e **implicit**.

Tipi di messaggi CIP	Relazioni di comunicazione CIP	Protocollo di Trasporto	Tipo di Comunicazione	Utilizzo tipico	Esempio
Explicit	Connesso o Non connesso	TCP/IP	Transazioni domanda/risposta	Dati di informazione senza criticità temporali	Parametri di configurazione Lettura/Scrittura
Implicit	Connesso	UDP/IP	Trasferimenti dati I/O	Dati I/O real time	Dati di controllo real time da dispositivo I/O remoto

- In generale la **messaggistica Explicit** ha una natura di tipo domanda/risposta (o Client/Server). Questo tipo di comunicazione è **usato per i dati non real time**, normalmente per l'informazione. I messaggi Explicit includono una descrizione del loro significato (espresso esplicitamente), pertanto la trasmissione è meno efficiente, ma estremamente flessibile. Potrebbe essere usato da un HMI per raccogliere dati o da uno strumento di programmazione del dispositivo. Dal punto di vista di CIP, con la messaggistica Explicit si richiede un servizio di un particolare oggetto, per esempio un servizio di lettura o scrittura. Per EtherNet/IP, la messaggistica Explicit usa TCP. La messaggistica Explicit può essere intrapresa indipendentemente dal fatto che sia preventivamente stabilita o meno una connessione CIP.
- La **messaggistica Implicit** è detta spesso anche **"I/O"** ed è in natura **soggetta a criticità temporali**. Tipicamente questo tipo di comunicazione è usato per lo **scambio dati di tipo real time**, dove sono importanti velocità e bassa latenza. I messaggi Implicit includono informazioni minime sul loro significato, perciò la trasmissione implicit è più efficiente, ma meno flessibile di quella explicit. L'interpretazione dei dati trasmessi è rapida. Con la messaggistica Implicit si stabilisce un'associazione (una "connessione CIP") tra due dispositivi e si producono i messaggi Implicit sulla base di un meccanismo di trigger predeterminato, tipicamente a una velocità di trasmissione (packet rate) specificata. I dispositivi sono a conoscenza e concordano sul formato dei dati che utilizzeranno (ossia, il formato è "implicito"). Per EtherNet/IP, la messaggistica Implicit usa UDP e può essere multicast o unicast.

Per stabilire le connessioni, si usa il servizio ForwardOpen Request dell'oggetto Connection Manager, si veda la sezione "8.12.4 Classe 06h: Oggetto Connection Manager" a pagina 100. Il servizio ForwardOpen Request contiene tutti i parametri di connessione, inclusa la classe di trasporto, il trigger di produzione, l'informazione dei sincronismi, la chiave elettronica e gli ID di connessione. La pulizia della connessione (connection clean-up) ha luogo quando è inviata una richiesta del servizio ForwardClose Request oppure quando uno dei connection end point viene sospeso.

La messaggistica Implicit può servirsi del modello di comunicazione Producer/Consumer (produttore/consumatore) di CIP. Con **Producer/Consumer**, il dispositivo produttore trasmette i dati una volta, indipendentemente dal numero di consumatori. Tutti i dispositivi consumatori interessati ricevono gli stessi dati. Per EtherNet/IP i dati prodotti sono identificati mediante l'indirizzo IP multicast e l'ID di connessione CIP. Il modello Producer/Consumer permette di conseguire la maggiore efficienza di rete quando molteplici consumatori necessitano di ricevere gli stessi dati da un produttore. Per le connessioni I/O, una volta stabilita la connessione non c'è più un meccanismo di domanda/risposta, i dati con connessione ID sono semplicemente prodotti e consumati a intervalli determinati dal trigger di produzione (Production Trigger) secondo quanto specificato al momento di instaurazione della connessione. I trigger possono essere ciclici (cyclic trigger, i più comuni), al cambio di stato (CoS, change of state trigger) oppure di applicazione (application trigger).

8.9.5 Tipi di dispositivi EtherNet/IP

Sono state definite molteplici classificazioni di dispositivi, basate sul loro comportamento generale e sui tipi di comunicazioni EtherNet/IP che esse supportano:

- **Server di messaggistica Explicit (Explicit Message Server):** un server di messaggistica explicit risponde a comunicazioni di tipo domanda/risposta promosse da client di messaggistica explicit. Un esempio di server di messaggistica explicit è un lettore di bar code.
- **Client di messaggistica Explicit (Explicit Message Client):** un client di messaggistica explicit avvia comunicazioni di tipo domanda/risposta con altri dispositivi. Le velocità dei messaggi e i requisiti di latenza tipicamente non sono troppo esigenti. Esempi di client di messaggistica explicit sono i dispositivi HMI, i tool di programmazione o le applicazioni basate su PC o Linux che raccolgono dati da dispositivi di controllo.
- **Adattatore I/O (I/O Adapter):** un adattatore I/O riceve richieste di connessione di comunicazione implicit da uno scanner I/O, poi produce i propri dati I/O alla velocità richiesta. Un adattatore I/O è anche un server di messaggistica explicit. Un adattatore I/O può essere un semplice dispositivo di ingresso digitale o qualcosa di più complesso come un sistema a valvole pneumatiche modulari.
- **Scanner I/O (I/O Scanner):** uno scanner I/O promuove comunicazioni implicit con dispositivi adattatori I/O. Tipicamente uno scanner è il tipo più complesso di dispositivo EtherNet/IP, dato che deve assolvere a funzioni come la configurazione instaurare e come configurare il dispositivo adattatore. Tipicamente gli scanner supportano anche l'avvio

dei messaggi explicit. Un controller programmabile è un esempio di scanner I/O.

8.10 ODVA

ODVA è un'associazione internazionale che annovera membri delle aziende di automazione leader nel mondo. Insieme, ODVA e i suoi membri supportano le tecnologie di rete basate sul Common Industrial Protocol (CIP™). A tutt'oggi esse includono DeviceNet™, EtherNet/IP™, CompoNet™ e ControlNet™, insieme alle maggiori estensioni in CIP – CIP Safety™, CIP Sync™ e CIP Motion™. ODVA gestisce lo sviluppo di queste tecnologie aperte e fornisce supporto ai costruttori e agli utilizzatori delle reti CIP attraverso le sue attività di creazione e sviluppo degli standard, la certificazione, l'educazione dei vendor e la consapevolezza industriale.

Per ulteriori informazioni su ODVA, si veda il sito web di ODVA: www.odva.org.

8.11 File EDS

La funzionalità di un dispositivo EtherNet/IP è sempre descritta in un file EDS (Electronic Data Sheet). Il file Electronic Data Sheet fornisce le informazioni sulle caratteristiche di comunicazione e di funzionamento di base del dispositivo. Deve essere installato nel controllore.

Gli encoder XAC77 con interfaccia EtherNet/IP di Lika Electronic sono forniti di file EDS.

I file EDS sono messi a disposizione per gli encoder monogiro e per gli encoder multigiro, riferirsi al codice di ordinazione: il file EDS della serie HS58 è destinato alla versione monogiro XAC77-18-00-...; il file EDS della serie HM58 è destinato alla versione multigiro XAC77-16-14-... .

Essi sono:

- **HSx58x_EP_Hx_Sx.eds**: è destinato all'installazione degli **encoder XAC77-18-00-...** ("HSx58x" è la serie di riferimento dell'encoder; "EP" è il codice Lika che identifica il protocollo EtherNet/IP; "Hx" è la versione hardware dell'encoder; "Sx" è la versione software dell'encoder);
- **HMx58x_EP_Hx_Sx.eds**: è destinato all'installazione degli **encoder XAC77-16-14-...** .

La versione del file EDS è riportata sotto la voce Version all'interno del file.

I file EDS possono essere abbinati a un file di immagine **Lika_Encoder_EIP.ico** posto all'interno della stessa cartella del file (l'immagine è altresì integrata nel file EDS).

Per scaricare il file EDS dal sito web di Lika Electronic seguire il percorso **www.lika.it > PRODOTTI > ENCODER ROTATIVI > ASSOLUTI**.

8.12 Libreria degli oggetti

Come detto in precedenza, il modello a oggetti è usato per rappresentare il comportamento di rete visibile dei dispositivi (ossia degli encoder). I dispositivi sono modellati come una raccolta di oggetti. Ciascuna classe di oggetti è una collezione dei servizi, attributi e comportamenti relativi. I servizi sono le procedure che un oggetto esegue. Gli attributi sono le caratteristiche degli oggetti rappresentate da valori, che quindi possono cambiare. Il comportamento di un oggetto è un'indicazione di come l'oggetto risponde a eventi particolari. Per maggiori informazioni riferirsi alla sezione "8.9.3 Esposizione dei dati applicazione con CIP" a pagina 83.

Questa sezione contiene la descrizione degli oggetti specifici degli encoder Lika, comprensivi di servizi e attributi.

Nelle pagine che seguono gli attributi Classe sono elencati e descritti come segue:

ID Classe-Attributo nome Attributo

[Tipo di dato, Regola di accesso, NV]

Mentre gli attributi Istanza sono elencati e descritti come segue:

ID Classe-Istanza-Attributo nome Attributo

[Tipo di dato, Regola di accesso, NV]

- Classe, istanza e attributo sono espressi in notazione esadecimale.
- I tipi di dati (data type) sono descritti nella seguente tabella:

Tipo di dato	Codice	Nome	Range
BOOL	C1h	Booleano	0 (FALSO) e 1 (VERO)
SINT	C2h	Intero a 8 bit con segno	Da -128 a 127
INT	C3h	Intero a 16 bit con segno	Da -32.768 a 32.767
DINT	C4h	Intero a 32 bit con segno	Da -2^{31} a $2^{31}-1$
LINT	C5h	Intero a 64 bit con segno	Da -2^{63} a $2^{63}-1$
USINT	C6h	Intero a 8 bit senza segno	Da 0 a 255
UINT	C7h	Intero a 16 bit senza segno	Da 0 a 65.535
UDINT	C8h	Intero a 32 bit senza segno	Da 0 a $2^{31}-1$
ULINT	C9h	Intero a 64 bit senza segno	Da 0 a $2^{63}-1$
STRING	D0h	Stringa di caratteri	1 byte per carattere
BYTE	D1h	Stringa di bit - 8 bit	2#b _{N-1} b _{N-2} ...b ₁ b ₀ , dove N è il numero di bit nella stringa di bit, b _{N-1} è il "bit più significativo" e b ₀ è il "bit meno significativo"
WORD	D2h	Stringa di bit - 16 bit	
SHORT_STRING	DAh	Stringa di caratteri	1 byte per carattere, 1

			indicatore byte	lunghezza
ENGUNIT	DDh	Unità di misura	Da 0 a 65.535	

- La regola di accesso (access rule) può essere:

Get (Gettable, ottenibile): lo stesso che "ro" = accesso in sola lettura. Si può accedere all'attributo mediante almeno uno dei servizi get.

Set (Settable, impostabile): lo stesso che "rw" = accesso in lettura e scrittura. Si può accedere all'attributo mediante almeno uno dei servizi set. Gli attributi Settable sono accessibili anche tramite i servizi get, salvo diversa specificazione nella definizione dell'oggetto.

- NV

Indica se il valore dell'attributo sarà conservato nei cicli di alimentazione. Una impostazione 'NV' indica che il valore sarà salvato, 'V' significa non salvato.

- Valori di default, min. e max.

I valori di default, min. e max. sono espressi in notazione esadecimale, salvo indicazione diversa.



NOTA

Tutti i byte di dati sono inviati a partire dal byte meno significativo (LSB) fino al byte più significativo (MSB).

8.12.1 Classe 01h: Oggetto Identity

Class Code	Object Class	Accesso	Nr. di Istanze
01h	Oggetto Identity	Get	1

L'Oggetto Identity fornisce i termini di identificazione e le informazioni generali sull'encoder (per esempio il Vendor ID, il tipo di dispositivo, il codice prodotto, ecc.). L'istanza 1, che è l'unica istanza obbligatoria, descrive l'intero prodotto. E' usato dalle applicazioni per determinare che nodi sono presenti nella rete e per abbinare un file EDS con un prodotto nella rete.

8.12.1.1 Class Service supportati

I **Class Service** supportati dell'Oggetto Identity sono:

01h = Get_Attribute_All: usato per leggere i valori di tutti gli attributi.

0Eh = Get_Attribute_Single: usato per leggere il valore di un attributo.

8.12.1.2 Class Attribute

01-01 Revision

[UINT, Get, NV]

Revisione dell'oggetto. Il valore corrente assegnato all'attributo è 0001h.

Default = 0001h

01-02 Max Instance

[UINT, Get, NV]

Il numero di istanza maggiore di un oggetto creato in questa classe.

Default = 0001h

01-03 Number of Instances

[UINT, Get, NV]

Il numero di istanze dell'oggetto in questa classe.

Default = 0001h

8.12.1.3 Instance Service supportati

Gli **Instance Service** supportati dell'Oggetto Identity sono:

01h = Get_Attribute_All: usato per leggere il valore di tutti gli attributi.

0Eh = Get_Attribute_Single: usato per leggere il valore di un attributo.

05h = Reset: sono definiti i seguenti tipi di reset:

0 = Power Cycle Reset Emula un ciclo di avvio dell'encoder.

1 = Return to Factory Defaults Reset Riporta i parametri dell'encoder e quelli di collegamento della comunicazione alla configurazione di default (valori di fabbrica) ed emula un ciclo di avvio dell'encoder.



NOTA

Dopo un reset Return to Factory Defaults (tipo 1), l'encoder si riavvia utilizzando l'indirizzo IP salvato internamente.

8.12.1.4 Instance Attribute

01-01-01 Vendor ID

[UINT, Get, NV]

Identificazione del venditore attraverso il suo numero specifico. Vendor ID di Lika è 0299h = 665. I Vendor ID sono gestiti da ODVA.

Default = 0299h = Lika Electronic Srl

01-01-02 Device type

[UINT, Get, NV]

Il valore del Device Type (tipo di dispositivo) è usato per identificare il profilo del dispositivo che un particolare prodotto sta utilizzando. I profili del dispositivo sono gestiti da ODVA e definisce i requisiti minimi che un dispositivo deve avere, oltre ad alcune opzioni comuni.

Default = 0022h: Encoder Device Profile.

01-01-03 Product code

[UINT, Get, NV]

Il Product Code (codice del prodotto) identifica un prodotto specifico all'interno del device type.

I product code disponibili sono:

- 0003h = encoder monogiro XAC77-18-00-EC2-...
- 0004h = encoder multigiro XAC77-16-14-EC2-...

01-01-04 Revision

[USINT, Get, NV]

L'attributo Revision consiste di una parte Major e di una parte Minor e identifica la revisione dell'elemento che l'Oggetto Identity sta rappresentando. E' visualizzato come majorXX.minorYY, identificando così le revisioni hardware (XX) e software (YY).

LSByte XX	MSByte YY
Revisione Major	Revisione Minor

Default = dipendente dal dispositivo

01-01-05 Status

[WORD, Get, V]

Questo attributo rappresenta lo stato corrente del dispositivo. Il suo valore cambia al variare dello stato del dispositivo. L'attributo Status è una WORD, i cui bit sono definiti come segue:

Bit	Nome	Definizione																				
0	Owned	TRUE indica che il dispositivo (o un oggetto nel dispositivo) ha un proprietario. All'interno del paradigma Master/Slave l'impostazione di questo bit significa che il Connection Set Master/Slave predefinito è stato destinato a un Master. Al di fuori del paradigma Master/Slave il significato di questo bit è TBD (da definirsi). 0 = nessuna connessione al Master 1 = stabilita connessione al Master																				
1	Riservato	Riservato, posto a 0																				
2	Configured	TRUE indica che l'applicazione del dispositivo è stata configurata per fare qualcosa di diverso dal default "out-of-box". Questo non include la configurazione delle comunicazioni. 0 = l'encoder è impostato ai parametri di default 1 = l'encoder non è impostato ai parametri di default																				
3	Riservato	Riservato, posto a 0																				
4-7	Extended device status	I bit sono definiti come segue: <table><tr><td>0000</td><td>Sconosciuto</td></tr><tr><td>0001</td><td>Riservato</td></tr><tr><td>0010</td><td>Almeno una connessione I/O guasta</td></tr><tr><td>0011</td><td>Nessuna connessione I/O stabilita</td></tr><tr><td>0100</td><td>Configurazione memoria errata (EEPROM)</td></tr><tr><td>0101</td><td>Major Fault – i bit 10 o 11 hanno valore TRUE (1)</td></tr><tr><td>0110</td><td>Almeno una connessione I/O è in modalità run</td></tr><tr><td>0111</td><td>Almeno una connessione I/O stabilita, tutte in modalità idle</td></tr><tr><td>1000</td><td>...Riservati</td></tr><tr><td>1111</td><td></td></tr></table>	0000	Sconosciuto	0001	Riservato	0010	Almeno una connessione I/O guasta	0011	Nessuna connessione I/O stabilita	0100	Configurazione memoria errata (EEPROM)	0101	Major Fault – i bit 10 o 11 hanno valore TRUE (1)	0110	Almeno una connessione I/O è in modalità run	0111	Almeno una connessione I/O stabilita, tutte in modalità idle	1000	...Riservati	1111	
0000	Sconosciuto																					
0001	Riservato																					
0010	Almeno una connessione I/O guasta																					
0011	Nessuna connessione I/O stabilita																					
0100	Configurazione memoria errata (EEPROM)																					
0101	Major Fault – i bit 10 o 11 hanno valore TRUE (1)																					
0110	Almeno una connessione I/O è in modalità run																					
0111	Almeno una connessione I/O stabilita, tutte in modalità idle																					
1000	...Riservati																					
1111																						
8	Minor recoverable fault	TRUE indica che il dispositivo ha rilevato un problema che si ritiene risolvibile. Il problema non procura l'attivazione di uno degli stati di errore del dispositivo. Non implementato. Per la lista degli allarmi riferirsi a pagina 110																				
9	Minor unrecoverable fault	TRUE indica che il dispositivo ha rilevato un problema che si ritiene non risolvibile. Il problema non procura l'attivazione di uno																				

		degli stati di errore del dispositivo. Non implementato. Per la lista degli allarmi riferirsi a pagina 110
10	Major recoverable fault	TRUE indica che il dispositivo ha rilevato un problema tale da procurare l'attivazione dello stato "Major Recoverable Fault" (errore grave risolvibile). Non implementato. Per la lista degli allarmi riferirsi a pagina 110
11	Major unrecoverable fault	TRUE indica che il dispositivo ha rilevato un problema tale da procurare l'attivazione dello stato "Major Unrecoverable Fault" (errore grave non risolvibile). Non implementato. Per la lista degli allarmi riferirsi a pagina 110
12 ...15	Riservato	Riservato, posto a 0

Per ogni ulteriore informazione sullo status instance attribute riferirsi alla pubblicazione "The CIP Networks Library. Volume I. Common Industrial Protocol (CIP™)".

01-01-06 Serial number

[UDINT, Get, NV]

Questo attributo è un numero che usato in abbinamento al Vendor ID forma un identificatore unico per ciascun dispositivo in qualsiasi rete CIP.

Il Serial Number è espresso nel seguente formato: YYwwnnnnn.

YY = anno

ww = settimana

nnnnn = numero univoco crescente assegnato da Lika Electronic

Default = dipendente dal dispositivo



ESEMPIO

172100123 deve essere interpretato nel seguente modo:

17 = anno di produzione = 2017

21 = settimana di produzione = settimana 21

00123 = numero univoco crescente assegnato da Lika Electronic

01-01-07 Product name

[SHORT_STRING, Get, NV]

Questa stringa di testo offre una breve descrizione del prodotto rappresentato dal Product Code nell'attributo **01-01-03 Product code**.

Default = "HSx58x Singleturn Encoder" = encoder monogiro XAC77-18-00-EC2-...

Default = "HMx58x Multiturn Encoder" = encoder multigiro XAC77-16-14-EC2-...

8.12.2 Classe 02h: Oggetto Message Router

Class Code	Object Class	Accesso	Nr. di Istanze
02h	Oggetto Message Router	Get	1

Questo Oggetto provvede un punto di connessione della messaggistica attraverso cui un Client può indirizzare un servizio a qualsiasi object class o instance presente nell'encoder.

Negli encoder Lika è usato internamente per indirizzare le object request.

8.12.3 Classe 04h: Oggetto Assembly

Class Code	Object Class	Accesso	Nr. di Istanze
04h	Oggetto Assembly	Get	4

L'Oggetto Assembly associa gli attributi di molteplici oggetti in modo da permettere che i dati trasmessi verso e da ciascun oggetto siano inviati e ricevuti in una unica connessione. Gli oggetti Assembly possono essere usati per associare dati di input e dati di output. I termini "input" e "output" sono da intendersi dal punto di vista della rete. Un input produrrà dati nella rete mentre un output consumerà dati dalla rete.

Le instance degli oggetti Assembly sono fisse: assembly con liste dei membri definite dal profilo dispositivo aperto o dal profilo dispositivo specifico del venditore. Il numero Instance, il numero dei membri e la lista dei membri sono fisse.

8.12.3.1 Class Service supportati

I **Class Service** supportati dell'Oggetto Assembly sono:

0Eh = Get_Attribute_Single: usato per leggere il valore di un attributo.

8.12.3.2 Class Attribute

04-01 Revision

[UINT, Get, NV]

Revisione dell'oggetto. Il valore corrente assegnato all'attributo è 0002h.

Default = 0002h

04-02 Max Instance

[UINT, Get, NV]

Il numero di istanza maggiore di un oggetto creato in questa classe.

Default = 0096h

8.12.3.3 Instance Service supportati

Gli **Instance Service** supportati dell'Oggetto Assembly sono:

0Eh = Get_Attribute_Single: usato per leggere il valore di un attributo.

8.12.3.4 Tipi di connessione supportati

Gli encoder EtherNet/IP di Lika supportano le connessioni "Input only" e "Listen Only".

Connessione Input Only

Questo tipo di connessione è usato per la lettura dei dati dall'encoder senza alcun controllo delle uscite. Non dipende da altre connessioni.

Punto di connessione O → T Oggetto Assembly, instance 64h

Punto di connessione T → O Oggetto Assembly, instance 01h, 02h, 03h

T identifica il dispositivo Target, ossia l'encoder

O identifica il dispositivo Origine, ossia il Master

Connessione Listen Only

Questo tipo di connessione necessita di una connessione Input Only per essere attivo. Se la connessione Input Only è chiusa, la connessione Listen Only sarà chiusa a sua volta.

Punto di connessione O → T Oggetto Assembly, instance 65h

Punto di connessione T → O Oggetto Assembly, instance 01h, 02h, 03h

T identifica il dispositivo Target, ossia l'encoder

O identifica il dispositivo Origine, ossia il Master

Riferirsi anche alla sezione "8.12.4 Classe 06h: Oggetto Connection Manager" a pagina 100.

8.12.3.5 Instance Attribute

La seguente tabella elenca gli instance Assembly I/O supportati dal dispositivo encoder.

Instance ID	Attribute	Accesso	Descrizione	Bit	Byte
01h	03h	Get	23-01-03 Position value	32	4
02h	03h	Get	23-01-03 Position value & 23-01-31 Warning Flag & 23-01-2E Alarm Flag	32 8	5
03h	03h	Get	23-01-03 Position value & 23-01-18 Velocity Value	32 32	8
6Ah	03h	Set/Get	Configuration Assembly	96	12

Gli attributi **23-01-03 Position value**, **23-01-18 Velocity Value**, **23-01-31 Warning Flag**, **23-01-2E Alarm Flag**, **23-01-0C Direction Counting Toggle**, **23-01-0E Scaling Function Control**, **23-01-10 Measuring Units per Span**, **23-01-11 Total Measuring Range** e **23-01-19 Velocity Format** sono compiutamente descritti nella sezione "8.12.5 Classe 23h: Oggetto Position Sensor" a pagina 101.

8.12.3.6 Formato Attributo Dati Assembly I/O

Gli attributi dei dati assembly I/O hanno il formato mostrato di seguito.

Instance	Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
01h	0	(byte basso)							
	1	23-01-03 Position value							
	2								
	3	(byte alto)							
02h	0	(byte basso)							
	1	23-01-03 Position value							
	2								
	3	(byte alto)							
	4							23-01-31 Warning Flag	23-01-2E Alarm Flag
03h	0	(byte basso)							
	1	23-01-03 Position value							
	2								
	3	(byte alto)							
	4	(byte basso)							
	5	23-01-18 Velocity Value							
	6								
	7	(byte alto)							

8.12.3.7 Configuration Assembly

Instance	Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Attribute ID
6Ah	0	23-01-0C Direction Counting Toggle								0Ch
	1	23-01-0E Scaling Function Control								0Eh
	2	23-01-10 Measuring Units per Span								10h
	3									
	4									
	5									
	6	23-01-11 Total Measuring Range								11h
	7									
	8									
	9									
	10	23-01-19 Velocity Format								19h
	11									

8.12.4 Classe 06h: Oggetto Connection Manager

Class Code	Object Class	Accesso	Nr. di Istanze
06h	Oggetto Connection Manager	Get	1

La Classe Connection Manager assegna e gestisce le risorse interne associate sia ai "Messaggi I/O" che alle "Connessioni di Messaggistica Explicit".

Per informazioni complete riferirsi alla pubblicazione "THE CIP NETWORKS LIBRARY, Volume 1, Common Industrial Protocol (CIP™), Chapter 3: Communication Object Classes".

8.12.5 Classe 23h: Oggetto Position Sensor

Class Code	Object Class	Accesso	Nr. di Istanze
23h	Oggetto Position Sensor	Set/Get	1

L'Oggetto Position Sensor ha lo scopo di descrivere gli attributi usati dal dispositivo per calcolare i valori di posizione trasmessi. Contiene tutti gli attributi per i dati di processo aciclici e per l'impostazione dell'encoder.

8.12.5.1 Class Service supportati

I **Class Service** supportati dell'Oggetto Position Sensor sono:

05h = Reset: resetta tutti i parametri ai valori di default impostati dal produttore e li salva nella memoria flash. Sono definiti i seguenti tipi di reset:

0 = Power Cycle Reset Emula un ciclo di avvio dell'encoder.

1 = Return to Factory Defaults Reset Riporta i parametri dell'encoder e quelli di collegamento della comunicazione alla configurazione di default (valori di fabbrica) ed emula un ciclo di avvio dell'encoder.



NOTA

Dopo un reset Return to Factory Defaults (tipo 1), l'encoder si riavvia utilizzando l'indirizzo IP salvato internamente.

0Eh = Get_Attribute_Single: usato per leggere il valore del connection class attribute.

15h = Restore: ripristina i valori di tutti i parametri dalla memoria flash e li memorizza.

16h = Save: salva tutti i parametri nella memoria non volatile.

8.12.5.2 Class Attribute

23-01 Revision

[UINT, Get, NV]

Revisione dell'oggetto. Il valore corrente assegnato all'attributo è 0002h.

Default = 0002h

8.12.5.3 Instance Service supportati

Gli **Instance Service** supportati dell'Oggetto Position Sensor sono:

01h = Get_Attribute_All: usato per leggere il valore di tutti gli attributi.

10h = Set_Attribute_Single: usato per scrivere il valore del connection class attribute.

8.12.5.4 Instance Attribute

23-01-03 Position value

[UDINT, Get, V]

Questo attributo mostra la posizione assoluta rilevata dall'encoder eventualmente condizionato dagli attributi del valore di scaling (si veda a pagina 103).

23-01-0B Position Sensor type

[UINT, Get, NV]

Questo attributo specifica il tipo di dispositivo.

0001h: encoder rotativo assoluto **monogiro** XAC77-18-00-...;

0002h: encoder rotativo assoluto **multigiro** XAC77-16-14-....

Default = 0001h (valore min. 0001h, valore max. 0001h) per encoder monogiro

Default = 0002h (valore min. 0002h, valore max. 0002h) per encoder multigiro

23-01-0C Direction Counting Toggle

[BOOL, Set, NV]

Questo attributo imposta se il valore di posizione trasmesso dall'encoder incrementa (informazione crescente) quando l'albero dell'encoder ruota in direzione oraria (0 = orario) o antioraria (1 = antiorario). Se l'attributo è impostato a 0, il valore della posizione assoluta **incrementa** quando l'albero dell'encoder ruota in senso **orario**; al contrario, se l'attributo è impostato a 1, il valore della posizione assoluta **incrementa** quando l'albero dell'encoder ruota in senso **antiorario**. Le rotazioni oraria e antioraria sono da intendersi guardando l'encoder dall'estremità dell'albero.

00: ruotando l'albero in senso orario la posizione incrementa;

01: ruotando l'albero in senso antiorario la posizione incrementa.



ATTENZIONE

La modifica di questo valore ha necessariamente effetti anche sulla posizione calcolata dal controller. E' pertanto obbligatorio eseguire un nuovo preset e salvare gli attributi dopo l'impostazione di questo attributo.



NOTA

Per conoscere l'attuale impostazione dell'attributo della direzione di conteggio (in tempo reale), è possibile leggere il bit 0 **Counting direction** dell'attributo **23-01-29 Operating Status**, si veda a pagina 109.

Default = 00h (valore min. 00h, valore max. 01h)

23-01-0E Scaling Function Control

[BOOL, Set, NV]

Se questo attributo è disabilitato (00 = OFF), il dispositivo usa la risoluzione fisica (si vedano gli attributi **23-01-2A Physical Resolution Span** e **23-01-2B Number of Spans**) per predisporre il valore della posizione assoluta; se invece è abilitato (01 = ON, default), il dispositivo usa la risoluzione custom (specificata) impostata negli attributi **23-01-10 Measuring Units per Span** e **23-01-11 Total Measuring Range** nel rispetto della seguente relazione:

Posizione trasmessa =

$$\frac{\text{23-01-10 Measuring Units per Span}}{\text{23-01-2A Physical Resolution Span}} * \text{posizione reale} \leq \text{23-01-11 Total Measuring Range}$$



NOTA

Per sapere se **23-01-0E Scaling Function Control** è abilitato o meno, è possibile leggere il bit 1 **Scaling function** dell'attributo **23-01-29 Operating Status**, si veda a pagina 109.



ATTENZIONE

Ogniqualevolta si abilita la funzione di scaling e/o si modificano i valori di scaling (si vedano gli attributi **23-01-10 Measuring Units per Span** e **23-01-11 Total Measuring Range**), sarà poi necessario reimpostare anche un nuovo valore di preset (si veda l'attributo **23-01-13 Preset Value**) e quindi salvare i nuovi parametri (per mezzo del Class Service 16h, si veda a pagina 101; oppure impostando il bit 6 **Save Parameters** nell'attributo **23-01-68 Command Register** a 1, si veda a pagina 117).

Default = 01h (valore min. 00h, valore max. 01h)

23-01-10 Measuring Units per Span

[UDINT, Set, NV]



ATTENZIONE

Questo attributo è attivo solo se l'attributo **23-01-0E Scaling Function Control** è abilitato (= 1); diversamente è ignorato e il sistema utilizza i valori fisici della risoluzione (**23-01-2A Physical Resolution Span** e **23-01-2B Number of Spans**) per calcolare l'informazione di posizione.

Questo attributo imposta il numero desiderato di informazioni per giro che sono trasmesse per il valore di posizione assoluta monogiro.

Se si imposta un valore fuori range, il numero di informazioni per giro è forzato alla risoluzione monogiro fisica e l'attributo **23-01-2F Warnings** segnala l'errore (si veda il bit 0 **Measuring Units per Span exceeded** nell'attributo **23-01-67 Wrong Parameters List** e la condizione dei LED).

Per evitare errori di conteggio (salti di quota), verificare che:

$$\frac{\text{23-01-2A Physical Resolution Span}}{\text{23-01-10 Measuring Units per Span}} = \text{valore intero.}$$

E' possibile impostare solo valori minori o uguali al numero di informazioni per giro fisiche (risoluzione monogiro fisica leggibile nell'attributo **23-01-2A Physical Resolution Span**).

Default = 262.144 (min. = 1, max. = 262.144) per XAC77-18-00-...
65.536 (min. = 1, max. = 65.536) per XAC77-16-14-...



ATTENZIONE

Quando si imposta un nuovo valore nell'attributo **23-01-10 Measuring Units per Span**, verificare sempre anche il valore dell'attributo **23-01-11 Total Measuring Range** e assicurarsi che il numero di giri che ne consegue sia congruo con il **numero di giri fisici** del dispositivo (si veda l'attributo **23-01-2B Number of Spans**).

Immaginiamo per esempio che l'encoder XAC77-16-14-EP2-... sia programmato come segue:

23-01-10 Measuring Units per Span: 8.192 cpr

23-01-11 Total Measuring Range = 33.554.432 = 8.192 (info/giro) * 4.096 (giri)

Impostiamo ora una nuova risoluzione monogiro, per esempio: **23-01-10 Measuring Units per Span** = 360.

Se non modifichiamo contestualmente anche il valore della risoluzione totale nell'attributo **23-01-11 Total Measuring Range**, risulterà che:

$$\text{Numero di giri} = \frac{33.554.432 \text{ (23-01-11 Total Measuring Range)}}{360 \text{ (23-01-10 Measuring Units per Span)}} = 93.206,755...$$

Come si può evincere, sarebbero richiesti all'encoder più di 93.000 giri, il che non può essere dato che il numero di giri fisici massimo è, come detto, 16.384 (si veda l'attributo **23-01-2B Number of Spans**). Quando questo accade, l'attributo **23-01-2F Warnings** segnala l'errore (si veda anche l'attributo **23-01-67 Wrong Parameters List** e lo stato dei LED).



ATTENZIONE

Ogniqualvolta si modifica il valore in questo attributo, è poi necessario impostare un nuovo valore di preset (si veda l'attributo **23-01-13 Preset Value**) e infine salvare i nuovi parametri (per mezzo del Class Service 16h, si veda a pagina 101; oppure impostando il bit 6 **Save Parameters** nell'attributo **23-01-68 Command Register** a 1, si veda a pagina 117).

23-01-11 Total Measuring Range

[UDINT, Set, NV]



ATTENZIONE

Questo attributo è attivo solo se l'attributo **23-01-0E Scaling Function Control** è abilitato (= 1); diversamente è ignorato e il sistema utilizza i valori fisici della risoluzione (**23-01-2A Physical Resolution Span** e **23-01-2B Number of Spans**) per calcolare l'informazione di posizione.

Questo attributo imposta il numero di informazioni desiderato e specifico per la risoluzione totale. La risoluzione totale dell'encoder risulta dal prodotto della risoluzione specifica monogiro impostata nell'attributo **23-01-10 Measuring Units per Span** per il **numero di giri** desiderato. E' possibile impostare solo valori minori o uguali alla **risoluzione totale fisica**, ossia al prodotto degli attributi **23-01-2A Physical Resolution Span** * **23-01-2B Number of Spans**.

Default = 262.144 (min. = 1, max. = 262.144) per XAC77-18-00-...
1.073.741.824 (min. = 1, max. = 1.073.741.824) per XAC77-16-14-...



ATTENZIONE

Quando si imposta un nuovo valore nell'attributo **23-01-11 Total Measuring Range**, verificare sempre anche il valore dell'attributo **23-01-10 Measuring Units per Span** e assicurarsi che il numero di giri che ne consegue sia congruo con il numero di giri fisici del dispositivo (si veda l'attributo **23-01-2B Number of Spans**).

Immaginiamo per esempio che l'encoder XAC7716-14-EP2-... sia programmato come segue:

23-01-10 Measuring Units per Span: 8.192 cpr

23-01-11 Total Measuring Range = 33.554.432 = 8.192 (info/giro) * 4.096 (giri)

Impostiamo ora una nuova risoluzione totale, per esempio: **23-01-11 Total Measuring Range** = 360.

Dato che il valore dell'attributo **23-01-11 Total Measuring Range** deve essere maggiore o uguale al valore dell'attributo **23-01-10 Measuring Units per Span**, la programmazione descritta non è ammessa. Quando questo accade,

l'attributo **23-01-2F Warnings** segnala l'errore (si veda anche l'attributo **23-01-67 Wrong Parameters List** e lo stato dei LED).



ATTENZIONE

Ogniqualvolta si modifica il valore in questo attributo, è poi necessario impostare un nuovo valore di preset (si veda l'attributo **23-01-13 Preset Value**) e infine salvare i nuovi parametri (per mezzo del Class Service 16h, si veda a pagina 101; oppure impostando il bit 6 **Save Parameters** nell'attributo **23-01-68 Command Register** a 1, si veda a pagina 117).



ESEMPIO

E' installato l'encoder multigiro XAC77-**16-14**-EP2-....

La risoluzione fisica è la seguente (si veda il codice di ordinazione):

- Informazioni per giro fisiche: **23-01-2A Physical Resolution Span** = 65.536 (2^{16})
- Numero di giri fisici: **23-01-2B Number of Spans** = 16.384 (2^{14})
- Risoluzione fisica totale: **23-01-2A Physical Resolution Span** * **23-01-2B Number of Spans** = 1.073.741.824 (2^{30})

Nella specifica installazione si vogliono impostare 2.048 info/giro * 1.024 giri:

- Abilitare la funzione di scaling: attributo **23-01-0E Scaling Function Control** = "1"
- Informazioni per giro desiderate: attributo **23-01-10 Measuring Units per Span** = 2.048 (0000 0800h)
- Risoluzione totale desiderata: attributo **23-01-11 Total Measuring Range** = 2.048 * 1.024 = 2.097.152 (0020 0000h)



NOTA

Per evitare possibili errori di conteggio (salti di quota) si consiglia di impostare sempre valori potenza di 2 (2^n : 2, 4, ..., 2048, 4096, 8192,...) negli attributi **23-01-10 Measuring Units per Span** e **23-01-11 Total Measuring Range**.



ATTENZIONE

Se si modificano i valori degli attributi **23-01-10 Measuring Units per Span** e/o **23-01-11 Total Measuring Range**, occorre aggiornare anche il preset **23-01-13 Preset Value** secondo la nuova risoluzione. E' richiesta una nuova operazione di preset.

23-01-13 Preset Value

[UDINT, Set, NV]

Questo attributo permette di assegnare alla posizione dell'encoder un valore di Preset. La funzione di Preset permette di impostare un valore desiderato a una posizione dell'albero encoder. Tale posizione assumerà perciò il valore impostato in questo attributo e tutte le altre posizioni precedenti e successive assumeranno un valore conseguente. Questa funzione si rivela utile, per esempio, per far sì che lo zero dell'encoder coincida con lo zero dell'asse dell'applicazione. Il valore di preset sarà assegnato alla posizione dell'asse al momento del trasferimento del valore preset. Consigliamo di impostare il preset con l'encoder fermo.

Il valore di preset è attivato non appena lo si imposta.

Qualora fosse necessario attivare un valore già impostato nell'attributo **23-01-13 Preset Value** in una differente posizione fisica dell'albero dell'encoder, è possibile usare il bit 0 **Activate Preset** nell'attributo **23-01-68 Command Register**, si veda a pagina 116.

Default = 0 (min. = 0, max. = 262.143 *)

per XAC77-18-00-...

0 (min. = 0, max. = 1.073.741.823 *)

per XAC77-16-14-...

* Si veda la NOTA qui sotto.



ESEMPIO

Diamo ora un'occhiata al seguente esempio per comprendere meglio la funzione di preset e il significato e l'uso dei relativi attributi e comandi: **23-01-13 Preset Value** e **23-01-33 Offset Value**.

La posizione dell'encoder che viene trasmessa risulta dal seguente calcolo:

Valore trasmesso = **posizione letta** (non importa se la posizione è fisica o scalata) + **23-01-13 Preset Value** - **23-01-33 Offset Value**.

Se non si è mai impostato il valore di preset nell'attributo **23-01-13 Preset Value** o non si è mai inviato un preset, allora la posizione trasmessa e quella letta necessariamente coincidono in quanto **23-01-13 Preset Value** = 0 e **23-01-33 Offset Value** = 0.

Quando si imposta il valore di preset nell'attributo **23-01-13 Preset Value** o si esegue il preset, il sistema memorizza la posizione corrente dell'encoder nell'attributo **23-01-33 Offset Value**. Ne consegue che il valore trasmesso e il valore di preset **23-01-13 Preset Value** coincideranno in quanto la **posizione letta** - **23-01-33 Offset Value** = 0; in altre parole, il valore impostato nell'attributo **23-01-13 Preset Value** è associato alla posizione corrente dell'encoder come voluto.

Per esempio, supponiamo di impostare il valore "50" nell'attributo **23-01-13 Preset Value** quando la posizione dell'encoder è "1000". In altri termini, vogliamo che sia trasmesso il valore "50" quando l'encoder raggiunge la posizione "1000". Come detto in precedenza, il valore di preset è attivato non appena lo si imposta.

Otterremo quindi la seguente sequenza di informazioni:

Valore trasmesso = **posizione letta** (= "1000") + **23-01-13 Preset Value** (= "50") - **23-01-33 Offset Value** (= "1000") = 50.

Il successivo valore trasmesso sarà:

Valore trasmesso = **posizione letta** (= "1001") + **23-01-13 Preset Value** (= "50") - **23-01-33 Offset Value** (= "1000") = 51.

E così via.



NOTA

- Se la funzione di scaling è disabilitata (attributo **23-01-0E Scaling Function Control** = 0), il valore dell'attributo **23-01-13 Preset Value** deve essere minore o uguale alla "risoluzione fisica totale" - 1, ossia (**23-01-2A Physical Resolution Span** * **23-01-2B Number of Spans**) - 1.
- Se la funzione di scaling è abilitata (attributo **23-01-0E Scaling Function Control** = 1), il valore dell'attributo **23-01-13 Preset Value** deve essere inferiore o uguale a quello dell'attributo **23-01-11 Total Measuring Range** - 1.



ATTENZIONE

Controllare il valore nell'attributo **23-01-13 Preset Value** ed eseguire una operazione di preset ogniqualvolta si imposta la direzione di conteggio nell'attributo **23-01-0C Direction Counting Toggle** o si modificano i valori scalati (**23-01-10 Measuring Units per Span** e/o **23-01-11 Total Measuring Range**).

23-01-18 Velocity Value

[DINT, Get, V]

Questo attributo mostra il valore della velocità corrente rilevata dall'encoder e calcolata ogni 100 ms.

Il valore può essere espresso in svariate unità di misura conformemente all'impostazione nel seguente attributo **23-01-19 Velocity Format**. Come default il valore della velocità è espresso in conteggi al secondo (cps).

23-01-19 Velocity Format

[UINT, Set, NV]

Questo attributo definisce l'unità di misura utilizzata per esprimere il valore di velocità (si veda il precedente attributo **23-01-18 Velocity Value**).

1F04 = conteggi al secondo: numero di informazioni per secondo; la risoluzione minima è 10 cps (default);

1F05 = conteggi al millisecondo: numero di informazioni per millisecondo; la risoluzione minima è 1 cpms;

1F07 = conteggi per minuto: numero di informazioni per minuto; la risoluzione minima è 600 cpm;
 1F0E = rotazioni al secondo: numero di giri per secondo; la risoluzione minima è 1 rps;
 1F0F = rotazioni al minuto: numero di giri per minuto; la risoluzione minima è 1 rpm;
 1F10 = rotazioni all'ora: numero di giri per ora; la risoluzione minima è 4 rph;
 Default = 1F04h (min. = 1F04h, max. = 1F10h)

23-01-29 Operating Status

[BYTE, Get, V]

Questo attributo visualizza lo stato operativo dell'encoder conformemente alle definizioni della seguente tabella.

Bit	Funzione	bit = 0	bit = 1
0	Counting direction	Conteggio crescente	Conteggio decrescente
1	Scaling function	Disabilitato	Abilitato
2 ... 7	non usato		

Counting direction

Mostra se il conteggio è attualmente crescente o decrescente (in tempo reale). Se il bit è "0" il conteggio attuale è crescente; se il bit è "1" il conteggio attuale è decrescente. La condizione crescente / decrescente dipende dalla rotazione dell'albero e dall'impostazione della direzione di conteggio se oraria o antioraria, si veda l'attributo **23-01-0C Direction Counting Toggle** impostato a 0 / 1 a pagina 102.

Scaling function

Mostra se la funzione di scaling è attualmente disabilitata o abilitata. Se il valore è "0" la funzione di scaling è disabilitata (pertanto il sistema utilizza i valori della risoluzione fisica -**23-01-2A Physical Resolution Span** e **23-01-2B Number of Spans**- per calcolare l'informazione di posizione); se invece il valore è "1" la funzione di scaling è abilitata (ossia il sistema usa i valori specifici -**23-01-10 Measuring Units per Span** e **23-01-11 Total Measuring Range**- per calcolare l'informazione di posizione). Per disabilitare / abilitare la funzione di scaling occorre impostare l'attributo **23-01-0E Scaling Function Control** a 0 / 1, si veda la pagina 103.

23-01-2A Physical Resolution Span

[UDINT, Get, NV]



ATTENZIONE

Questo attributo è attivo solo se l'attributo **23-01-0E Scaling Function Control** è disabilitato (= 0); diversamente è ignorato e il sistema utilizza i valori personalizzati (**23-01-10 Measuring Units per Span** e **23-01-11 Total Measuring Range**) per calcolare l'informazione di posizione.

Questo attributo visualizza il numero di informazioni fisiche che l'encoder è in grado di fornire per ogni giro (risoluzione fisica monogiro).

Se si desidera impostare una risoluzione specifica si veda l'attributo **23-01-10 Measuring Units per Span**.

Default = 262.144	per l'encoder monogiro XAC77-18-00-...
65.536	per l'encoder multigiro XAC77-16-14-...

23-01-2B Number of Spans

[UINT, Get, NV]



ATTENZIONE

Questo attributo è attivo solo se l'attributo **23-01-0E Scaling Function Control** è disabilitato (= 0); diversamente è ignorato e il sistema utilizza i valori personalizzati (**23-01-10 Measuring Units per Span** e **23-01-11 Total Measuring Range**) per calcolare l'informazione di posizione.

Questo attributo visualizza il numero di giri fisici che l'encoder è in grado di realizzare (numero di rotazioni fisiche).

La **risoluzione totale fisica** risulta da **23-01-2A Physical Resolution Span** * **23-01-2B Number of Spans**.

Se si desidera impostare un numero di giri personalizzato si vedano gli attributi **23-01-10 Measuring Units per Span** e **23-01-11 Total Measuring Range**.

Default = 1	per l'encoder monogiro XAC77-18-00-...
16.384	per l'encoder multigiro XAC77-16-14-...

23-01-2C Alarms

[UINT, Get, V]

Un allarme indica che si è verificato un malfunzionamento che potrebbe risultare nella disponibilità di un valore di posizione non corretto. E' impostato quando un bit che indica un guasto / un errore è impostato a "vero" (alto). L'allarme rimane attivo fino a che l'allarme è cancellato e il dispositivo è in grado di fornire un valore di posizione accurato. Quando un allarme è attivo, anche l'attributo **23-01-2E Alarm Flag** è impostato a 1. L'attributo è definito secondo la tabella seguente.

Riferirsi anche al successivo attributo **23-01-2D Supported Alarms**.

Bit	Funzione	bit = 0	bit = 1
0	non usato		
1	Diagnostic error	Allarme non attivo	Allarme attivo
2 ... 11	non usati		
12	Flash memory error	Allarme non attivo	Allarme attivo
13 ... 15	non usati		

Diagnostic error

Informa sull'errore riportato specificamente nei bit 12 ... 15 riservati al venditore. E' disponibile solo l'allarme **Flash memory error**.

Flash memory error

Errore interno, non può essere ripristinato. I dati nella memoria flash sono corrotti; oppure la memoria flash è danneggiata.

23-01-2D Supported Alarms

[WORD, Get, NV]

Questo attributo visualizza le informazioni sugli allarmi supportati. Riferirsi al precedente attributo **23-01-2C Alarms**.

Bit	Funzione	bit = 0	bit = 1
0	non usato		
1	Diagnostic error	Non supportato	Supportato
2 ... 11	non usati		
12	Flash memory error	Non supportato	Supportato
13 ... 15	non usati		

Default = 1002h (= 0001 0000 0000 0010 = sono supportati gli allarmi ai bit 1 e 12 del precedente attributo **23-01-2C Alarms**).

23-01-2E Alarm Flag

[BOOL, Get, V]

Indica (1) che si è verificato un guasto / un errore e che un allarme è stato attivato, si vedano gli allarmi definiti nel precedente attributo **23-01-2C Alarms**.

23-01-2F Warnings

[UINT, Get, V]

L'attributo **23-01-2F Warnings** segnala che le tolleranze per certi parametri interni dell'encoder sono state superate. Questo non significa che i valori di posizione trasmessi non siano corretti. L'informazione di warning è cancellata se le tolleranze rientrano nuovamente nei limiti dei parametri normali. Quando un warning è attivo, anche l'attributo **23-01-31 Warning Flag** è impostato a 1. L'attributo è definito secondo la tabella seguente.

Riferirsi anche al successivo attributo **23-01-30 Supported Warnings**.

Bit	Funzione	bit = 0	bit = 1
0 ... 12	non usati		
13	Parameters Error	Warning non attivo	Warning attivo
14 e 15	non usati		

Parameters Error

E' stato impostato un parametro fuori tolleranza. Per maggiori dettagli sullo specifico parametro fuori tolleranza riferirsi all'attributo **23-01-67 Wrong Parameters List**, si veda a pagina 115.

23-01-30 Supported Warnings

[WORD, Get, NV]

Questo attributo visualizza le informazioni sui warning supportati. Riferirsi al precedente attributo **23-01-2F Warnings**.

Bit	Funzione	bit = 0	bit = 1
0 ... 12	non usati		
13	Parameters Error	Non supportati	Supportati
14 e 15	non usati		

Default = 2000h (= 0010 0000 0000 0000 = è supportato il warning al bit 13 del precedente attributo **23-01-2F Warnings**).

23-01-31 Warning Flag

[BOOL, Get, V]

L'attributo indica se qualcuno dei warning definiti è attivo (1) o meno (0).

23-01-32 Operating Time

[UDINT, Get, NV]

Questo attributo visualizza le informazioni sul tempo di funzionamento ed è incrementato quando l'encoder è alimentato. E' espresso in decimi di ora. Al momento questo attributo non è utilizzato.

23-01-33 Offset Value

[DINT, Get, NV]

L'attributo **23-01-33 Offset Value** è calcolato dalla funzione di preset e serve a traslare il valore dell'attributo **23-01-03 Position value** del valore calcolato. E' memorizzato automaticamente dal dispositivo e può essere letto dall'encoder per scopi diagnostici. Per azzerare il valore in questo attributo occorre caricare i parametri di default (impostazioni di fabbrica, si veda il Class Service 15h a pagina 101 e il bit **Restore Parameters to Defaults** nell'attributo **23-01-68 Command Register**).

23-01-64 Application-DSC FW Version

[UDINT, Get, NV]

Questo attributo visualizza l'informazione sulla versione firmware dell'Application DSC (Digital Signal Controller, controllore segnale digitale).

Il significato dei 32 bit nell'attributo è il seguente:

Bit	31 ... 16	15 ... 0
	Versione Major	Versione Minor



Per esempio, il valore 0001 0001 hex in notazione esadecimale corrisponde alla rappresentazione binaria 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0001 e deve essere interpretato come: versione firmware 1.1.

Default = dipendente dal dispositivo

23-01-65 Hardware Version

[UDINT, Get, NV]

Questo attributo visualizza l'informazione sulla versione hardware dell'elettronica.

Il significato del 32 bit nell'attributo è il seguente:

Bit	31 ... 16	15 ... 0
	Versione Major	Versione Minor



Per esempio, il valore 0002 0001 hex in notazione esadecimale corrisponde alla rappresentazione binaria 0000 0000 0000 0002 0000 0000 0000 0001 e deve essere interpretato come: versione hardware 2.1.

Default = dipendente dal dispositivo

23-01-66 Network-DSC FW Version

[UDINT, Get, NV]

Questo attributo visualizza l'informazione sulla versione firmware del Network DSC (Digital Signal Controller, controllore segnale digitale).

Il significato dei 32 bit nell'attributo è il seguente:

Bit	31 ... 24	23 ... 16	15 ... 8	7 ... 0
	0	Versione Major	Versione Minor	Numero Build



Per esempio, il valore 0001 0001 hex in notazione esadecimale corrisponde alla rappresentazione binaria 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0001 e deve essere interpretato come: versione firmware 1.0.1.

Default = dipendente dal dispositivo

23-01-67 Wrong Parameters List

[UINT, Get, NV]

L'operatore ha impostato dati non validi, ne è conseguita l'attivazione del warning **Parameters Error** nell'attributo **23-01-2F Warnings**. Questa variabile serve a mostrare (valore del bit = ALTO) la lista dei parametri errati, secondo la tabella seguente.

Si badi che lo stato di funzionamento normale può essere ripristinato solo dopo aver impostato parametri corretti.

Bit	Funzione	bit = 0	bit = 1
0	Measuring Units per Span exceeded	Warning non attivo	Warning attivo
1	Total Measuring Range exceeded	Warning non attivo	Warning attivo
2	Preset Value exceeded	Warning non attivo	Warning attivo
3	Offset Value exceeded	Warning non attivo	Warning attivo
4 ... 15	non usati		

Byte 0

Measuring Units per Span exceeded

bit 0

Sono stati impostati dati errati nell'attributo **23-01-10 Measuring Units per Span**. Le tolleranze definite per il parametro sono state superate. Per ripristinare le normali condizioni di funzionamento impostare valori corretti. Il warning può essere cancellato se le tolleranze rientrano nuovamente nei normali parametri.

Total Measuring Range exceeded

bit 1

Sono stati impostati dati errati nell'attributo **23-01-11 Total Measuring Range**. Le tolleranze definite per il parametro sono state superate. Per ripristinare le normali condizioni di funzionamento impostare valori corretti. Il warning può essere cancellato se le tolleranze rientrano nuovamente nei normali parametri.

Preset Value exceeded

bit 2

Sono stati impostati dati errati nell'attributo **23-01-13 Preset Value**. Le tolleranze definite per il parametro sono state superate. Per ripristinare le normali condizioni di funzionamento impostare valori corretti. Il warning può essere cancellato se le tolleranze rientrano nuovamente nei normali parametri.

Offset Value exceeded

- bit 3 Sono stati impostati dati errati nell'attributo **23-01-13 Preset Value** pertanto il valore calcolato dell'attributo **23-01-33 Offset Value** è fuori tolleranza. Le tolleranze definite per il parametro sono state superate. Per ripristinare le normali condizioni di funzionamento impostare valori corretti. Il warning può essere cancellato se le tolleranze rientrano nuovamente nei normali parametri.
- bit 4 ... 7 Non usati
- Byte 1 Non usato

23-01-68 Command Register

[BYTE, Set, V]

Questo attributo contiene alcuni comandi da inviare in tempo reale all'encoder ai fini della sua gestione.

Bit	Funzione	bit = 1	bit = 0
0	Activate Preset	Attivazione	Finalizzazione
1 ... 5	non usati		
6	Save Parameters	Attivazione	Finalizzazione
7	Restore Parameters to Defaults	Attivazione	Finalizzazione

Byte 0
Activate Preset

- bit 0 Questo comando è usato per attivare un valore di preset nell'encoder. Non appena il comando è inviato, valore di posizione trasmesso per la posizione corrente dell'encoder coincide con quello impostato nell'attributo **23-01-13 Preset Value** e tutte le posizioni precedenti e successive assumeranno un valore conseguente. L'operazione è eseguita al fronte di salita del bit, ossia ogniqualevolta il bit commuta dal livello logico basso ("0") al livello logico alto ("1"). Il bit deve poi essere riportato al livello logico basso ("0") per finalizzare il comando. Quando il comando è inviato, la posizione corrente dell'encoder è memorizzata temporaneamente nell'attributo **23-01-33 Offset Value**. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla funzione di preset e sul significato e l'uso degli attributi e dei comandi relativi **23-01-13 Preset Value**, **23-01-33 Offset Value** e **Activate Preset** riferirsi a pagina 107.



NOTA

Si badi che non appena è impostato e confermato nell'attributo **23-01-13 Preset Value**, il valore di preset è anche automaticamente attivato, pertanto non è necessario utilizzare questo comando. Usare il comando **Activate Preset** per attivare un valore di preset che è già stato impostato nell'attributo **23-01-13 Preset Value** e che si vuole attivare per una differente posizione dell'albero.



ATTENZIONE

Per salvare in maniera permanente la posizione corrente dell'encoder nell'attributo **23-01-33 Offset Value**, eseguire il comando **Save Parameters**. Se l'alimentazione venisse a mancare senza che i dati fossero prima salvati, il valore non salvato di **23-01-33 Offset Value** sarebbe perso!

bit 1 ... 5

Non usati

Save Parameters

bit 6

Questa funzione permette di memorizzare tutti i parametri nella memoria non volatile. I dati sono salvati nella memoria non volatile al fronte di salita del bit; in altri termini, il salvataggio dei dati è realizzato ogniqualvolta il bit commuta dal livello logico basso ("0") al livello logico alto ("1"). Il bit deve poi essere riportato al livello logico basso ("0") per finalizzare il comando.



NOTA

Salvare sempre i nuovi valori dopo l'impostazione memorizzandoli in maniera permanente nella memoria non volatile.

Se venisse a mancare l'alimentazione, tutti i dati non salvati in precedenza sarebbero persi!



NOTA

Per salvare i nuovi valori in maniera permanente nella memoria non volatile è possibile usare anche il Class Service 16h, si veda a pagina 101.

Restore Parameters to Defaults

bit 7

Questa funzione permette all'operatore di ripristinare tutti i parametri ai valori di default (i valori di default sono predisposti in azienda dagli ingegneri di Lika Electronic per permettere un funzionamento del dispositivo in modalità standard e sicura). Questa funzione si può rivelare utile, per esempio, per ripristinare i valori di fabbrica nel caso in cui

l'encoder sia stato programmato in maniera errata e non si riesca a recuperarne il normale funzionamento.

I parametri di default sono ripristinati al fronte di salita del bit; in altri termini, l'operazione di caricamento dei parametri di default è realizzata ogniqualvolta il bit commuta dal livello logico basso ("0") al livello logico alto ("1"). Il bit deve essere poi riportato al livello logico basso ("0") per finalizzare il comando. La lista completa dei dati macchina e dei relativi parametri di default preimpostati dai tecnici di Lika Electronic è disponibile a pagina 159.



ATTENZIONE

L'esecuzione di questo comando procura la sovrascrittura di tutti i parametri impostati in precedenza!

23-01-69 Warning/Alarm Flags

[BYTE, Get, NV]

Questo attributo è usato congiuntamente agli attributi dei dati assembly I/O, riferirsi alla sezione "8.12.3.6 Formato Attributo Dati Assembly I/O" a pagina 98.

Il suo valore è **00h** (0000 0000₂) quando non sono attivi né warning né allarmi.

Il suo valore è **01h** (0000 0001₂) quando sono attivi degli allarmi.

Il suo valore è **02h** (0000 0010₂) quando sono attivi dei warning.

Il suo valore è **03h** (0000 0011₂) quando sono attivi sia warning che allarmi.

Si veda il byte 4 dell'istanza 02h a pagina 98.

23-01-6A Encoder Serial Number

[UDINT, Get, NV]

Questo attributo visualizza il numero di serie dell'encoder assegnato dal costruttore. Non ha alcuna attinenza con il numero di serie dell'Oggetto Identity (si veda l'attributo **01-01-06 Serial number** a pagina 94) che è invece utilizzato per identificare in maniera univoca il dispositivo all'interno dell'ambiente di rete. Può essere letto nell'etichetta applicata al corpo del dispositivo.

Il significato dei 32 bit nell'attributo è il seguente:

Bit	31 ... 24	23 ... 16	15 ... 0
	AdP	SdP	Numero di serie

AdP: anno di produzione.

SdP: settimana di produzione.

Numero di serie: numero seriale in ordine crescente.

Default = dipendente dal dispositivo

23-01-6C Network-DSC Serial Number

[UDINT, Get, NV]

Questo attributo mostra l'informazione del numero di serie del Network DSC (Digital Signal Controller, controllore segnale digitale).

Default = dipendente dal dispositivo

8.12.6 Classe F5h: Oggetto TCP/IP Interface

Class Code	Object Class	Accesso	Nr. di Istanze
F5h	Oggetto TCP/IP Interface	Get	1

L'Oggetto TCP/IP Interface mette a disposizione il meccanismo per configurare l'interfaccia di rete TCP/IP di un dispositivo. Tra gli elementi configurabili troviamo per esempio l'indirizzo IP del dispositivo, la Network Mask e l'indirizzo Gateway.

Per informazioni complete sugli attributi dell'Oggetto TCP/IP Interface riferirsi alla pubblicazione "The CIP Networks Library. Volume 2. EtherNet/IP Adaptation of CIP".

8.12.6.1 Class Service supportati

I **Class Service** supportati dell'Oggetto TCP/IP Interface sono:

01h = Get_Attribute_All: usato per leggere i valori di tutti gli attributi.

0Eh = Get_Attribute_Single: usato per leggere il valore di un attributo.

8.12.6.2 Class Attribute

F5-01 Revision

[UINT, Get, NV]

Revisione dell'oggetto. Il valore corrente assegnato all'attributo è 0004h.

Default = 0004h

F5-02 Max Instance

[UINT, Get, NV]

Il numero di istanza maggiore di un oggetto creato in questa classe.

Default = 0001h

F5-03 Number of Instances

[UINT, Get, NV]

Il numero di istanze dell'oggetto in questa classe.

Default = 0001h

8.12.6.3 Instance Service supportati

Gli **Instance Service** supportati dell'Oggetto TCP/IP Interface sono:

01h = Get_Attribute_All: usato per leggere i valori di tutti gli attributi.

0Eh = Get_Attribute_Single: usato per leggere il valore di un attributo.

10h = Set_Attribute_Single: usato per scrivere il valore del connection class attribute.

8.12.6.4 Instance Attribute

F5-01-01 Status

[DWORD, Get, V]

Questo attributo visualizza lo stato corrente dell'interfaccia. Il valore cambia al variare dello stato dell'interfaccia. L'attributo **F5-01-01 Status** è una DWORD e i suoi bit sono definiti come segue:

Bit	Nome	Definizione
0 ... 3	Interface Configuration Status	Visualizza lo stato dell'attributo F5-01-05 Interface Configuration . 0 = l'attributo F5-01-05 Interface Configuration non è stato configurato. 1 = l'attributo F5-01-05 Interface Configuration contiene una configurazione ottenuta dal DHCP o dalla memoria non volatile. 2 = l'attributo F5-01-05 Interface Configuration contiene una configurazione ottenuta dalle impostazioni hardware. 3 = riservato per un uso futuro
4	Mcast Pending	Se impostato a 1 indica una configurazione multicast in sospeso.
5	Interface Configuration Pending	Se impostato a 1 indica una configurazione dell'interfaccia in sospeso. Una nuova configurazione sarà caricata al successivo reset.
6	AcdStatus	Segnala che l'ACD ha rilevato un conflitto in un indirizzo IP. Per abilitare/disabilitare l'ACD riferirsi all'attributo F5-01-0A SelectAcd a pagina 124.
7	AcdFault	Segnala che l'ACD ha rilevato un conflitto in un indirizzo IP o che la contromisura non ha funzionato e che la configurazione di interfaccia corrente non può essere utilizzata a motivo di questo conflitto.
8 ... 31	Riservati	Riservati, posti a 0

F5-01-02 Configuration Capability

[DWORD, Get, NV]

Indica il metodo per ottenere un primo indirizzo IP.

Bit	Nome	Definizione
0	BOOTP Client	E' impostato a 4 (0010 ₂): l'encoder è in grado di ottenere la propria configurazione di rete tramite il DHCP.
1	DNS Client	
2	DHCP Client	
3	DHCP-DNS Update	
4	Configuration Settable	Se impostato a 1, indica che l'attributo F5-01-05 Interface Configuration è impostabile.
5	Hardware Configurable	Quando il bit è impostato a 1 l'encoder è configurabile via hardware.
6	Reset Required at change	Sempre impostato a 0.
7	AcdCapable	Se impostato a 1, l'encoder è in grado di rilevare conflitti di indirizzi (supporta ACD). Si veda l'attributo F5-01-0A SelectAcd a pagina 124.
8 ... 31	Riservati	Riservati, posti a 0

F5-01-03 Configuration Control

[DWORD, Get/Set, NV]

E' usato per controllare le opzioni di configurazione della rete.

Quando il suo valore è **0**, il dispositivo utilizzerà valori di configurazione IP assegnati staticamente e ottenuti dalla memoria non volatile.

Quando il suo valore è **2**, il dispositivo otterrà i valori di configurazione dell'interfaccia tramite DHCP.

F5-01-04 Physical Link Object

[Struct of, Get, NV]

Questo attributo identifica l'oggetto associato all'interfaccia di comunicazione fisica sottostante.

Path size

[UINT] Dimensione del percorso (0002h).

Path

[Padded EPATH] Percorso all'Oggetto Ethernet Link, istanza **F6-01-03 Physical Address**, si veda a pagina 128 (20 F6 24 03h).

F5-01-05 Interface Configuration

[Struct of, Get/Set, V/NV]

IP Address

[UDINT] Indirizzo IP del dispositivo (192.168.1.10).

Network Mask

[UDINT] Network mask del dispositivo (255.255.255.0).

Gateway Address

[UDINT] Indirizzo IP del gateway di default del dispositivo (0.0.0.0).

Name Server

[UDINT] DNS primario.

Name Server 2

[UDINT] DNS secondario.

Domain Name

[STRING] Nome di default del dominio.

F5-01-06 Host Name

[STRING, Get/Set, NV]

Mostra l'informazione del nome host del dispositivo che può essere utilizzato per scopi informativi.

F5-01-08 TTL Value

[USINT, Get/Set, NV]

Il dispositivo utilizza il valore TTL per il campo time-to-live dell'header IP quando invia pacchetti EtherNet/IP tramite trasmissione IP multicast.

Default = 1

F5-01-09 Mcast Config

[Struct of, Set, NV]

Contiene la configurazione degli indirizzi IP multicast del dispositivo da utilizzare per i pacchetti multicast EtherNet/IP.

Alloc Control

[USINT] 0 = gli indirizzi multicast saranno generati utilizzando l'algoritmo di allocazione predefinito secondo le specifiche. 1 = gli indirizzi multicast saranno allocati secondo i valori specificati nei parametri **Num Mcast** e **Mcast Start Addr**.

(riservato)

[USINT] impostato a 0, non modificare.

Num Mcast

[UINT] Numero di indirizzi IP multicast allocati (1).

Mcast Start Addr

[UDINT] Primo indirizzo multicast a partire dal quale sono allocati gli indirizzi **Num Mcast**.

F5-01-0A SelectAcd

[BOOL, Set, NV]

Permette di abilitare / disabilitare l'Address Conflict Detection (ACD). Se l'ACD è abilitato, non appena viene rilevato un conflitto in un indirizzo, il bit 6 **AcdStatus** nell'attributo **F5-01-01 Status** è impostato a 1 e il LED Errore NS Network State si accende rosso.

0 = Disabilitazione ACD

1 = Abilitazione ACD

Default = 1

F5-01-0B LastConflictDetected

[Struct of, Set, NV]

Si tratta di un attributo diagnostico che offre informazioni sullo stato dell'ACD quando è stato rilevato l'ultimo conflitto in un indirizzo IP.

AcdActivity

[USINT] Stato dell'algoritmo ACD quando è stato rilevato l'ultimo conflitto in un indirizzo IP.

RemoteMAC

[Array di 6 USINT] Indirizzo MAC di origine IEEE 802.3 ricavato dall'intestazione del pacchetto Ethernet ricevuto inviato dal dispositivo durante la segnalazione del conflitto.

ArpPDU

[Array di 28 USINT] Response PDU ARP in formato binario.

F5-01-0C EtherNet/IP QuickConnect

[BOOL, Set, NV]

Abilita (1) o disabilita (0) la funzionalità QuickConnect EtherNet/IP. Se QuickConnect EtherNet/IP è abilitata, procurerà l'accensione rapida dei dispositivi EtherNet/IP di destinazione e la loro unione a una rete EtherNet/IP.

Default = 0

F5-01-0D Encapsulation Inactivity Timeout

[UINT, Set, NV]

Numero di secondi senza attività di incapsulamento prima che la connessione TCP sia chiusa. E' disabilitato (0).

Default = 0 (valore min. 0, valore max. 3600)

8.12.7 Classe F6h: Oggetto Ethernet Link

Class Code	Object Class	Accesso	Nr. di Istanze
F6h	Oggetto Ethernet Link	Get	1

L'Oggetto EtherNet Link mantiene i contatori specifici del collegamento e le informazioni di stato per un'interfaccia di comunicazione IEEE 802.3 come la velocità di trasmissione, lo stato dell'interfaccia e l'indirizzo MAC.

8.12.7.1 Class Service supportati

I **Class Service** supportati dell'Oggetto Ethernet Link sono:

01h = Get_Attribute_All: usato per leggere i valori di tutti gli attributi.

0Eh = Get_Attribute_Single: usato per leggere il valore di un attributo.

8.12.7.2 Class Attribute

F6-01 Revision

[UINT, Get, NV]

Revisione dell'oggetto. Il valore corrente assegnato all'attributo è 0004h.

Default = 0004h

F6-02 Max Instance

[UINT, Get, NV]

Il numero di istanza maggiore di un oggetto creato in questa classe (1 o 3).

Default = 0003h

F6-03 Number of Instances

[UINT, Get, NV]

Il numero di istanze dell'oggetto in questa classe (1 o 3).

Default = 0003h

8.12.7.3 Instance Service supportati

Gli **Instance Service** supportati dell'Oggetto Ethernet Link sono:

01h = Get_Attribute_All: usato per leggere i valori di tutti gli attributi.

0Eh = Get_Attribute_Single: usato per leggere il valore di un attributo.

10h = Set_Attribute_Single: usato per scrivere il valore del connection class attribute.

4Ch = Get_And_Clear: usato per ottenere e poi cancellare l'attributo specificato.

8.12.7.4 Instance Attribute

F6-01-01 Interface Speed

[UDINT, Get, V]

Velocità dell'interfaccia correntemente in uso, espressa in Mbps (10 o 100).

F6-01-02 Interface Flags

[DWORD, Get, V]

Flag di stato dell'interfaccia secondo la seguente tabella.

Bit	Nome	Definizione
0	Link Status	Indica se l'interfaccia di comunicazione IEEE 802.3 è collegata o meno alla rete attiva. 0 indica un collegamento non attivo; 1 indica un collegamento attivo.
1	Half/Full Duplex	Indica la modalità duplex correntemente in uso. 0 indica che l'interfaccia usa la modalità half duplex; 1 indica che l'interfaccia usa la modalità full duplex. Se il flag Link Status è 0, allora il valore del flag Half/Full Duplex è indeterminato.
2 ... 4	Negotiation Status	Indica lo stato dell'auto-negoziazione del collegamento. 0 = Auto-negoziazione in corso 1 = Auto-negoziazione e rilevamento della velocità falliti. Utilizzo dei valori di default. I valori di default raccomandati sono 10 Mbps e half duplex. 2 = Auto-negoziazione fallita, ma velocità rilevata. Duplex impostato predefinito. 3 = Negoziazione di velocità e duplex ottenuta con successo. 4 = Auto-negoziazione non tentata. Velocità e duplex forzati.
5	Manual Setting Requires Reset	E' 0 quando l'interfaccia può attivare modifiche per collegare i parametri durante il runtime. E' 1 quando è richiesto il reset per rendere effettive le modifiche.
6	Local Hardware Fault	0 indica che l'interfaccia non rileva alcun errore hardware locale; 1 indica che è stato rilevato un errore hardware locale.
7 ... 31	Riservati	Riservati, posti a 0

F6-01-03 Physical Address

[Array di 6 UINT, Get, NV]

Indirizzo MAC (MAC ID). Questo attributo mostra l'indirizzo di rete fisico, ossia l'indirizzo MAC assegnato.

F6-01-04 Interface Counters

[Struct of, Get, V]

Questo attributo contiene contatori relativi alla ricezione dei pacchetti sull'interfaccia.

In Octets

[UDINT] Ottetti ricevuti sull'interfaccia.

In Ucast Packets

[UDINT] Pacchetti Unicast ricevuti sull'interfaccia.

In NUCast Packets

[UDINT] Pacchetti non Unicast ricevuti sull'interfaccia.

In Discards

[UDINT] Pacchetti in ingresso ricevuti sull'interfaccia, ma scartati.

In Errors

[UDINT] Pacchetti in ingresso contenenti errori (non include **In Discards**).

In Unknown Protos

[UDINT] Pacchetti in ingresso con protocollo sconosciuto.

Out Octets

[UDINT] Ottetti trasmessi sull'interfaccia.

Out Ucast Packets

[UDINT] Pacchetti Unicast trasmessi sull'interfaccia.

Out NUCast Packets

[UDINT] Pacchetti non Unicast trasmessi sull'interfaccia.

Out Discards

[UDINT] Pacchetti in uscita scartati.

Out Errors

[UDINT] Pacchetti in uscita contenenti errori (non include **Out Discards**).

F6-01-05 Media Counters

[Struct of, Get, V]

Questo attributo contiene i contatori specifici dei media Ethernet.

Alignment Errors

[UDINT] Frame ricevuti che non sono un numero intero di ottetti nella dimensione.

FCS Errors

[UDINT] Frame ricevuti che non superano il controllo FCS.

Single Collisions

[UDINT] Frame trasmessi con successo che sono incappati esattamente in una collisione.

Multiple Collisions

[UDINT] Frame trasmessi con successo che sono incappati in più di una collisione.

SQE Test Errors

[UDINT] Numero di volte in cui è generato il messaggio di errore del test SQE.

Deferred Transmissions

[UDINT] Frame per i quali si ritarda il primo tentativo di trasmissione a causa del medium occupato.

Late Collisions

[UDINT] Numero di volte in cui una collisione viene rilevata dopo un bit time (tempo di bit) pari a 512 nella trasmissione di un pacchetto.

Excessive Collisions

[UDINT] Frame la cui trasmissione fallisce a causa del numero eccessivo di collisioni.

MAC Transmit Errors

[UDINT] Frame la cui trasmissione fallisce a causa di un errore interno del sottolivello MAC.

Carrier Sense Errors

[UDINT] Tempi in cui la condizione di rilevamento della portante è stata persa o non è mai stata affermata durante il tentativo di trasmissione di un frame.

Frame Too Long

[UDINT] Frame ricevuti che superano la dimensione massima permessa per il frame.

MAC Receive Errors

[UDINT] Frame la cui ricezione su un'interfaccia fallisce a causa di un errore di ricezione interno sul sottolivello MAC.

F6-01-06 Interface Control

[Struct of, Get/Set, NV]

Questo attributo è una struttura che consiste dei seguenti parametri.

Control Bits

[WORD] Bit di controllo dell'interfaccia.

Bit	Nome	Definizione
0	Auto-negotiate	0 indica che l'auto-negoziazione del collegamento 802.3 è disabilitata. 1 indica che l'auto-negoziazione è abilitata. Se l'auto-negoziazione è disabilitata, il dispositivo utilizzerà le impostazioni indicate dalla modalità Forced Duplex Mode e i bit della Forced Interface Speed.
1	Forced Duplex Mode	Se il bit Auto-negotiate è 0, il bit Forced Duplex Mode indica se l'interfaccia opererà in modalità full o half duplex. 0 indica che il duplex dell'interfaccia sarà del tipo half duplex. 1 indica che il duplex dell'interfaccia sarà del tipo full duplex. Le interfacce che non supportano il duplex richiesto restituiranno il codice di stato 0x09 (Invalid Attribute Value). Se l'auto-negoziazione è abilitata, il tentativo di impostazione del bit Forced Duplex Mode procurerà il codice di stato 0x0C (Object State Conflict).
2 ... 15	Riservati	Riservati, posti a 0

Forced Interface Speed

[UINT] Se il bit **Auto-negotiate** è a 0, i bit **Forced Interface Speed** indicano la velocità alla quale opererà l'interfaccia. La velocità è espressa in megabit per secondo (per esempio, per un collegamento Ethernet a 10 Mbps, la Interface Speed sarà 10).

F6-01-07 Interface Type

[USINT, Get, NV]

Questo attributo indica la tipologia dell'interfaccia fisica secondo la seguente tabella.

Istanza	Valore	Tipologia di interfaccia
1	2	Twisted-pair (a doppino ritorto)
2	2	Twisted-pair (a doppino ritorto)
3	1	L'interfaccia è interna al dispositivo

F6-01-08 Interface State

[USINT, Get, V]

Questo attributo mostra lo stato di funzionamento corrente dell'interfaccia secondo la seguente tabella.

Valore	Stato dell'interfaccia
0	Stato dell'interfaccia sconosciuto
1	L'interfaccia è abilitata e pronta a trasmettere e ricevere dati
2	L'interfaccia è disabilitata
3	L'interfaccia è in fase di test
4 ... 255	Riservati

F6-01-09 Admin State

[USINT, Set, V]

Questo attributo permette l'impostazione di amministrazione dello stato dell'interfaccia secondo la seguente tabella.

Valore	Stato Admin
0	Riservato
1	Abilitazione interfaccia
2	Disabilitazione interfaccia
3 ... 255	Riservato

F6-01-0A Interface Label

[SHORT_STRING, Get, NV]

Questo attributo è una stringa che descrive l'interfaccia secondo la seguente tabella.

Istanza	Valore
1	Porta 1
2	Porta 2
3	Interna

F6-01-0B Interface Capability

[Struct of, Get, NV]

Questo attributo mostra tutte le funzioni di cui è capace l'interfaccia secondo la seguente tabella.

Bit	Nome	Definizione
0	Manual Setting Requires Reset	Indica se il dispositivo richiede o meno l'esecuzione di un reset per rendere effettive le modifiche effettuate sull'attributo F6-01-06 Interface Control . 0 = Indica che il dispositivo rende effettive automaticamente le modifiche all'attributo F6-01-06 Interface Control e perciò non richiede un reset per la loro conferma e attivazione. E' altresì il valore del bit nel caso in cui l'attributo F6-01-06 Interface Control non sia implementato. 1 = Indica che il dispositivo non rende effettive automaticamente le modifiche all'attributo F6-01-06 Interface Control e perciò richiede un reset per la loro conferma e attivazione. Nota: questo bit sarà replicato anche nell'attributo F6-01-02 Interface Flags al fine di mantenere la compatibilità a ritroso con le precedenti revisioni dell'oggetto.
1	Auto-negotiate	0 = Indica che l'interfaccia non supporta l'auto-negoziazione del collegamento (interfaccia interna) 1 = Indica che l'interfaccia supporta l'auto-negoziazione (interfaccia esterna)
2	Auto-MDIX	0 = Indica che l'interfaccia non supporta la funzionalità auto-MDIX (interfaccia interna) 1 = Indica che l'interfaccia supporta la funzionalità auto-MDIX (interfaccia esterna)
3	Manual Speed/Duplex	0 = Indica che l'interfaccia non supporta l'impostazione manuale di speed/duplex. L'attributo F6-01-06 Interface Control non sarà supportato (interfaccia interna) 1 = Indica che l'interfaccia supporta l'impostazione manuale di speed/duplex tramite l'attributo F6-01-06 Interface Control (interfaccia esterna)
4 ... 31	Riservati	Riservati, posti a 0

8.12.8 Classe 47h: Oggetto Device Level Ring (DLR)

Class Code	Object Class	Accesso	Nr. di Istanze
47h	Oggetto Device Level Ring (DLR)	Get	1

L'Oggetto Device Level Ring (DLR) mette a disposizione l'interfaccia di configurazione e di informazione sullo stato per il protocollo DLR. Il protocollo DLR è un protocollo a 2 livelli che abilita l'uso di una topologia Ethernet ad anello. L'Oggetto DLR fornisce al protocollo l'interfaccia CIP di livello applicazione. Tutte le specifiche del protocollo DLR sono contenute nel Capitolo 9 della pubblicazione "THE CIP NETWORKS LIBRARY, Volume 2, EtherNet/IP Adaptation of CIP".

8.12.8.1 Class Service supportati

I **Class Service** supportati dell'Oggetto Device Level Ring (DLR) sono:

01h = Get_Attribute_All: usato per leggere i valori di tutti gli attributi.

0Eh = Get_Attribute_Single: usato per leggere il valore di un attributo.

8.12.8.2 Class Attribute

47-01 Revision

[UINT, Get, NV]

Revisione dell'oggetto. Il valore corrente assegnato all'attributo è 0003h.

Default = 0003h

8.12.8.3 Instance Service supportati

Gli **Instance Service** supportati dell'Oggetto Device Level Ring (DLR) sono:

0Eh = Get_Attribute_Single: usato per leggere il valore di un attributo.

8.12.8.4 Instance Attribute

47-01-01 Network Topology

[USINT, Get, V]

Indica il tipo corrente di topologia di rete. Il valore "0" sta a significare una topologia "lineare"; il valore "1" sta a significare una topologia "ad anello".

47-01-02 Network Status

[USINT, Get, V]

Questo attributo fornisce l'informazione sullo stato corrente della rete basato sulla vista della rete del dispositivo secondo la seguente tabella.

Valore dello stato della rete	Descrizione
0	Funzionamento normale nei due tipi di topologia di rete ad anello e lineare.
1	Errore nella topologia ad anello. E' stato rilevato un problema nella topologia ad anello. Valido solo quando l'attributo 47-01-01 Network Topology è "1" = ad anello.
2	Rilevato un loop inaspettato. E' stato rilevato un loop nella rete. Valido solo quando l'attributo 47-01-01 Network Topology è "0" = lineare.
3	Errore di rete parziale (Partial Network Fault). E' stato rilevato un problema di rete in una sola direzione. Valido solo quando l'attributo 47-01-01 Network Topology è "1" = ad anello e il nodo è il supervisore attivo della rete ad anello.
4	Ciclo rapido di Errore/Ripristino. E' stata rilevata una serie di cicli rapidi di errore/ripristino della rete ad anello. Come nel caso dello stato di Partial Network Fault (3, Errore di rete parziale), il supervisore conserva lo stato con inoltro bloccato sulle sue porte dell'anello. La condizione deve essere ripristinata con azione esplicita mediante il servizio Clear Rapid Faults (cancellazione guasti rapidi).

47-01-0A Active Supervisor Address

[Struct of, Get, V]

Questo attributo contiene l'informazione sull'indirizzo IP (IPv4) e/o sull'indirizzo MAC Ethernet del supervisore attivo della rete ad anello. All'inizio i valori dell'indirizzo IP e dell'indirizzo MAC Ethernet saranno posti a 0, finché non sarà determinato il supervisore attivo della rete ad anello.

47-01-0C Capability Flags

[DWORD, Get, NV]

I Capability Flag (flag di funzionalità) descrivono le funzionalità DLR del dispositivo secondo la seguente tabella.

Bit	Nome	Definizione
0	Announce-based Node	Imposta se l'implementazione del nodo ad anello del dispositivo si basa sul processamento dei frame Announce.
1	Beacon-based Node	Imposta se l'implementazione del nodo ad anello del dispositivo si basa sul processamento dei frame Beacon.

	Node	anello del dispositivo si basa sul processamento dei frame Beacon.
2 ... 4	Riservati	Riservati, posti a 0
5	Supervisor Capable	Imposta se il dispositivo è in grado di offrire la funzione di supervisore.
6	Redundant Gateway Capable	Imposta se il dispositivo è in grado di offrire la funzione di gateway ridondante.
7	Flush_Table Frame Capable	Imposta se il dispositivo è in grado di supportare il frame Flush_Table.
8 ... 31	Riservati	Riservati, posti a 0

Default = 0082h = **Beacon-based Ring Node + Flush_Table Frame Capable**

8.12.9 Classe 48h: Oggetto Quality of Service (QoS)

Class Code	Object Class	Accesso	Nr. di Istanze
48h	Oggetto Quality of Service (QoS)	Get	1

L'Oggetto Quality of Service (QoS) è usato per trattare i flussi di traffico con differenti priorità relative o altre caratteristiche di recapito. I meccanismi QoS standard includono IEEE 802.1D/Q (priorità del frame Ethernet) e i Differentiated Service (DiffServ) nella suite del protocollo TCP/IP.

L'Oggetto QoS mette a disposizione le risorse per configurare certe modalità di funzionamento correlate a QoS nei dispositivi EtherNet/IP.

L'Oggetto QoS è richiesto per i dispositivi che supportano la trasmissione dei messaggi EtherNet/IP con punti codice DiffServ non-zero (DSCP) o la trasmissione di messaggi EtherNet/IP nei frame con tag 802.1Q.

8.12.9.1 Class Service supportati

I **Class Service** supportati dell'Oggetto Quality of Service (QoS) sono:

0Eh = Get_Attribute_Single: usato per leggere il valore di un attributo.

8.12.9.2 Class Attribute

47-01 Revision

[UINT, Get, NV]

Revisione dell'Oggetto. Il valore corrente assegnato all'attributo è 0001h.

Default = 0001h

8.12.9.3 Instance Service supportati

Gli **Instance Service** supportati dell'Oggetto Quality of Service (QoS) sono:

0Eh = Get_Attribute_Single: usato per leggere il valore di un attributo.

10h = Set_Attribute_Single: usato per scrivere il valore di un connection class attribute.

8.12.9.4 Instance Attribute

48-01-01 802.1Q Tag Enable

[USINT, Set, NV]

Questo attributo abilita (1) o disabilita (0) la trasmissione dei frame 802.1Q sui messaggi CIP e IEEE 1588. Quando l'attributo è abilitato, il dispositivo invierà frame 802.1Q per tutti i messaggi CIP e IEEE 1588.

48-01-04 DSCP Urgent

[USINT, Set, NV]

Valore DSCP per i messaggi CIP transport class 1 Urgent priority.

Default = 55

48-01-05 DSCP Scheduled

[USINT, Set, NV]

Valore DSCP per i messaggi CIP transport class 1 Scheduled priority.

Default = 47

48-01-06 DSCP High

[USINT, Set, NV]

Valore DSCP per i messaggi CIP transport class 1 High priority.

Default = 43

48-01-07 DSCP Low

[USINT, Set, NV]

Valore DSCP per i messaggi CIP transport class 1 Low priority.

Default = 31

48-01-08 DSCP Explicit

[USINT, Set, NV]

Valore DSCP per i messaggi CIP explicit (transport class 3 e UCMM) e per tutti gli altri messaggi con incapsulamento EtherNet/IP.

Default = 27

9 Web Server Integrato

9.1 Web server integrato – Informazioni preliminari

Gli encoder EtherNet/IP di Lika Electronic integrano un web server. Questa interfaccia utente basata su una connessione di tipo web è progettata per offrire funzioni di assistenza e informazioni complete sul dispositivo al quale si può accedere tramite una connessione Internet.

In particolare permette di:

- visualizzare e monitorare i parametri correntemente impostati;
- impostare i parametri di comunicazione della rete;
- impostare alcuni parametri come il preset e la direzione di conteggio;
- aggiornare il firmware;
- monitorare l'encoder e accedere ad alcune funzioni di manutenzione avanzate.

Al web server si può accedere tramite un qualsiasi PC sul quale sia installato un browser web. Dato che il suo solo requisito è la presenza di una connessione HTTP tra il browser web e il web server attiva nel dispositivo, è una soluzione valida anche nei casi di accesso remoto.

Prima di aprire il web server dell'encoder EtherNet/IP assicurarsi di soddisfare completamente i seguenti requisiti:

- l'encoder è collegato alla rete;
- l'encoder ha un indirizzo IP valido;
- il PC è collegato alla rete;
- nel PC o nel dispositivo utilizzato per la connessione è installato un browser web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, ...).



NOTA

Questo web server è stato testato e verificato utilizzando i seguenti browser web:

- Internet Explorer IE11 versione 11.1593.14393.0
- Mozilla Firefox versione 73.0.1
- Google Chrome versione 83.0.4103.97
- Opera versione 68.0.3618.165



NOTA

Si badi che l'aspetto delle schermate può variare a seconda del browser web usato. Gli snapshot che seguono sono stati acquisiti utilizzando Mozilla Firefox.

9.2 Pagina Home del Web server

Per aprire il web server dell'encoder EtherNet/IP procedere come segue:

1. digitare l'indirizzo IP dell'encoder cui ci si vuole collegare (nell'esempio: 192.168.1.10, questo è l'indirizzo IP software di default impostato da Lika, si veda a pagina 47) nella barra dell'indirizzo del browser web e confermare premendo **ENTER**;

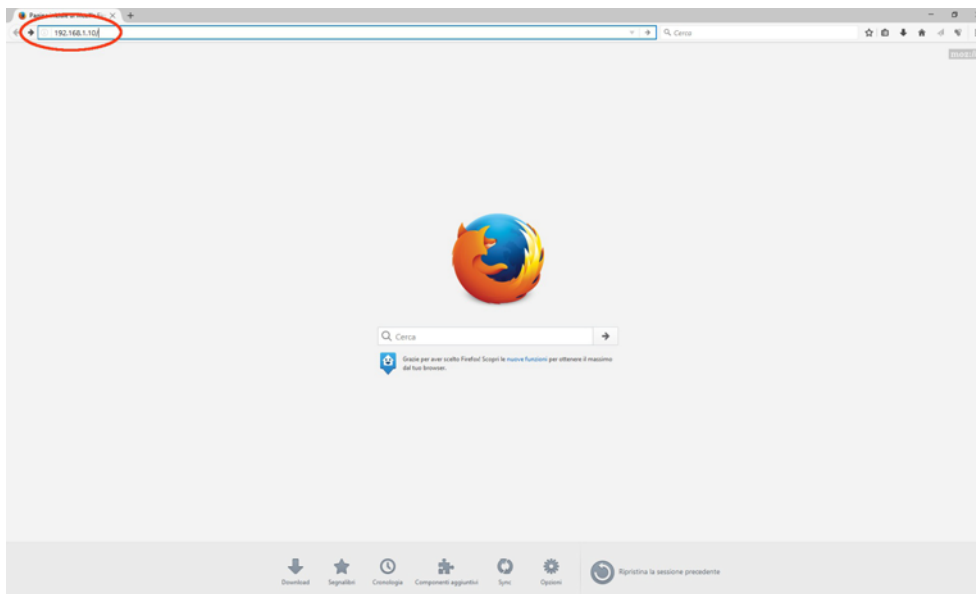


Figura 41 – Apertura del web server

2. non appena la connessione è stabilita, appare sullo schermo la pagina **Home** del web server;

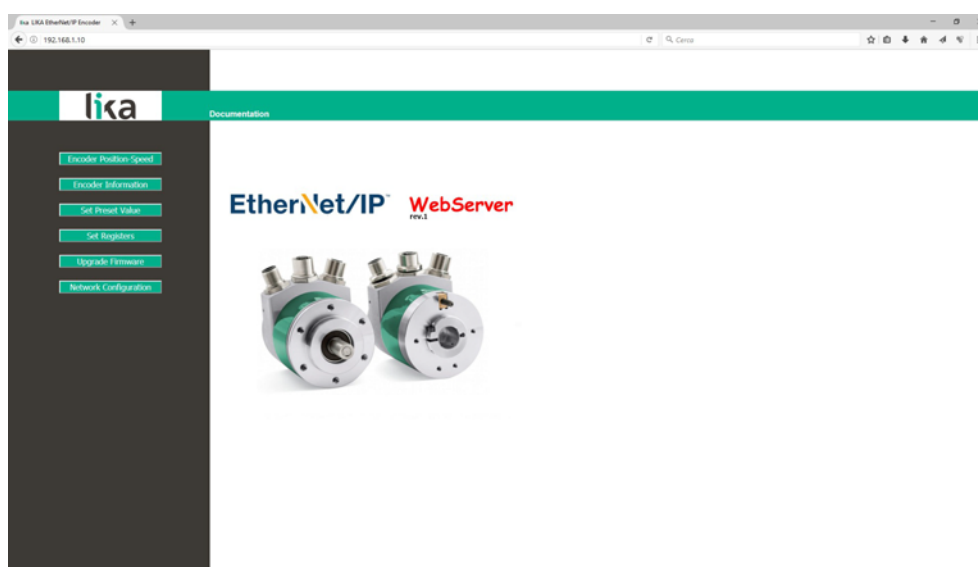


Figura 42 – Pagina Home del Web server

Sulla barra di menu della pagina **Home** sono disponibili alcuni comandi.

Premere sul **logo Lika** per accedere al sito web di Lika (www.lika.biz).

Premere il comando **Documentation** per accedere alla pagina della documentazione tecnica dell'encoder EtherNet/IP disponibile sul sito internet di Lika (<https://www.lika.it/eng/products/rotary-encoders/absolute/ethernet/>) dove è possibile trovare informazioni tecniche specifiche e la documentazione dell'encoder EtherNet/IP.

Alcuni comandi sono poi disponibili nella barra di navigazione laterale, a sinistra. Tutte le pagine, eccetto la pagina **Upgrade firmware**, sono liberamente accessibili tramite i comandi nella barra. La pagina **Upgrade firmware** è protetta e richiede l'inserimento di una password per l'accesso. Questi comandi permettono l'accesso a pagine specifiche dove è possibile trovare informazioni di configurazione e di diagnostica sull'encoder collegato nonché funzioni utili all'utilizzatore. Esse sono descritte nelle sezioni che seguono.

9.3 Posizione e velocità dell'encoder

Premere il comando **Encoder Position-Speed** nella barra di navigazione laterale a sinistra della pagina **Home** del Web server per accedere alla pagina dove sono visualizzate le informazioni sulla posizione corrente dell'encoder e sulla velocità corrente dell'encoder.

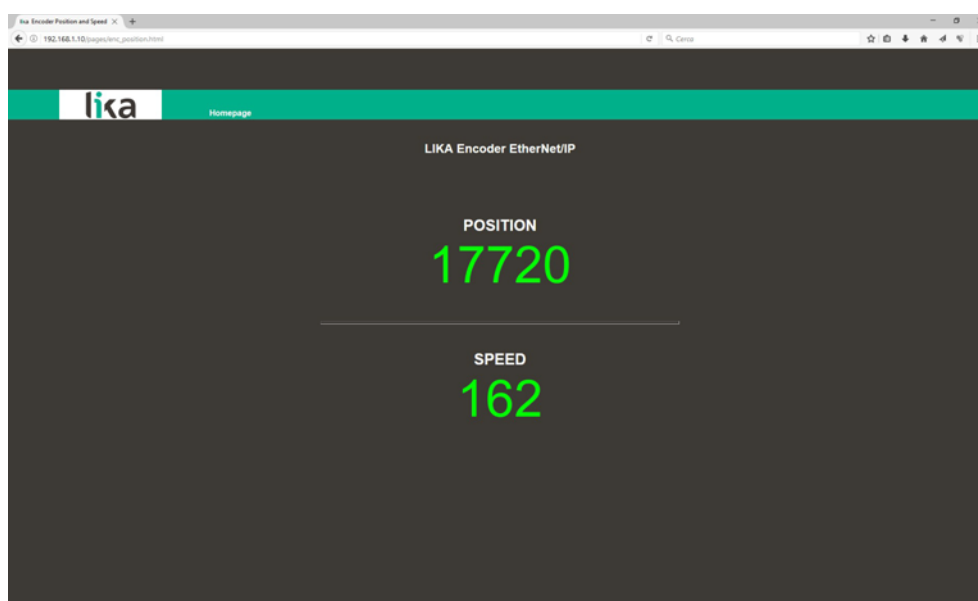


Figura 43 – Pagina della posizione e velocità dell'encoder

La posizione corrente dell'encoder è espressa in conteggi. Per ogni informazione riferirsi all'attributo **23-01-03 Position value** a pagina 102.

La velocità corrente dell'encoder è espressa nell'unità di misura impostata nell'attributo **23-01-19 Velocity Format** a pagina 108 (di default è espressa in conteggi al secondo). Per ogni informazione riferirsi all'attributo **23-01-18 Velocity Value** a pagina 108.



NOTA

I valori della posizione corrente e della velocità corrente dell'encoder sono processati in tempo reale e aggiornati in maniera continua (ogni 200 msec. sullo schermo).

Premere il comando **Homepage** per ritornare alla pagina **Home** del Web server.


9.3.1 Note specifiche sull'utilizzo di Internet Explorer

Al fine di ottenere un aggiornamento continuo della pagina **Encoder position and speed**, su Internet Explorer devono essere impostate opportunamente le seguenti opzioni.

- Aprire il menu **Settings**;
- aprire la scheda delle priorità **Internet Options**;
- nella pagina a schede **General**, premere il pulsante **Setting** disponibile nella sezione **History Browsing**;
- sotto la voce **Check for newer versions of stored pages**, premere **Every time I visit the webpage**;
- ogniqualvolta richiesto, premere il pulsante **OK** per confermare.

9.4 Encoder information (attributi EtherNet/IP)

Premere il comando **Encoder information** nella barra di navigazione laterale a sinistra della pagina **Home** del Web server per accedere alla pagina **Encoder Information**. In questa pagina è visualizzata la lista completa degli attributi EtherNet/IP disponibili. Gli attributi sono espressi in notazione decimale, mentre i valori sono espressi in notazione esadecimale oppure in notazione decimale. L'indirizzo MAC dell'encoder collegato è riportato sotto il nome della pagina.

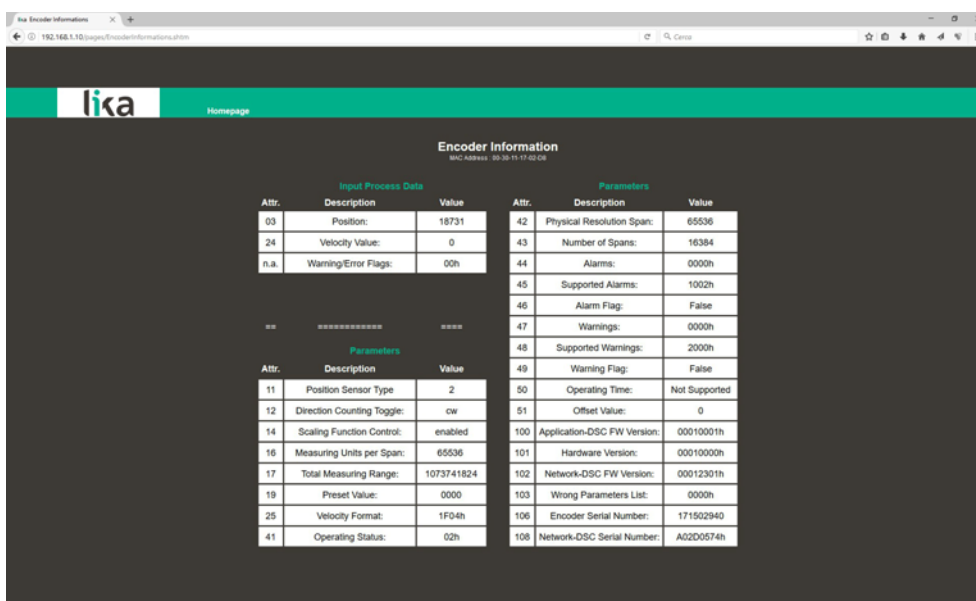

The screenshot shows a web browser window displaying the 'Encoder Information' page. The page has a green header with the 'lika' logo and a 'Homepage' link. Below the header, the title 'Encoder Information' is centered, followed by the MAC address 'MAC Address: 00-00-11-17-02-08'. The main content area contains two tables: 'Input Process Data' and 'Parameters'.

Input Process Data			Parameters		
Attr.	Description	Value	Attr.	Description	Value
03	Position:	18731	42	Physical Resolution Span:	65536
24	Velocity Value:	0	43	Number of Spans:	16384
n.a.	Warning/Error Flags:	00h	44	Alarms:	0000h
			45	Supported Alarms:	1002h
			46	Alarm Flag:	False
			47	Warnings:	0000h
			48	Supported Warnings:	2000h
			49	Warning Flag:	False
			50	Operating Time:	Not Supported
			51	Offset Value:	0
			100	Application-DSC FW Version:	00010001h
			101	Hardware Version:	00010000h
			102	Network-DSC FW Version:	00012301h
			103	Wrong Parameters List:	0000h
			106	Encoder Serial Number:	171502940
			108	Network-DSC Serial Number:	A02D0574h

Figura 44 - Pagina Encoder Information

Gli attributi elencati sotto la sezione **Input Process Data** sono i dati di processo e il loro valore è accessibile in sola lettura (Get).

Gli attributi elencati sotto la sezione **Parameters** sono i parametri di configurazione dell'encoder; possono essere parametri con accesso in lettura-scrittura (Set) o sola lettura (Get).

Per una descrizione completa degli attributi encoder disponibili riferirsi alla sezione "8.12.5 Classe 23h: Oggetto Position Sensor" a pagina 101.



NOTA

Si badi che i valori che appaiono nella pagina **Encoder Information** sono "congelati" al momento in cui si visualizza la pagina. Per aggiornare i valori occorre fare un refresh della pagina web.



NOTE

Gli attributi nella pagina **Encoder Information** non possono essere modificati anche quando fossero attributi con accesso in lettura-scrittura. Accedere alla pagina **Set Registers** per modificarli (si veda a pagina 145).

Premere il comando **Homepage** per ritornare alla pagina **Home** del Web server.

9.5 Impostazione del valore di Preset

Premere il comando **Set Preset Value** nella barra di navigazione laterale a sinistra della pagina **Home** del Web server per accedere alla pagina **Set Encoder Preset** e impostare/attivare un valore di Preset. Per informazioni complete sulla funzione di preset riferirsi all'attributo **23-01-13 Preset Value** a pagina 107.

Non appena si preme il comando **Set Preset Value** sullo schermo appare un messaggio di warning (**Are you sure you want to change Preset Value? / Siete sicuri di voler modificare il valore di Preset?**): avvisa l'operatore della delicatezza dell'operazione, richiedendogli pertanto di confermare la procedura prima di proseguire.

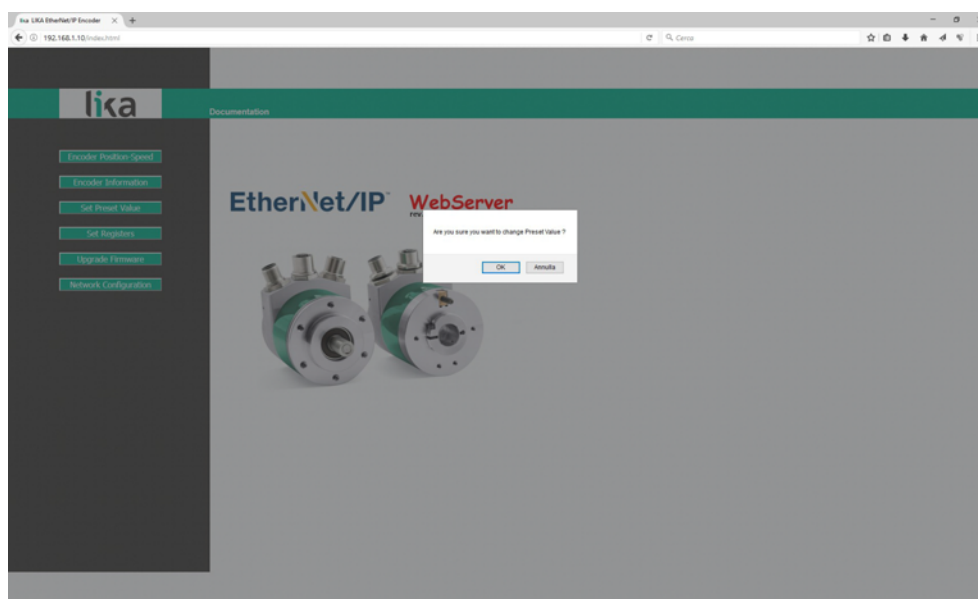


Figura 45 - Accesso alla pagina Set Encoder Preset

Premere il pulsante **OK** per procedere.

Altrimenti premere il pulsante **EXIT** per interrompere la procedura. Sullo schermo apparirà il messaggio **Set Preset cancelled! / Impostazione Preset abortita!**. Premere il pulsante **OK** per ritornare alla pagina **Home** del Web server.

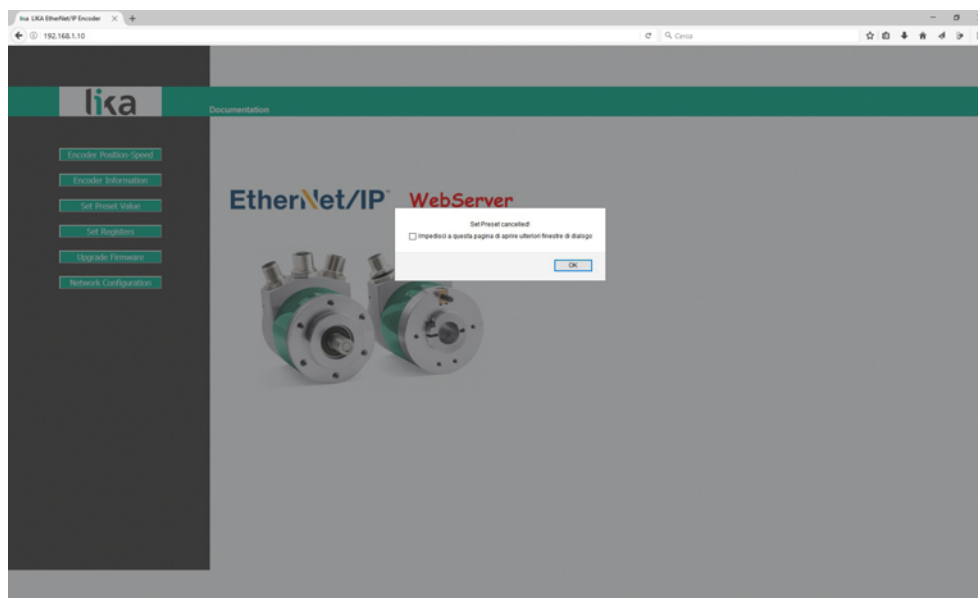


Figura 46 – Operazione di Preset abortita

Se si conferma la procedura, sullo schermo appare la pagina **Set Encoder Preset**:

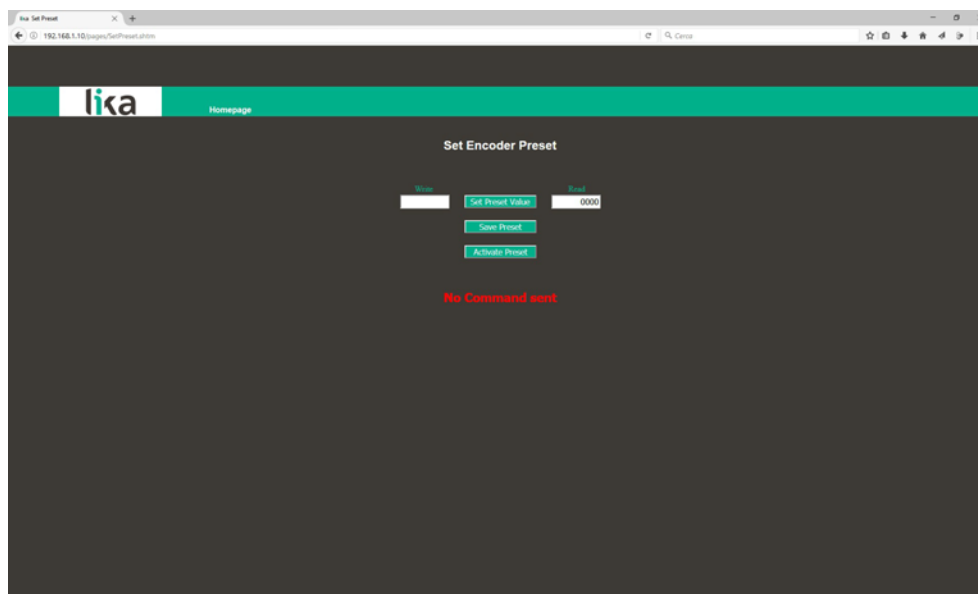


Figura 47 – Pagina Set Encoder Preset

Il valore di Preset correntemente impostato nell'encoder (si veda l'attributo **23-01-13 Preset Value** a pagina 107) sarà visualizzato nella casella **READ**.

Per modificare il Preset impostare un valore consono nella casella **WRITE** e premere poi il pulsante **Set Preset Value** per confermare. Il valore deve essere impostato in notazione decimale.



NOTA

Si badi che il valore di Preset è ora salvato temporaneamente nell'attributo **23-01-13 Preset Value**. Per memorizzare in maniera permanente nell'attributo **23-01-13 Preset Value** il valore di Preset impostato, premere il pulsante **Save Preset**. Qualora fosse tolta l'alimentazione all'encoder senza salvare i dati, il valore di Preset che non è stato memorizzato nella EEPROM Flash sarebbe perso!

Il valore di preset è impostato e attivato per la posizione dell'encoder nel momento in cui il valore di preset viene trasmesso. E' attivato nel momento in cui il valore è confermato mediante la pressione del pulsante **Set Preset Value**. Consigliamo di attivare il valore di preset quando l'encoder è in stop. Nel caso in cui fosse necessario attivare un valore già impostato nell'attributo **23-01-13 Preset Value** e visualizzato nel campo **READ** in una posizione fisica differente dell'albero dell'encoder, premere il pulsante **Activate Preset**, riferirsi al bit 0 **Activate Preset** dell'attributo **23-01-68 Command Register**, si veda a pagina 116.



NOTA

A ogni conferma e/o attivazione dell'impostazione del valore del Preset, apparirà un messaggio sotto i pulsanti (si veda il messaggio **No Command sent / Nessun comando inviato** nella Figura 47). Informa sull'esito positivo dell'operazione o sull'occorrenza di un errore (per esempio **Command was set correctly / Comando impostato correttamente** se tutto è andato a buon fine; oppure **Command Error! / Errore Comando!** se qualcosa è andato storto).

Premere il comando **Homepage** per ritornare alla pagina **Home** del Web server.

9.6 Impostazione degli attributi

Premere il comando **Set Registers** nella barra di navigazione laterale a sinistra nella pagina **Home** del Web server per accedere alla pagina **Set Encoder Registers**. In questa pagina sono visualizzati gli attributi dell'encoder EtherNet/IP ad accesso read-write (Set) disponibili nell'Oggetto Position Sensor (Classe 23h); il loro valore può essere modificato.

Per informazioni complete sugli attributi dell'encoder riferirsi alla sezione "8.12.5 Classe 23h: Oggetto Position Sensor" a pagina 101.

Non appena si preme il comando **Set Registers** appare sullo schermo un messaggio di avvertimento (**Are you sure you want to change Registers Values? / Siete sicuri di voler modificare i valori dei registri?**): avvisa l'operatore della delicatezza dell'operazione, richiedendogli pertanto di confermare la procedura prima di proseguire.

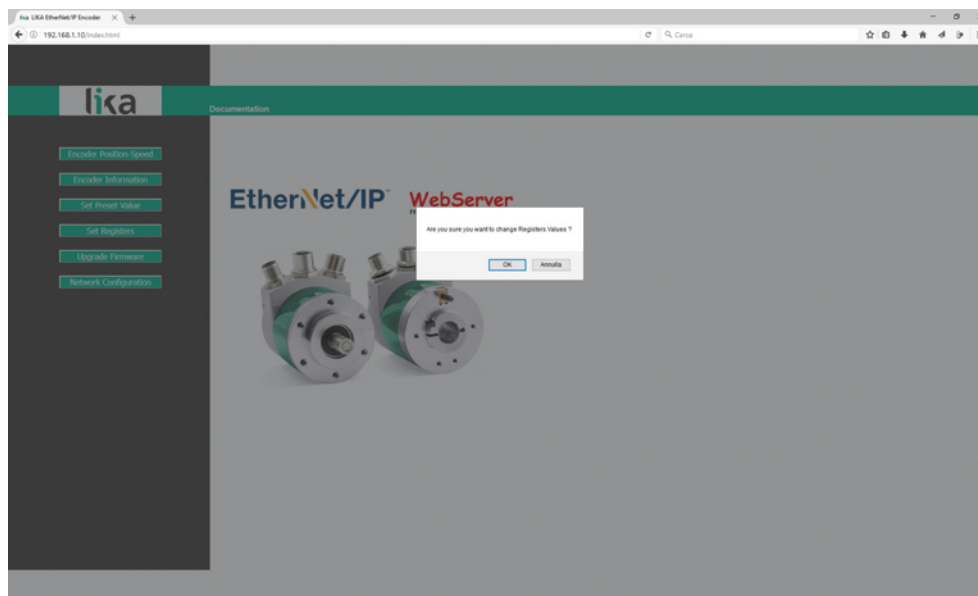


Figura 48 - Accesso alla pagina Set Encoder Registers

Premere il pulsante **OK** per procedere, altrimenti premere il pulsante **EXIT** per interrompere la procedura. Sullo schermo apparirà il messaggio **Set Registers cancelled! / Impostazione registri abortita!**. Premere il pulsante **OK** per ritornare alla pagina **Home** del Web server.

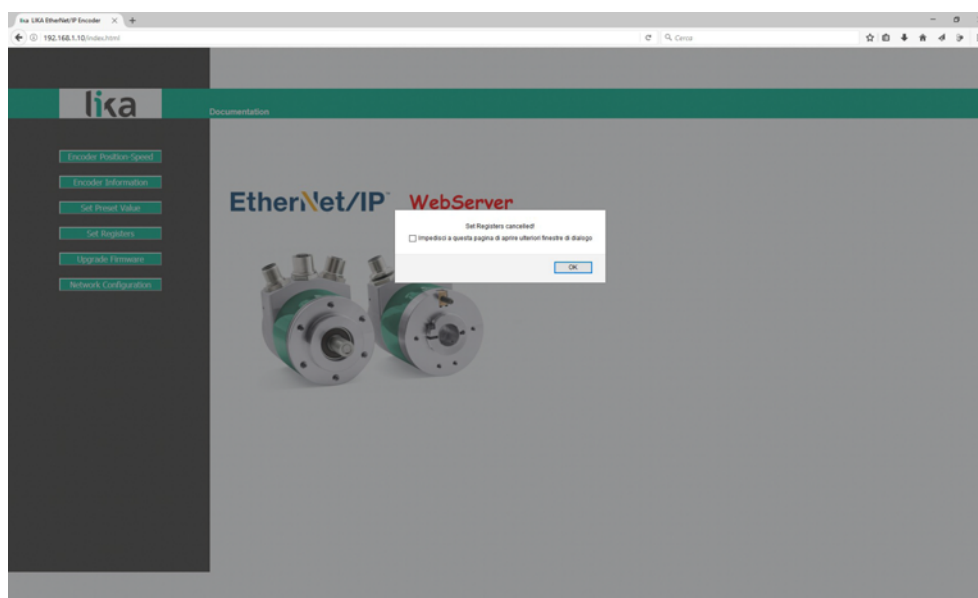


Figura 49 - Operazione di impostazione dei registri abortita

Se si conferma la procedura, sullo schermo appare la pagina **Set Encoder Registers**:

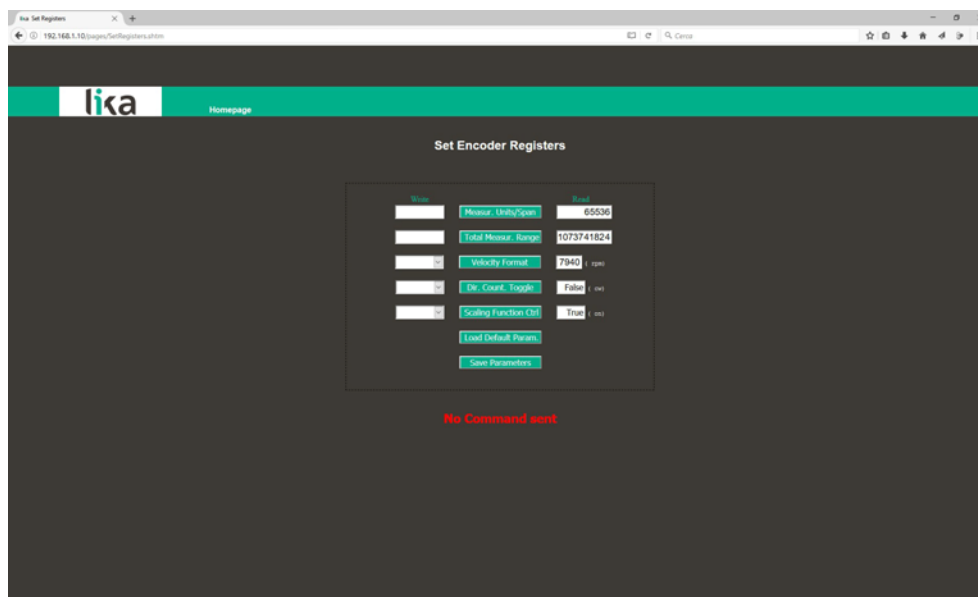


Figura 50 - Pagina Set Encoder Registers

Nella colonna **READ** vengono visualizzati i valori che sono impostati correttamente nell'encoder.

Per modificare un valore impostare un valore adeguato nella colonna **WRITE** a fianco del parametro desiderato e quindi premere il pulsante tra le due caselle per confermare. I valori devono essere impostati in notazione decimale oppure scegliendo un'opzione tramite il menu a tendina (quando disponibile).

Per informazioni complete sui registri disponibili riferirsi alla sezione "8.12.5 Classe 23h: Oggetto Position Sensor" a pagina 101.



ESEMPIO

L'attributo **23-01-10 Measuring Units per Span** è attualmente impostato a "**65536**" (si veda la casella **READ** nella prima riga della Figura sopra). Per modificare il valore impostato inserire un valore adeguato nella corrispondente casella **WRITE** della stessa riga e premere poi il pulsante **MEASUR. UNITS/SPAN** per confermare.



NOTA

Si badi che, dopo la pressione del pulsante tra le caselle, il valore impostato è salvato temporaneamente negli attributi. Per salvarlo in maniera permanente, premere il pulsante **Save Parameters**. Qualora fosse tolta l'alimentazione all'encoder senza salvare i dati, i valori non memorizzati nella EEPROM Flash sarebbero persi! Per maggiori informazioni riferirsi alla sezione "7.1.6 Salvataggio dei dati" a pagina 51.

Premere il pulsante **Load Default Param.** Per ripristinare tutti i parametri ai valori di default. I valori di default sono impostati in fabbrica dagli ingegneri di Lika Electronic per permettere all'operatore un funzionamento standard e sicuro del dispositivo. Questa funzione può essere utile, per esempio, per ripristinare i valori di fabbrica nel caso in cui l'encoder sia programmato in maniera non corretta e non si sia in grado di ripristinare il funzionamento corretto. Per maggiori informazioni riferirsi alla sezione "7.1.7 Ripristino dei parametri di default" a pagina 51.



ATTENZIONE

L'esecuzione di questo comando causa la sovrascrittura di tutti i parametri impostati in precedenza!



NOTA

Dopo ciascuna conferma dei parametri impostati, apparirà un messaggio sotto i pulsanti (si veda il messaggio **No Command sent / Nessun Comando inviato**). Informa sull'esito positivo dell'operazione o sull'occorrenza di un errore (per esempio **Command was set correctly / Comando impostato correttamente** se tutto è andato a buon fine; o **Command Error! / Errore Comando!** se qualcosa è andato storto).

Premere il comando **Homepage** per ritornare alla pagina **Home** del Web server.

9.7 Upgrade del firmware

Premere il comando **Upgrade Firmware** nella barra di navigazione laterale a sinistra nella pagina **Home** del Web server per accedere alla pagina **Firmware Upgrade**. Si badi che la pagina è protetta da password, occorre pertanto la password per accedere alla pagina.



ATTENZIONE

Il processo di upgrade del firmware deve essere eseguito da personale formato e competente. E' obbligatorio eseguire l'upgrade rispettando le istruzioni riportate in questa sezione.

Prima dell'installazione accertarsi sempre che il programma firmware sia compatibile con l'hardware e il software del dispositivo. Inoltre non togliere mai l'alimentazione durante l'upgrade della flash.

Questa operazione permette l'upgrade del firmware dell'unità tramite il download dei dati di upgrade della memoria flash.

Il firmware è un programma software che controlla le funzioni e l'operatività del dispositivo; il programma firmware, talora detto anche "user program / programma utente", è memorizzato nella memoria flash integrata all'interno dell'unità. Questi encoder sono progettati in modo che il firmware possa essere aggiornato facilmente dallo stesso utilizzatore. Questo permette a Lika Electronic di approntare nuovi programmi firmware che aggiungono miglioramenti per tutta la durata della vita del prodotto.

Ragioni tipiche per il rilascio di nuovi programmi firmware sono la necessità di fare delle correzioni, ma anche migliorare e aggiungere nuove funzionalità al dispositivo.

Il programma di upgrade del firmware consiste di un singolo file con estensione .BIN. Viene rilasciato dal Servizio di Assistenza Tecnica e Post-Vendita di Lika Electronic.

Se la versione più recente del firmware è già installata sull'unità, non è necessario procedere all'installazione di alcun nuovo firmware. La versione firmware correntemente installata può essere letta nell'attributo **Application-DSC FW Version** nella pagina **Encoder Information** dopo il collegamento al web server (si veda a pagina 142; si veda anche l'attributo **23-01-64 Application-DSC FW Version** a pagina 113).



NOTA

Se non si è sicuri di essere in grado di eseguire l'aggiornamento positivamente, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica e Post-Vendita di Lika Electronic.

Prima di procedere all'aggiornamento del firmware accertarsi che i seguenti requisiti siano pienamente soddisfatti:

- l'encoder è collegato alla rete Ethernet;
- l'encoder ha indirizzo IP valido;
- il PC è collegato sia alla rete che al controllore IO;
- nel PC o nel dispositivo utilizzato per la connessione è installato un browser web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, ...);
- è a disposizione l'eseguibile SW_ETH_revX.Y.exe;
- è a disposizione il file .BIN per l'upgrade del firmware.

Per fare l'upgrade del programma firmware procedere come segue.

1. Premere il comando **Upgrade Firmware** nella barra di navigazione laterale a sinistra nella pagina **Home** del Web server per accedere alla pagina **Firmware Upgrade**.
2. Non appena si preme il comando **Upgrade Firmware** sullo schermo appare un messaggio di warning (**Are you sure you want to update the flash? / Siete sicuri di voler aggiornare la flash?**): avvisa l'operatore della delicatezza dell'operazione, richiedendogli pertanto di confermare la procedura prima di proseguire.

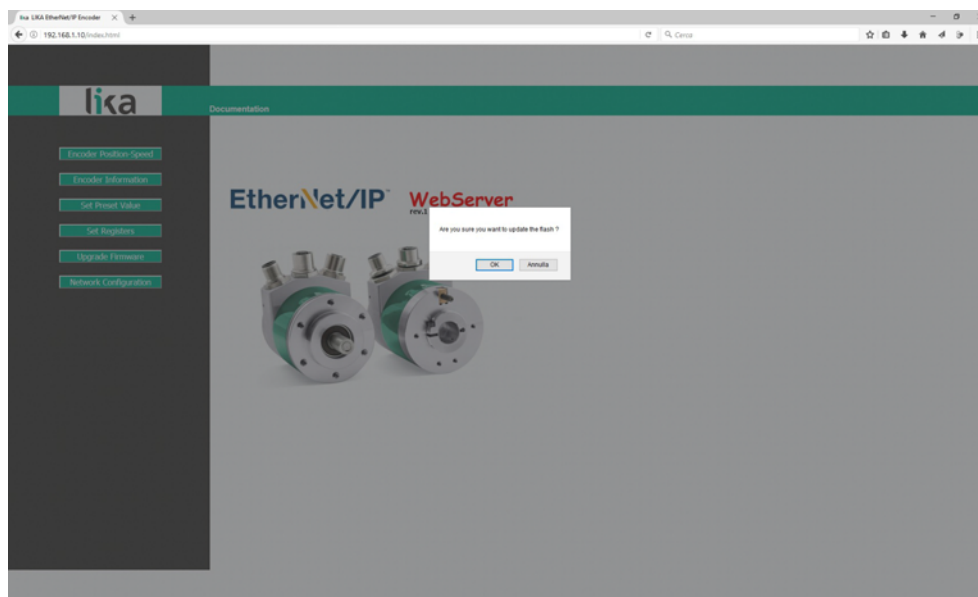


Figura 51 – Accesso alla pagina Upgrade Firmware

3. Premere il pulsante **OK** per procedere, altrimenti premere il pulsante **EXIT** per interrompere la procedura. Sullo schermo apparirà il messaggio **Firmware upgrade cancelled! / Aggiornamento firmware interrotto!**. Premere il pulsante **OK** per ritornare alla pagina **Home** del Web server.

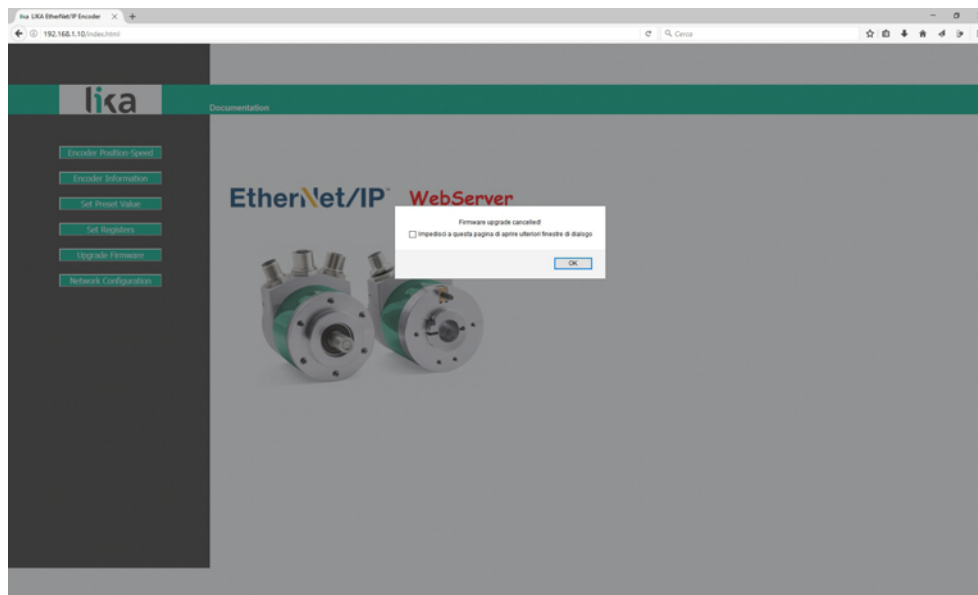


Figura 52 - Operazione di upgrade del firmware abortita

4. Se si conferma la procedura, sullo schermo appare la pagina **Firmware Upgrade**: all'operatore è richiesto l'inserimento di una password prima di avviare la procedura di upgrade del firmware.
5. Nella casella di testo **Password** digitare la password **LIKA** (tutte le lettere maiuscole) e premer poi il pulsante **Send Request**.

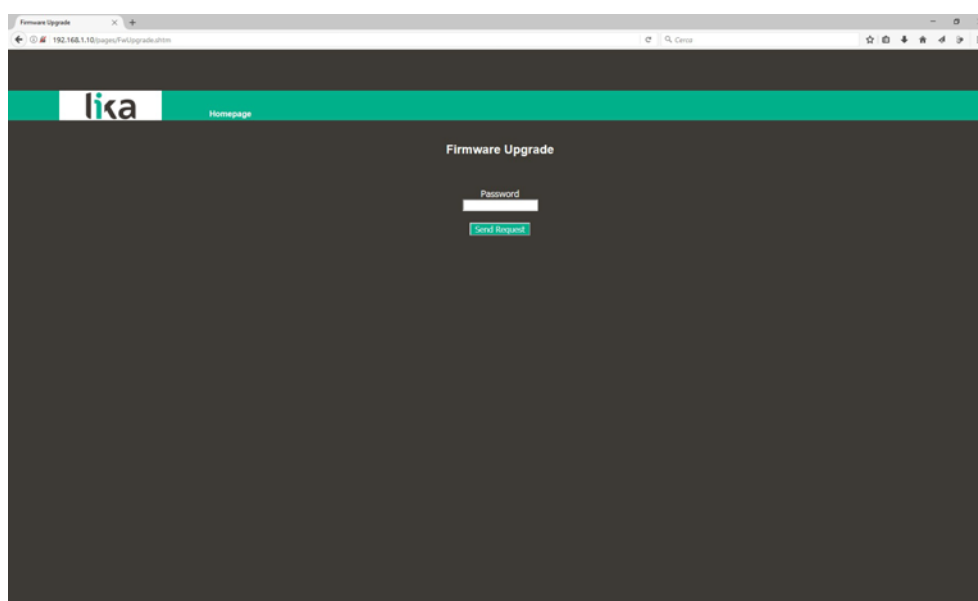


Figura 53 - Pagina Firmware Upgrade

6. Se la password inserita è sbagliata, sullo schermo appare il seguente messaggio di avvertenza: **THE PASSWORD INSERTED IS INCORRECT. PLEASE RETRY! / LA PASSWORD INSERITA E' ERRATA. RIPROVARE!**. Digitare la password corretta e confermare.
7. Se la password inserita è corretta, sullo schermo appare il seguente messaggio: **THE PASSWORD INSERTED IS CORRECT. THE WEB SERVER OF THE ENCODER IS STOPPED. NOW LAUNCH THE PROGRAM SW_ETH_REVX_Y.EXE / LA PASSWORD INSERITA E' CORRETTA. IL SERVER WEB DELL'ENCODER SARA' ARRESTATO. LANCIARE ORA IL PROGRAMMA SW_ETH_REVX_Y.EXE.**
8. L'encoder è ora pronto ad accettare il programma firmware: il server web viene arrestato e la comunicazione con l'encoder attraverso il browser web interrotta; se si dovesse uscire dalla procedura e ripristinare la comunicazione, occorre togliere e ridare tensione all'encoder.
9. Bisogna ora lanciare l'eseguibile SW_ETH_REVX_Y.EXE fornito da Lika Electronic per continuare nella procedura; X e Y indicano la versione del programma di upgrade del firmware: REV1_0 indica la versione 1.0.
10. Lanciare l'eseguibile SW_ETH_REVX_Y.EXE; appare la seguente pagina:

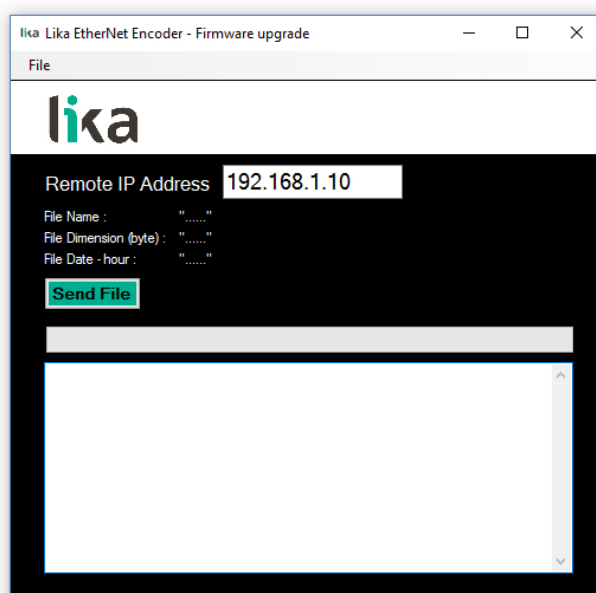


Figura 54 – Eseguiibile di upgrade del firmware

11. Digitare l'indirizzo IP dell'encoder nella casella **Remote IP Address**. L'indirizzo IP di default impostato da Lika Electronic è 192.168.1.10.
12. Premere il comando **FILE** e poi il comando **OPEN** nella barra di menu; non appena si preme il comando **OPEN** sullo schermo appare la finestra di dialogo **OPEN**: aprire la cartella dove è salvato il file .BIN di upgrade del firmware rilasciato da Lika Electronic, selezionare il file e confermare.

Hx nel nome del file indica la versione hardware del PCB; Sx indica la versione software del file di upgrade del firmware.



ATTENZIONE

Fare attenzione a installare il file BIN che corrisponde perfettamente al modello dell'encoder da aggiornare.

HS58_HMS_EIP_Hx_Sx.bin
HM58_HMS_EIP_Hx_Sx.bin

per l'encoder monogiro XAC77-18-00-...
per l'encoder multigiro XAC77-16-14-...

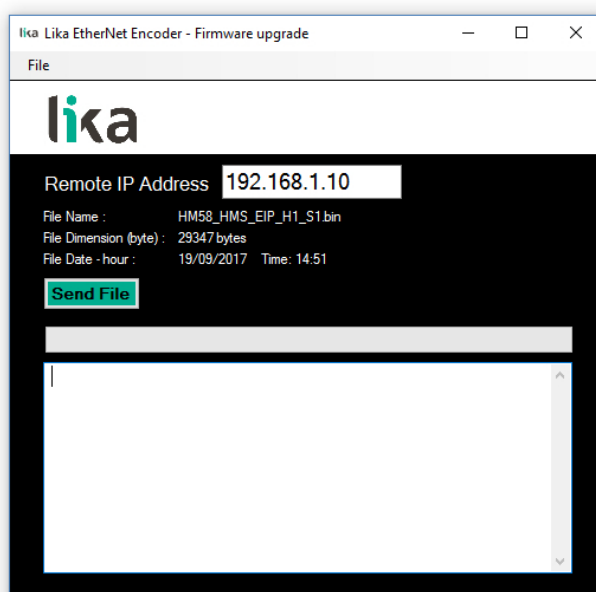


Figura 55 - Selezione del file .BIN di upgrade del firmware

13. A fianco delle rispettive etichette nella pagina vengono visualizzate alcune proprietà del file selezionato: **File Name / Nome file**, **File Dimension (byte) / Dimensione file (byte)**, **File Date – hour / Data – ora file**. Verificare le proprietà del file e assicurarsi di accingersi all'installazione del file di upgrade corretto.



ATTENZIONE

Prima dell'installazione accertarsi sempre che il programma firmware sia compatibile con l'hardware e il software del dispositivo.

Non togliere mai l'alimentazione durante l'operazione di upgrade della flash.

14. Premere il pulsante **Send File** per avviare il processo di upgrade del firmware.

15. Una barra di avanzamento del download, insieme da altre informazioni aggiuntive, apparirà nella pagina durante l'upgrade del firmware.

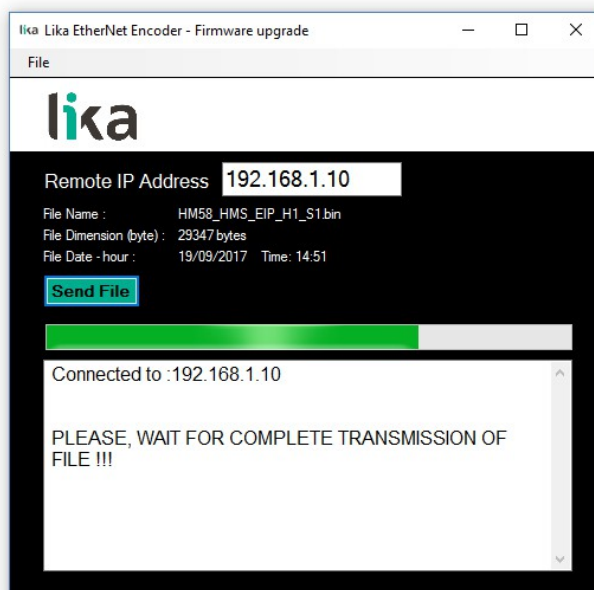


Figure 56 - Firmware in aggiornamento

16. Non appena l'operazione si è conclusa con successo, sullo schermo appare il messaggio **FILE SENT CORRECTLY / FILE INVIATO CORRETTAMENTE**.

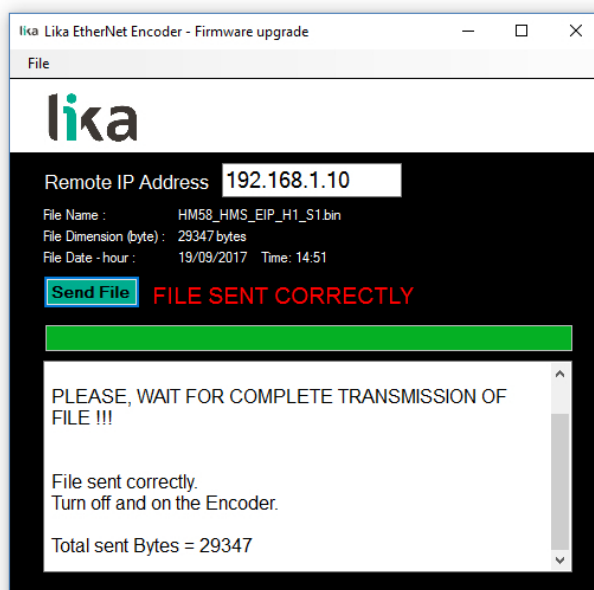


Figura 57 - Processo di upgrade del firmware completato

17. Ora all'operatore è richiesto di spegnere e riaccendere l'encoder.
Chiudere il programma.
18. Spegnere e riaccendere l'encoder per completare l'operazione.



NOTA

Durante il download del programma di upgrade del firmware, potrebbero verificarsi delle condizioni inaspettate che potrebbe portare al fallimento del processo di installazione. Quando si verifica questa evenienza, il processo di download non può essere portato a termine con successo e l'operazione è così abortita; sono visualizzati dei messaggi di errore. In caso di errore di upgrade della flash, spegnere e riaccendere l'encoder e riprovare l'operazione.

Premere il comando **Homepage** per ritornare alla pagina **Home** del Web server.

9.8 Configurazione della rete

Premere il comando **Network Configuration** nella barra di navigazione laterale a sinistra nella pagina **Home** del Web server per accedere alla pagina **Network IP Configuration**. Questa pagina permette all'operatore di configurare le proprietà TCP/IP, ossia come l'encoder comunica con gli altri dispositivi nella rete.

Per ulteriori informazioni sui parametri di comunicazione della rete riferirsi alla sezione "6.6 Node ID EtherNet/IP" a pagina 47.



ATTENZIONE

La configurazione della rete deve essere eseguita da personale istruito e competente.

Non appena si preme il comando **Network Configuration** sullo schermo appare un messaggio di avvertenza (**Are you sure you want to change Network Parameters? / Siete sicuri di voler modificare i parametri di rete?**): avvisa l'operatore della delicatezza dell'operazione, richiedendogli pertanto di confermare la procedura prima di proseguire.

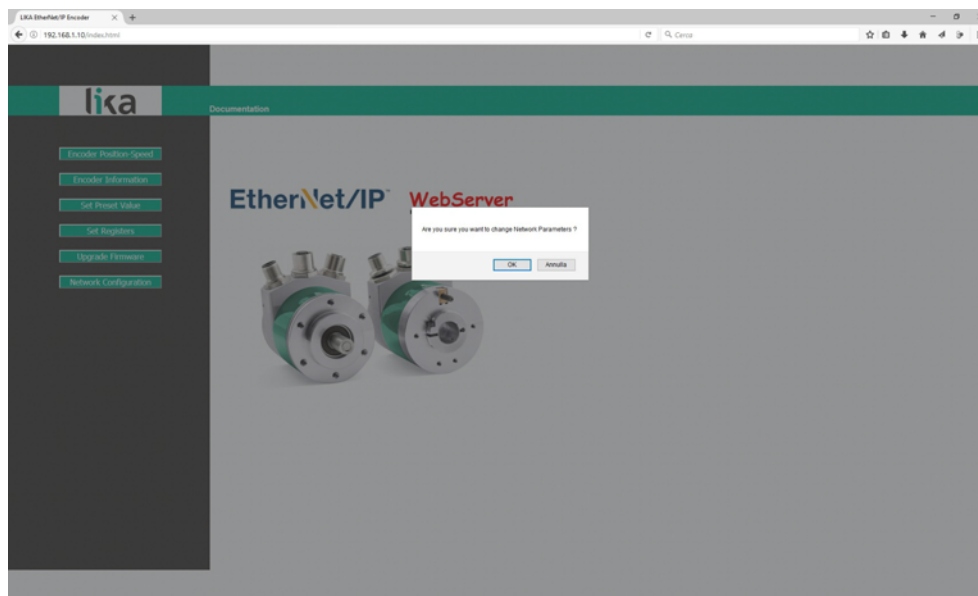


Figura 58 - Accesso alla pagina Network Configuration

Premere il pulsante **OK** per procedere, altrimenti premere il pulsante **EXIT** per interrompere la procedura. Sullo schermo apparirà il messaggio **Set Network parameters cancelled! / Impostazione parametri di rete interrotta!**. Premere il pulsante **OK** per ritornare alla pagina **Home** del Web server.

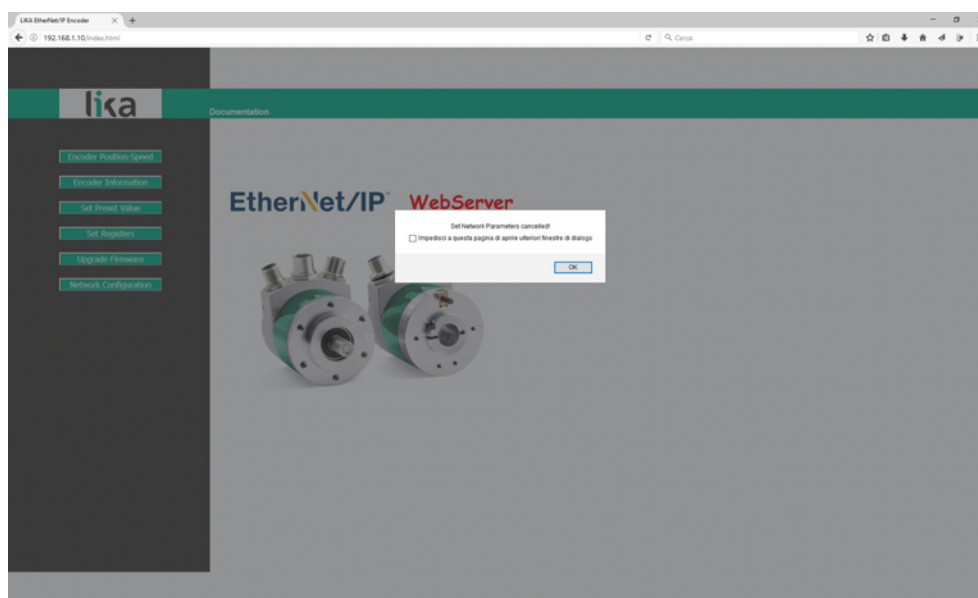


Figura 59 - Configurazione della rete interrotta

Se si conferma la procedura, sullo schermo appare la pagina **Network Configuration**:

Figura 60 - Pagina Network Configuration



ATTENZIONE

Solo tecnici competenti, ben istruiti e dotati di adeguata esperienza, esperti di architettura dei calcolatori, di progettazione di reti e di sistemi operativi devono avere accesso alla configurazione dei parametri di configurazione della rete. L'impostazione inappropriata dei parametri di rete si traduce in un funzionamento errato del sistema.

In questa pagina è possibile impostare i parametri che influenzano la comunicazione corretta di un encoder nella rete TCP/IP: indirizzo IP, Subnet mask, DHCP, DNS, ecc.

La seguente tabella riassume l'indirizzo IP software di default e i parametri di configurazione della rete.

Parametri IP	Valore
Indirizzo IP	192.168.1.10
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway di default	0.0.0.0

Per salvare i valori impostati in maniera permanente, premere il pulsante **Save Settings**. Qualora fosse tolta l'alimentazione all'encoder senza salvare i dati, i valori non memorizzati nella EEPROM Flash sarebbero persi!


ATTENZIONE

Dopo ogni impostazione annotare i valori di configurazione per avere accesso all'encoder e alle pagine del Web server in futuro.


ATTENZIONE

Se si abilita il protocollo di rete DHCP (DHCP = ENABLED), i seguenti parametri di default vengono impostati nell'encoder:

INDIRIZZO IP = 0.0.0.0

SUBNET MASK = 0.0.0.0

Verificare che queste impostazioni sia ammesse dal server DHCP e che si tratti di valori di indirizzi validi.

Premere il comando **Homepage** per ritornare alla pagina **Home** del Web server.

10 Lista parametri di default

I valori di default sono espressi in notazione esadecimale (h), salvo diversa indicazione.

10.1 Attributi della Classe 01h Oggetto Identity

Lista parametri	Valori di default		
01-01-01 Vendor ID	0299h = Lika Electronic		
01-01-02 Device type	0022h = Profilo Encoder Device		
01-01-03 Product code	0003h = encoder monogiro XAC77-18-00-... 0004h = encoder multigiro XAC77-16-14-...		
01-01-04 Revision	dipendente dal dispositivo		
01-01-06 Serial number	dipendente dal dispositivo		
01-01-07 Product name	HSx58x Singleturn Encoder ¹ = encoder monogiro XAC77-18-00-... HMx58x Multiturn Encoder ¹ = encoder multigiro XAC77-16-14-...		

10.2 Attributi della Classe 23h Oggetto Position Sensor

Lista parametri	Valori di default		
23-01-0B Position Sensor type	0001h = encoder rotativo assoluto monogiro XAC77-18-00-... 0002h = encoder rotativo assoluto multigiro XAC77-16-14-...		
23-01-0C Direction Counting Toggle	00h = rotazione oraria		
23-01-0E Scaling Function Control	01h = abilitato		
23-01-10 Measuring Units per Span	262.144 ² = encoder monogiro XAC77-18-00-... 65.536 ² = encoder multigiro XAC77-16-14-...		
23-01-11 Total Measuring Range	262.144 ² = encoder monogiro XAC77-18-00-... 1.073.741.824 ² = encoder multigiro XAC77-16-14-...		
23-01-13 Preset Value	0		
23-01-19 Velocity Format	1F04h = cps		
23-01-2A Physical Resolution Span	262.144 ² = encoder monogiro XAC77-18-00-... 65.536 ² = encoder multigiro XAC77-16-14-...		
23-01-2B Number of Spans	1 ² = encoder monogiro XAC77-18-00-... 16.384 ² = encoder multigiro XAC77-16-14-...		

23-01-2D Supported Alarms	1002h		
23-01-30 Supported Warnings	2000h		
23-01-64 Application-DSC FW Version	dipendente dal dispositivo		
23-01-65 Hardware Version	dipendente dal dispositivo		
23-01-66 Network-DSC FW Version	dipendente dal dispositivo		
23-01-6A Encoder Serial Number	dipendente dal dispositivo		
23-01-6C Network-DSC Serial Number	dipendente dal dispositivo		

- 1 Formato stringa
- 2 Notazione decimale

Pagina lasciata bianca intenzionalmente

Pagina lasciata bianca intenzionalmente

Pagina lasciata bianca intenzionalmente

Versione documento	Data release	Descrizione	HW	SW	Versione file EDS
1.0	19.05.2023	Prima edizione	1.0	1.0	1.1
1.1	14.05.2025	Informazione su cavo T8 aggiornata	1.0	1.0	1.1



Dispose separately

lika

Lika Electronic

Via S. Lorenzo, 25 • 36010 Carrè (VI) • Italy

Tel. +39 0445 806600

Fax +39 0445 806699



info@lika.biz • www.lika.biz